


ul. Słowackiego 19a
/ul. Dąbrowskiego 22/

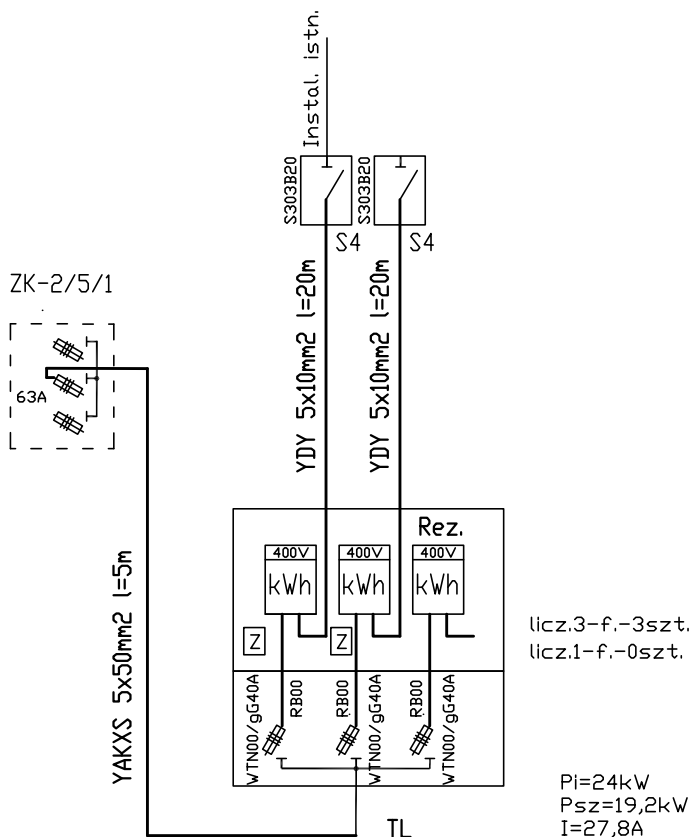

UWAGI:

1. Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego IP 44.
2. Zamki typu Master Key.
3. Ostateczna wartość zabezpieczeń przed i zalicznikowych ustalić z TO RE Piotrków Tryb. i Odbiorcą na etapie realizacji.
4. Jeden WLZ dla docelowego zasil. Samorząd. Kolegium Odwoławczy.

Układ TN-S

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabін 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9					
Nazwa obiektu: Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe					
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr. 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2					
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10					
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabін	UAN/V 8388/24/87	11.2008	
Nazwa rysunku: Schem. Ideowy Zasil. ul. Słowackiego 19a					
Skala:				Nr rys.: 31	