


cd. według projektu  
instalacji wewnętrznej

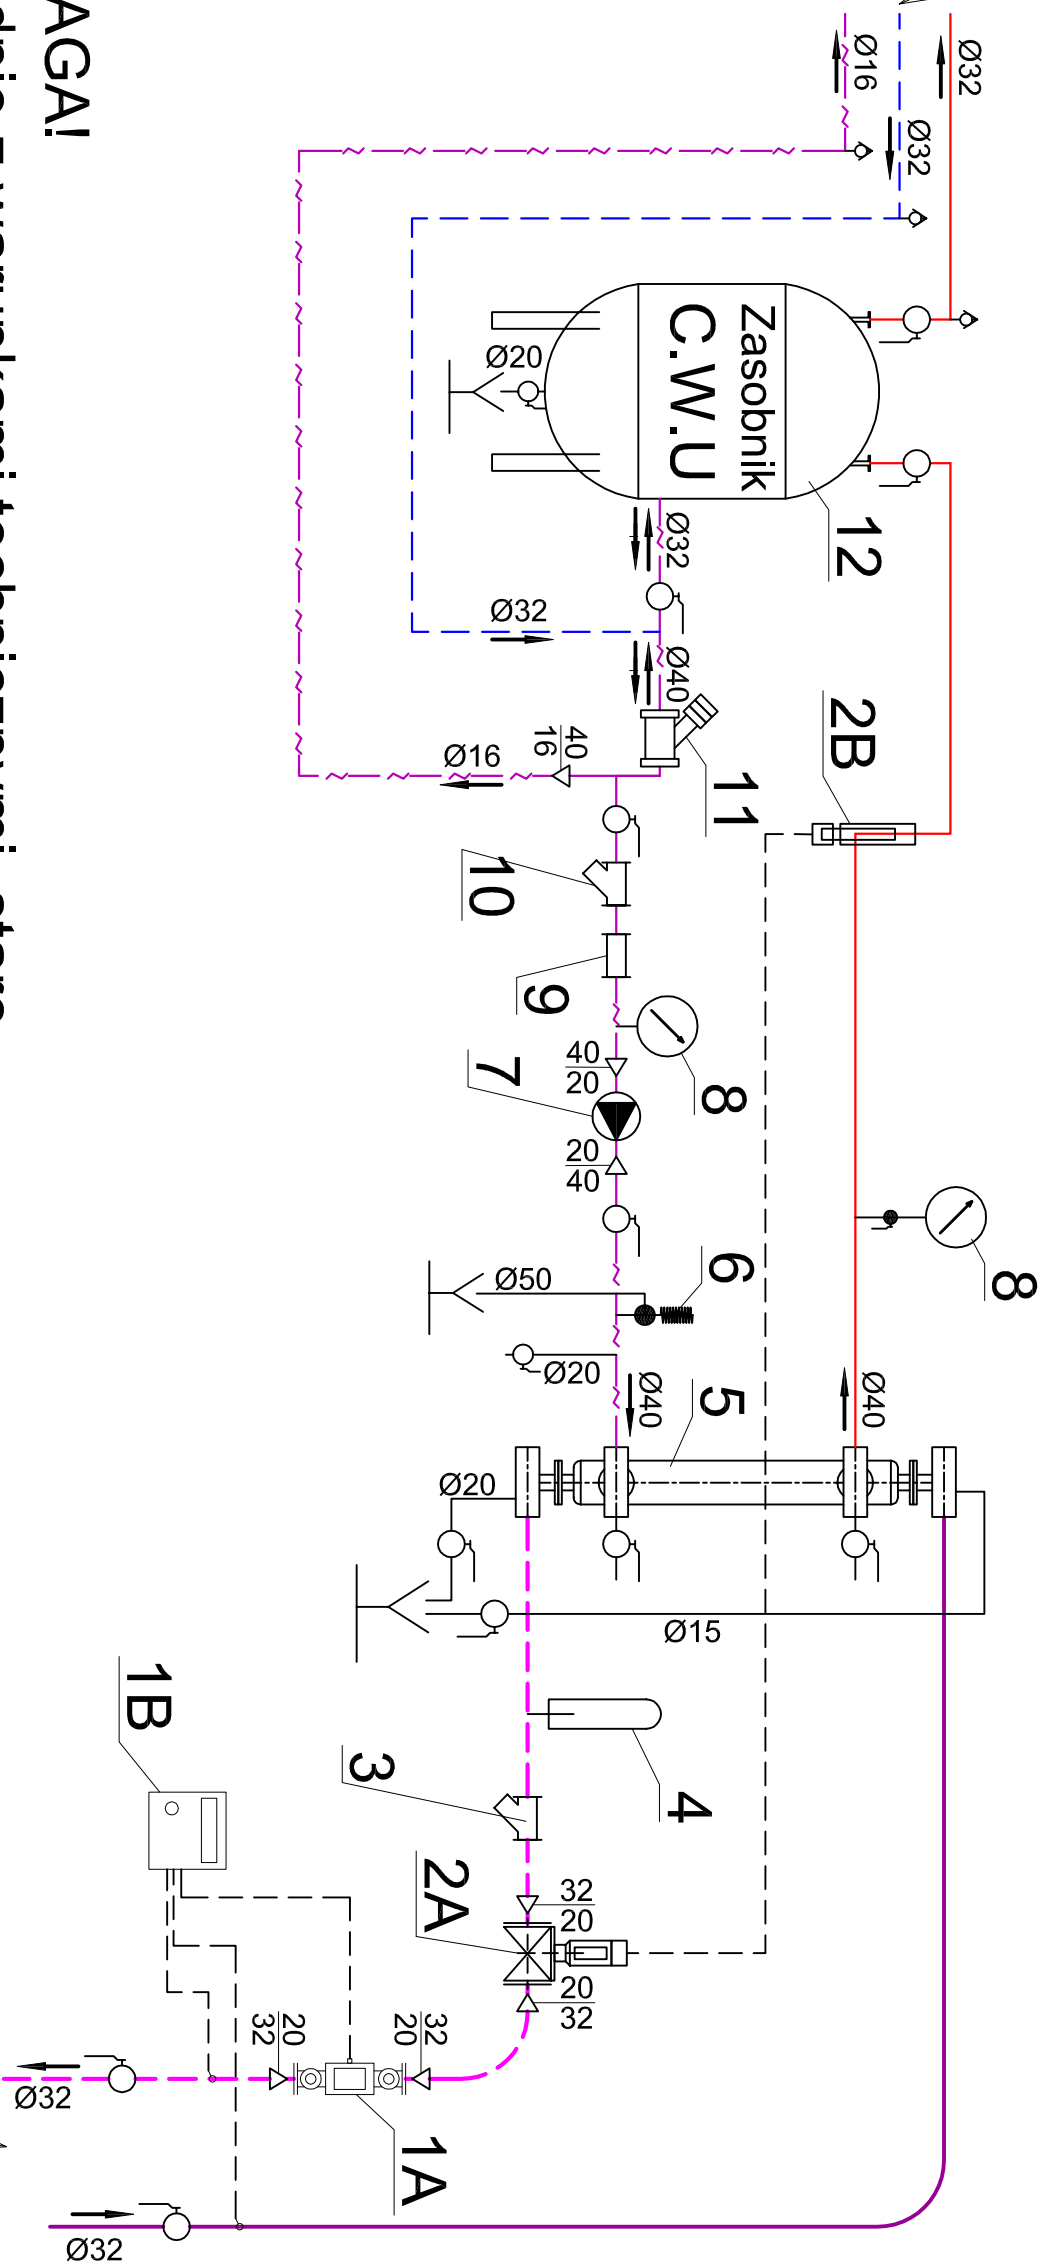

**UWAGA!**  
Zgodnie z warunkami technicznymi stare  
podłączenie węża I stopnia należy zlikwidować

**Podłączenie do istniejących  
przewodów w węźle**

<div><div><div></div><div>JAKBUD</div><div>projekty budowlane</div></div><div><div>Zakład Usług Budowlanych</div><div>JAKBUD</div><div>97-300 Piotrków Tryb., ul. Mgdałowa 35 tel. (044) 732-60-60, 0 603 611 126</div></div></div>			Temat: URZĄDZENIE SCHRONISKA - NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO PAWILONU USŁUGOWEGO		Data: 02.2010
Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI Z SIĘDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNAŁSKIM 97-300, PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10.			Skala		
Adres: PIOTRKÓW TRYB., UL. WRONIA 55-59, NR. DZ. 2/32 OBR. 42			Branża instal.		Nr rys. i5
Rysunek: Schemat węzła ciepłego			Projektant: mgr inż. Bogdan Wrzeszcz		
Asystent: inż. Maciej Jakubowski					