


1:50

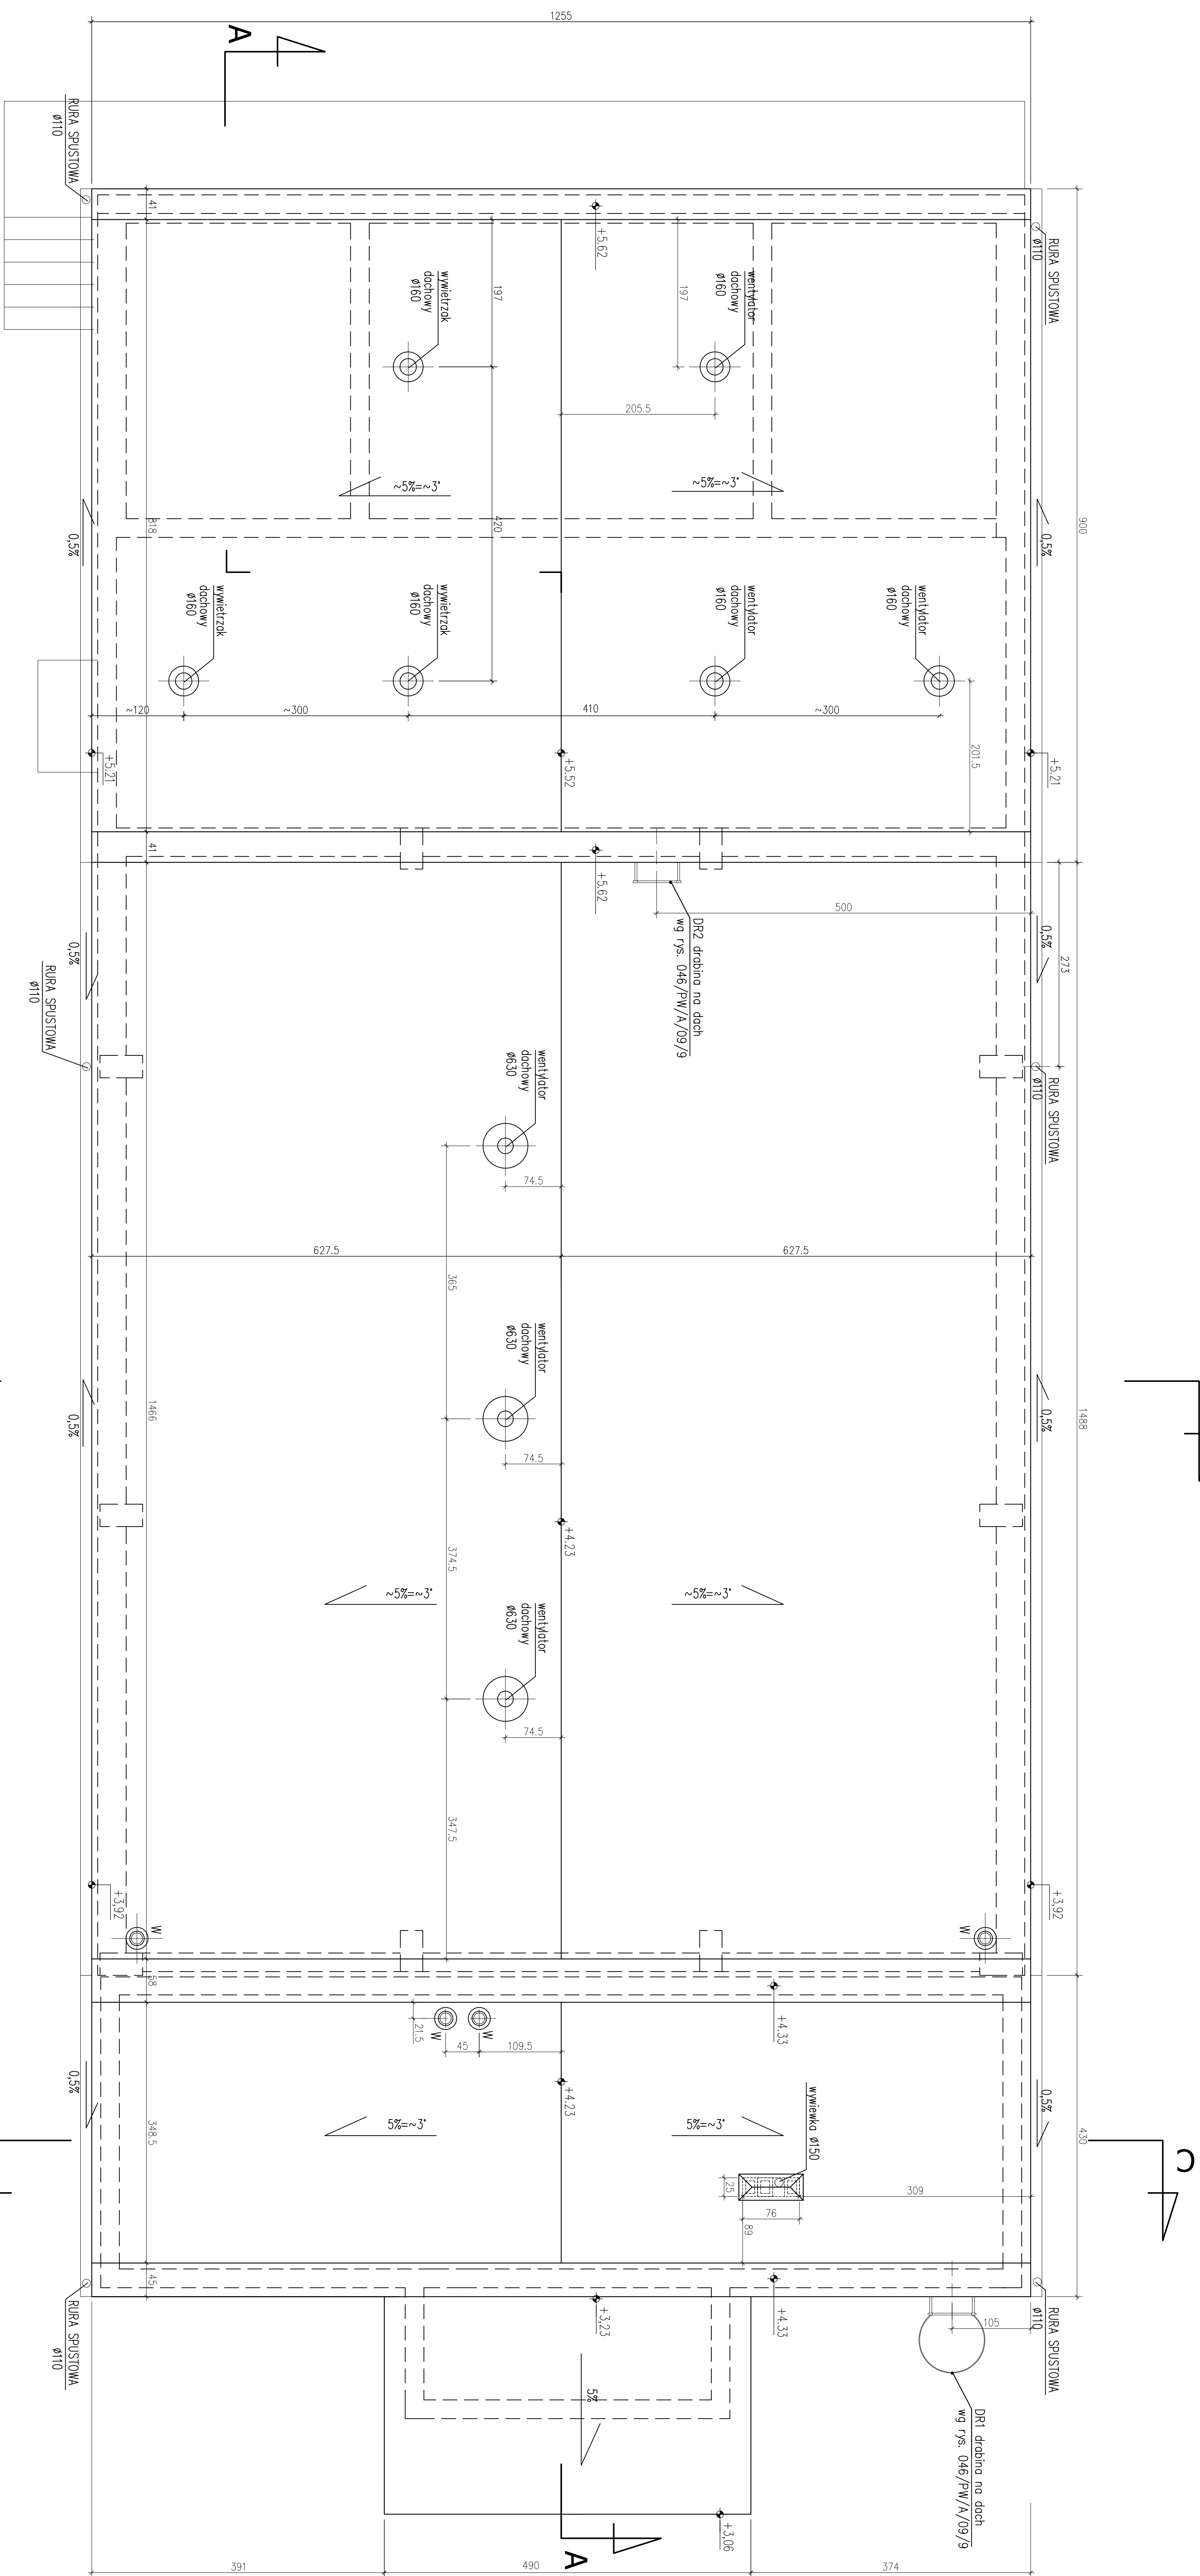

W – wentylator osiowy kanałowy
wg proj. wentylacji

Uwaga:

- Usytuowanie urządzeń technologicznych wg prof. technologii.
 - Usytuowanie i rozmiary przezeń przez dach oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.
- Wymiary podano w cm.

[illegible]