

**MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. SZKOŁNA 28  
SUFIITY PODWIESZANE SKALA 1:50**

## OPRAWY OŚWIETLENIOWE

**C**

700/2.0/90.2/80-DG DM  
270°C/180, ES-system  
decoloration

**D**

700/2.0/90.2/80-DG DM  
270°C/180, ES-system  
sulfonation

**A**

7650/42.0/1.90-EGC  
milduplex 600x600

**B**

7650/42.0/1.90-EGC  
milduplex 600x600

**F**

717/58.0/1.90-DG DM  
470/80, ES-system  
sulfonation


**E**

717/58.0/1.90-DG DM  
470/80, ES-system  
sulfonation

**G**

77.5/59.0/2.0/80-DG DM  
270/90, ES-system  
2 hrs = 10 min

HEI = 942 = 1h  
Sul = MEK  
sulfonation, desulfonation

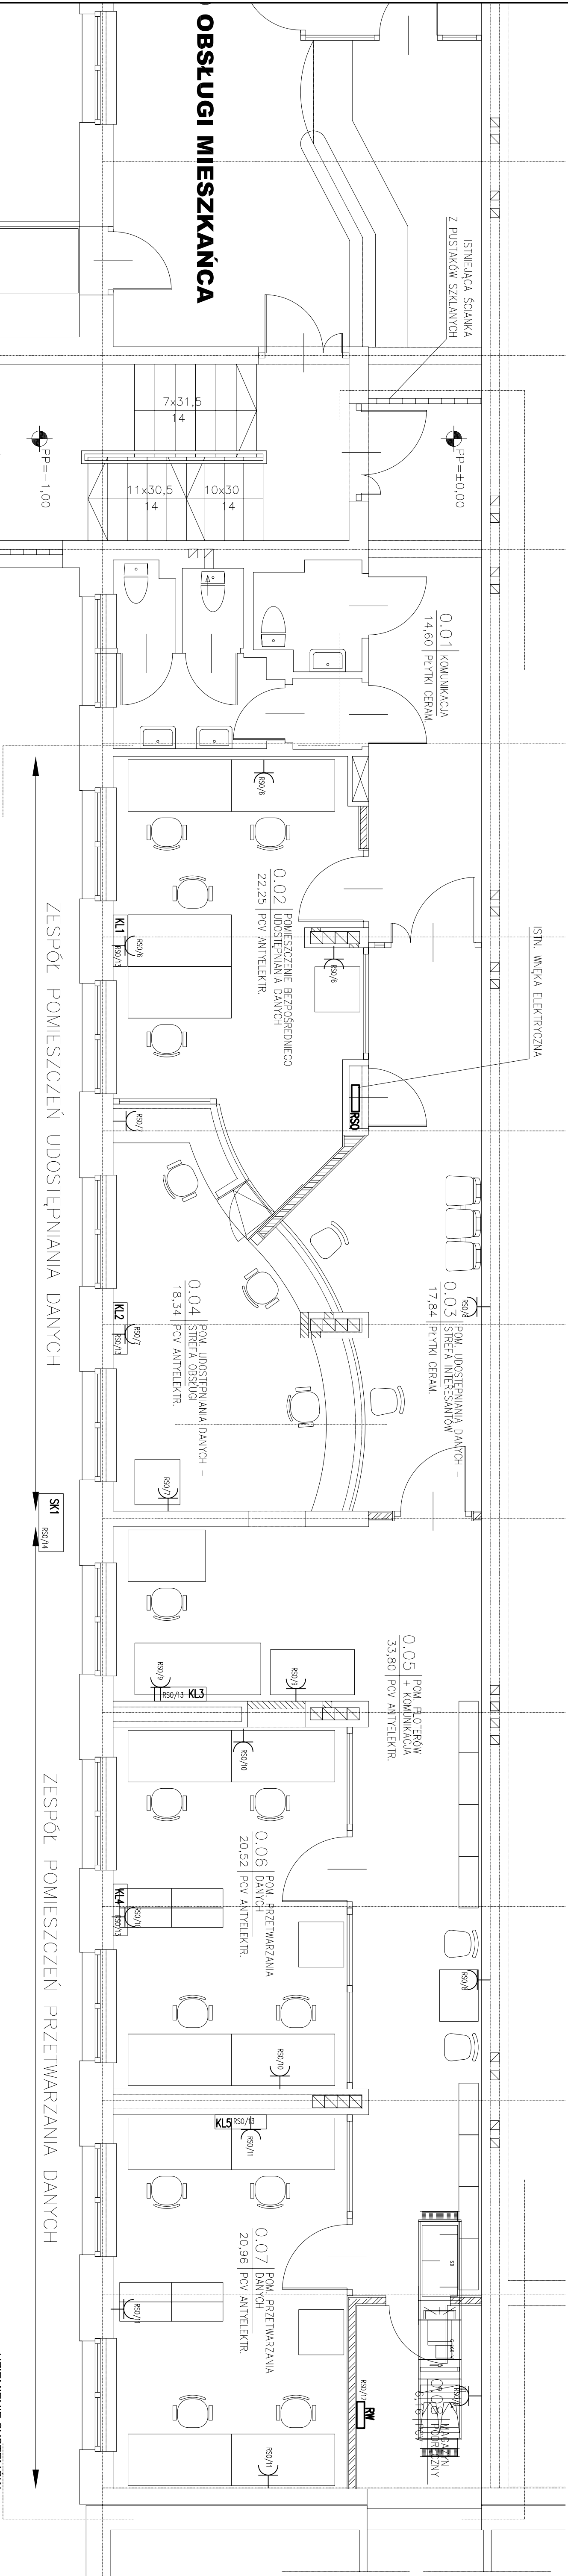

**MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. SZKOŁNA 28  
RZUT PARTERU SKALA 1:50**

## WYKONANIE INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIŁOWEJ


- [illegible]

## UZIEMIENIE SYSTEMÓW

- PRZED PORĄCENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM  
4230/400V, 50Hz – samoczynne wyłączenie zasilania wykonane  
zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364,.....

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364 .....

 <b>LIGASZEWSKI</b> ul. Piłsudskiego 57/59 05-080 WISŁOCH TEL. (0-24) 386-08-00, (0-24) 386-15-14 FAX (0-24) 386-08-00				
Imię i nazisko	Nr. ur.	Płeć		
Główny projektant: Piotr Ligaszewski	19/09 / 00			
Projektant	mgr inż. Julian Gieński	46/10 / 89		
Specjalista	inż. Paweł Bielecki	11/10/05/08		
Projektant	mgr inż. Józefas Domagala	08/10/2006		
Miejsce oszczędności dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej w polskim i międzynarodowym i				
RZĄD SĄDOWY I POLICJA POLSKA – PLAN INSTALACJI OŚWIECENIOWA, ŚWIATŁO WYKŁADNICZE I SZKOLENIA				
Typu rys.				
Doła	Sodium	Scena	Nr rys.	
Elektro	Pb/Pb	1:50		
11.2011				