



Profile podłużne włączenia studni odwadniających do istniejącej kanalizacji deszczowej

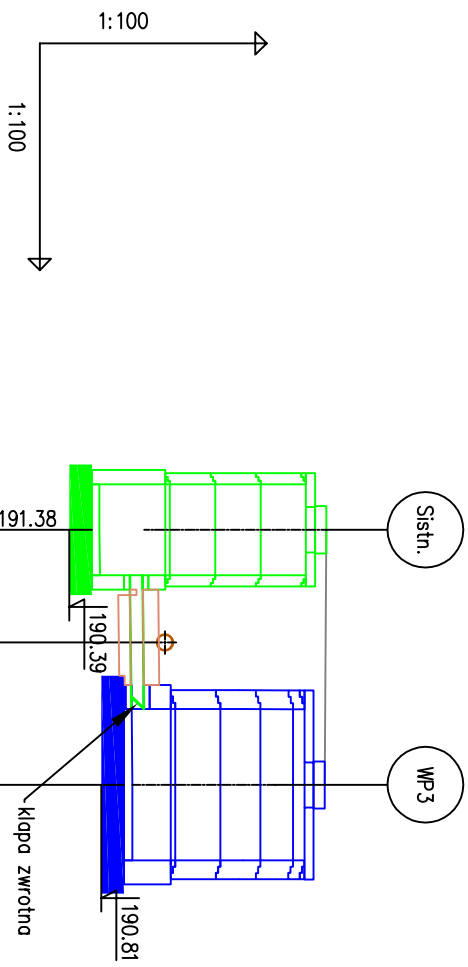

POZIOM PORÓWNAWCZY	185.00 m n.p.m.	Studnia istniejąca 1200mm, Rz.d.=191.38	Studnia Betonowa d=2000mm
PROJ. RZĘDNA TERENU	193.79	193.79	193.11
RZĘDNA TERENU ISTN.	193.79	193.79	193.79
RZĘDNA DNA KANAŁU	190.79 191.19	191.20	191.22
NAZIOM	3.00 2.44	2.42	2.42
OBSYPKA	0.20	0.20	0.20
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.00 2.60	2.58	2.58
PODSYPKA	0.15	0.15	0.15
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	3.15 2.75	2.73	2.73
SPADKI, DŁUGOŚCI			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC 200mm		
ODLEGŁOŚCI	0.0	1.1	3.4
HEKTOMETRY	Sistn.	WP3	0

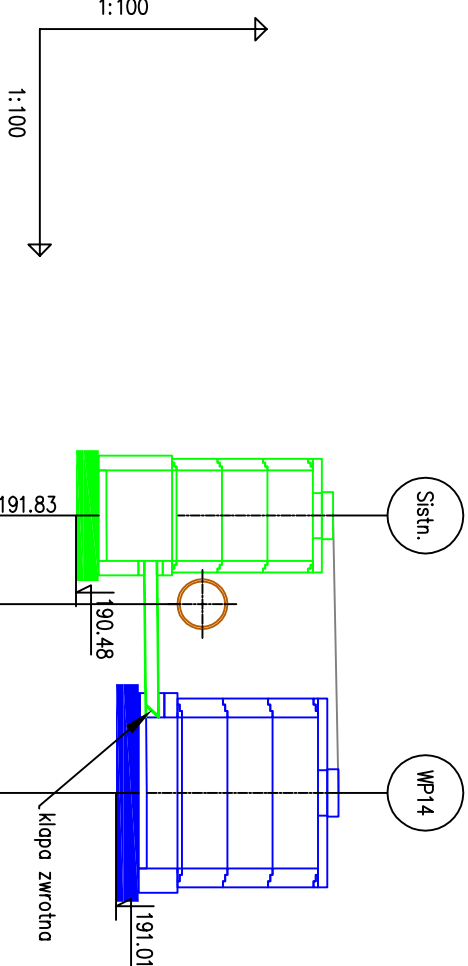

POZIOM PORÓWNAWCZY	185.00 m n.p.m.	Studnia istniejąca 1200mm, Rz.d.=191.83	STUDNIA BETONOWA d=2000mm
PROJ. RZĘDNA TERENU	193.88	193.88	193.95
RZĘDNA TERENU ISTN.	193.88	193.88	193.95
RZĘDNA DNA KANAŁU	190.88 191.38	191.39	191.42
NAZIOM	3.00 2.34	2.37	2.37
OBSYPKA	0.00	0.00	0.00
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.00 2.50	2.53	2.53
PODSYPKA	0.00	0.00	0.00
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	3.00 2.50	2.53	2.53
SPADKI, DŁUGOŚCI			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC 200mm		
ODLEGŁOŚCI	0.0	1.2	3.7
HEKTOMETRY	Sistn.	WP4	0

.....		
ZAKRES RZĘDZI		DATA	
REGULACJA RZĘKI STRAWY		I	
PROJEKT BUDOWLANY, PRZEBUDOWY RZĘKI STRAWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OD ULICY WOJSKA POLSKIEGO WZDŁUŻ UL. PERECA DO ALII KOPOERNIKA		Vb	
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10 97-300 PIOTRKÓW TRYB.			
ADRES DO KORESPONDENCJI: 97-300 Piotrków Tryb. ul. Armii Krajowej 22a 97-300 Piotrków Tryb. bioprojekt@bioprojekt.com.pl			
"P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Jasłki ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica			
EDYSTATA PROJEKTOWA Grzegorz Jasłki ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica		NR KONTAKT: - NR UMOWY: - DATA UMOWY: - NR KONTAKT: - DATA: - NR PROJEKTU: -	
MIEJSCOWOŚĆ: GRZEGÓRZ JASŁKI		NR UPRAWNIENI: L00/1953/PMWS/11	
PROJEKTANT: GRZEGÓRZ JASŁKI		PODSIS: -	
ASISTENT PROJEKTANTA: JASŁKI JASŁKI		SPRAWOZDAJĄCY: -	
PŁAKA		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA		SANITARNA	
Tytuł projektu		PROFIL PODŁUŻNE ODWODNIENIA	
SKALA: 1:100 DATA: 2012.08		PP-04	