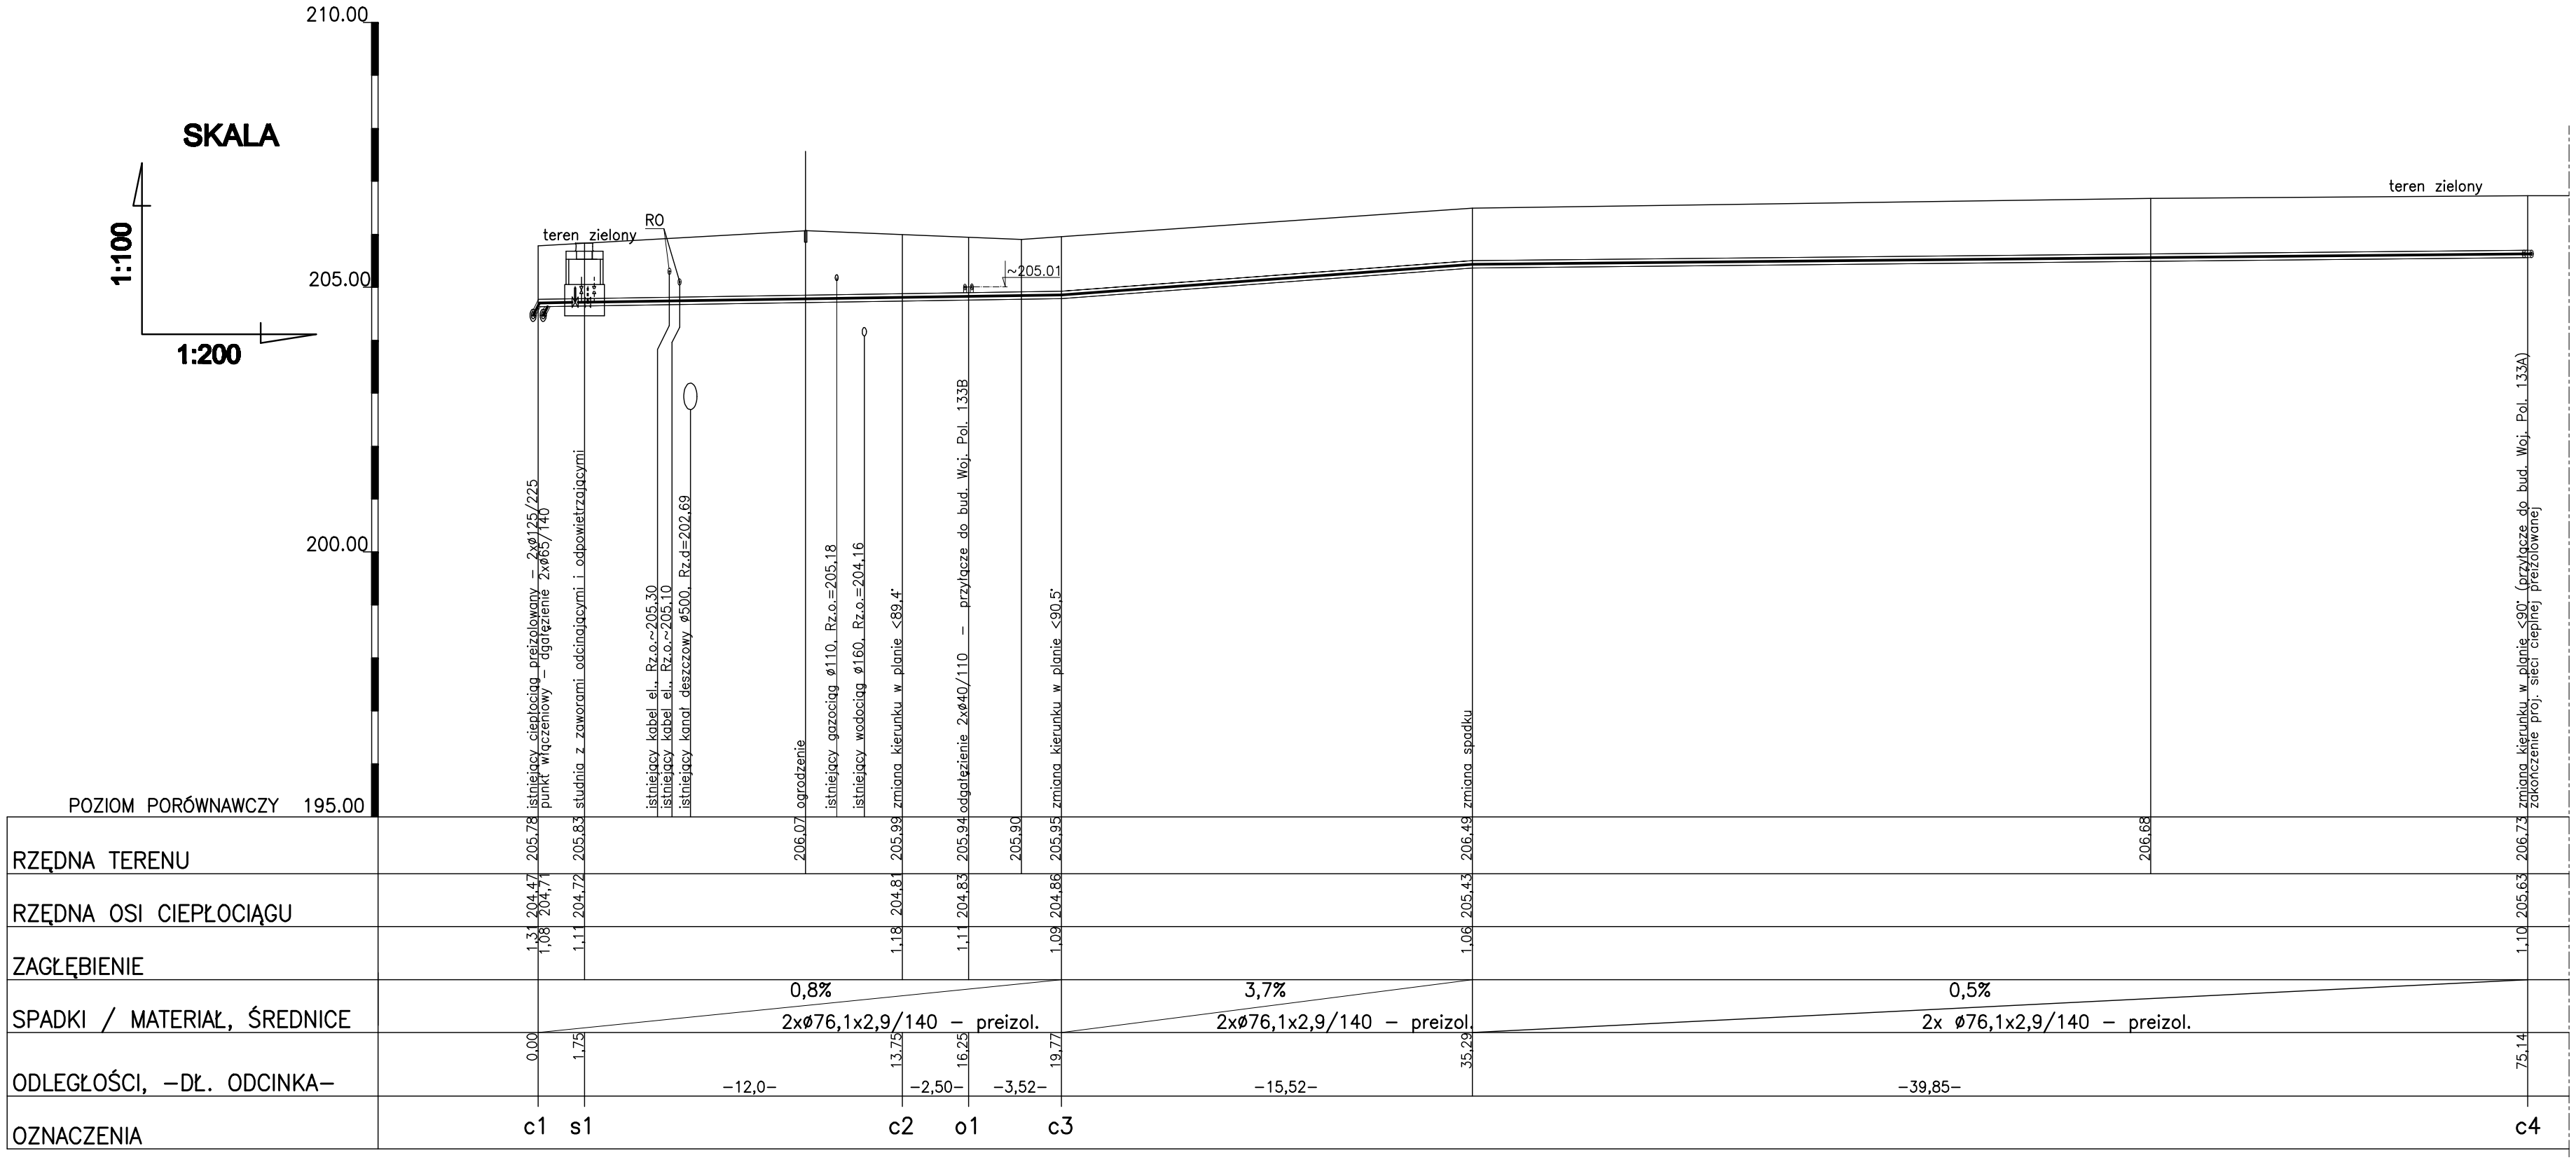

OZNACZENIA:

R0 – rura osłonowa do kabli, dwudzielna, PE ø120x5.0

PROJEKTOL	Biuro Projektów Branży Sanitarnej 97-300 Piotrków Tryb., ul. Bursztynowa 10	tel.: 504195073 e-mail: projektol@poczta.onet.pl
Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Faza oprac:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Br.: SANIT.-INSTAL.
Temat:	Rozdzielcza sieć ciepłownicza wysokich parametrów do budynków przy ul. Woj. Polskiego 133 w Piotrkowie Tryb. Dz. nr ew. 472/3,442/1,453/15,472/1 - obręb 0013 jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrków Tryb.	Skala: 1:100/1:200
Rysunek:	PROFIL CIEPŁOCIĄGU	Rys. nr.: 2
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. proj. nr UA/N.V.0000/192/89 par.4 ust.2, par.5 ust.1, par.7, par.13 ust.1 pkt 4 lit. a i b	Podpis:
		Data: Grudzień 2013r.