


UKŁAD ZASILANIA TN-C

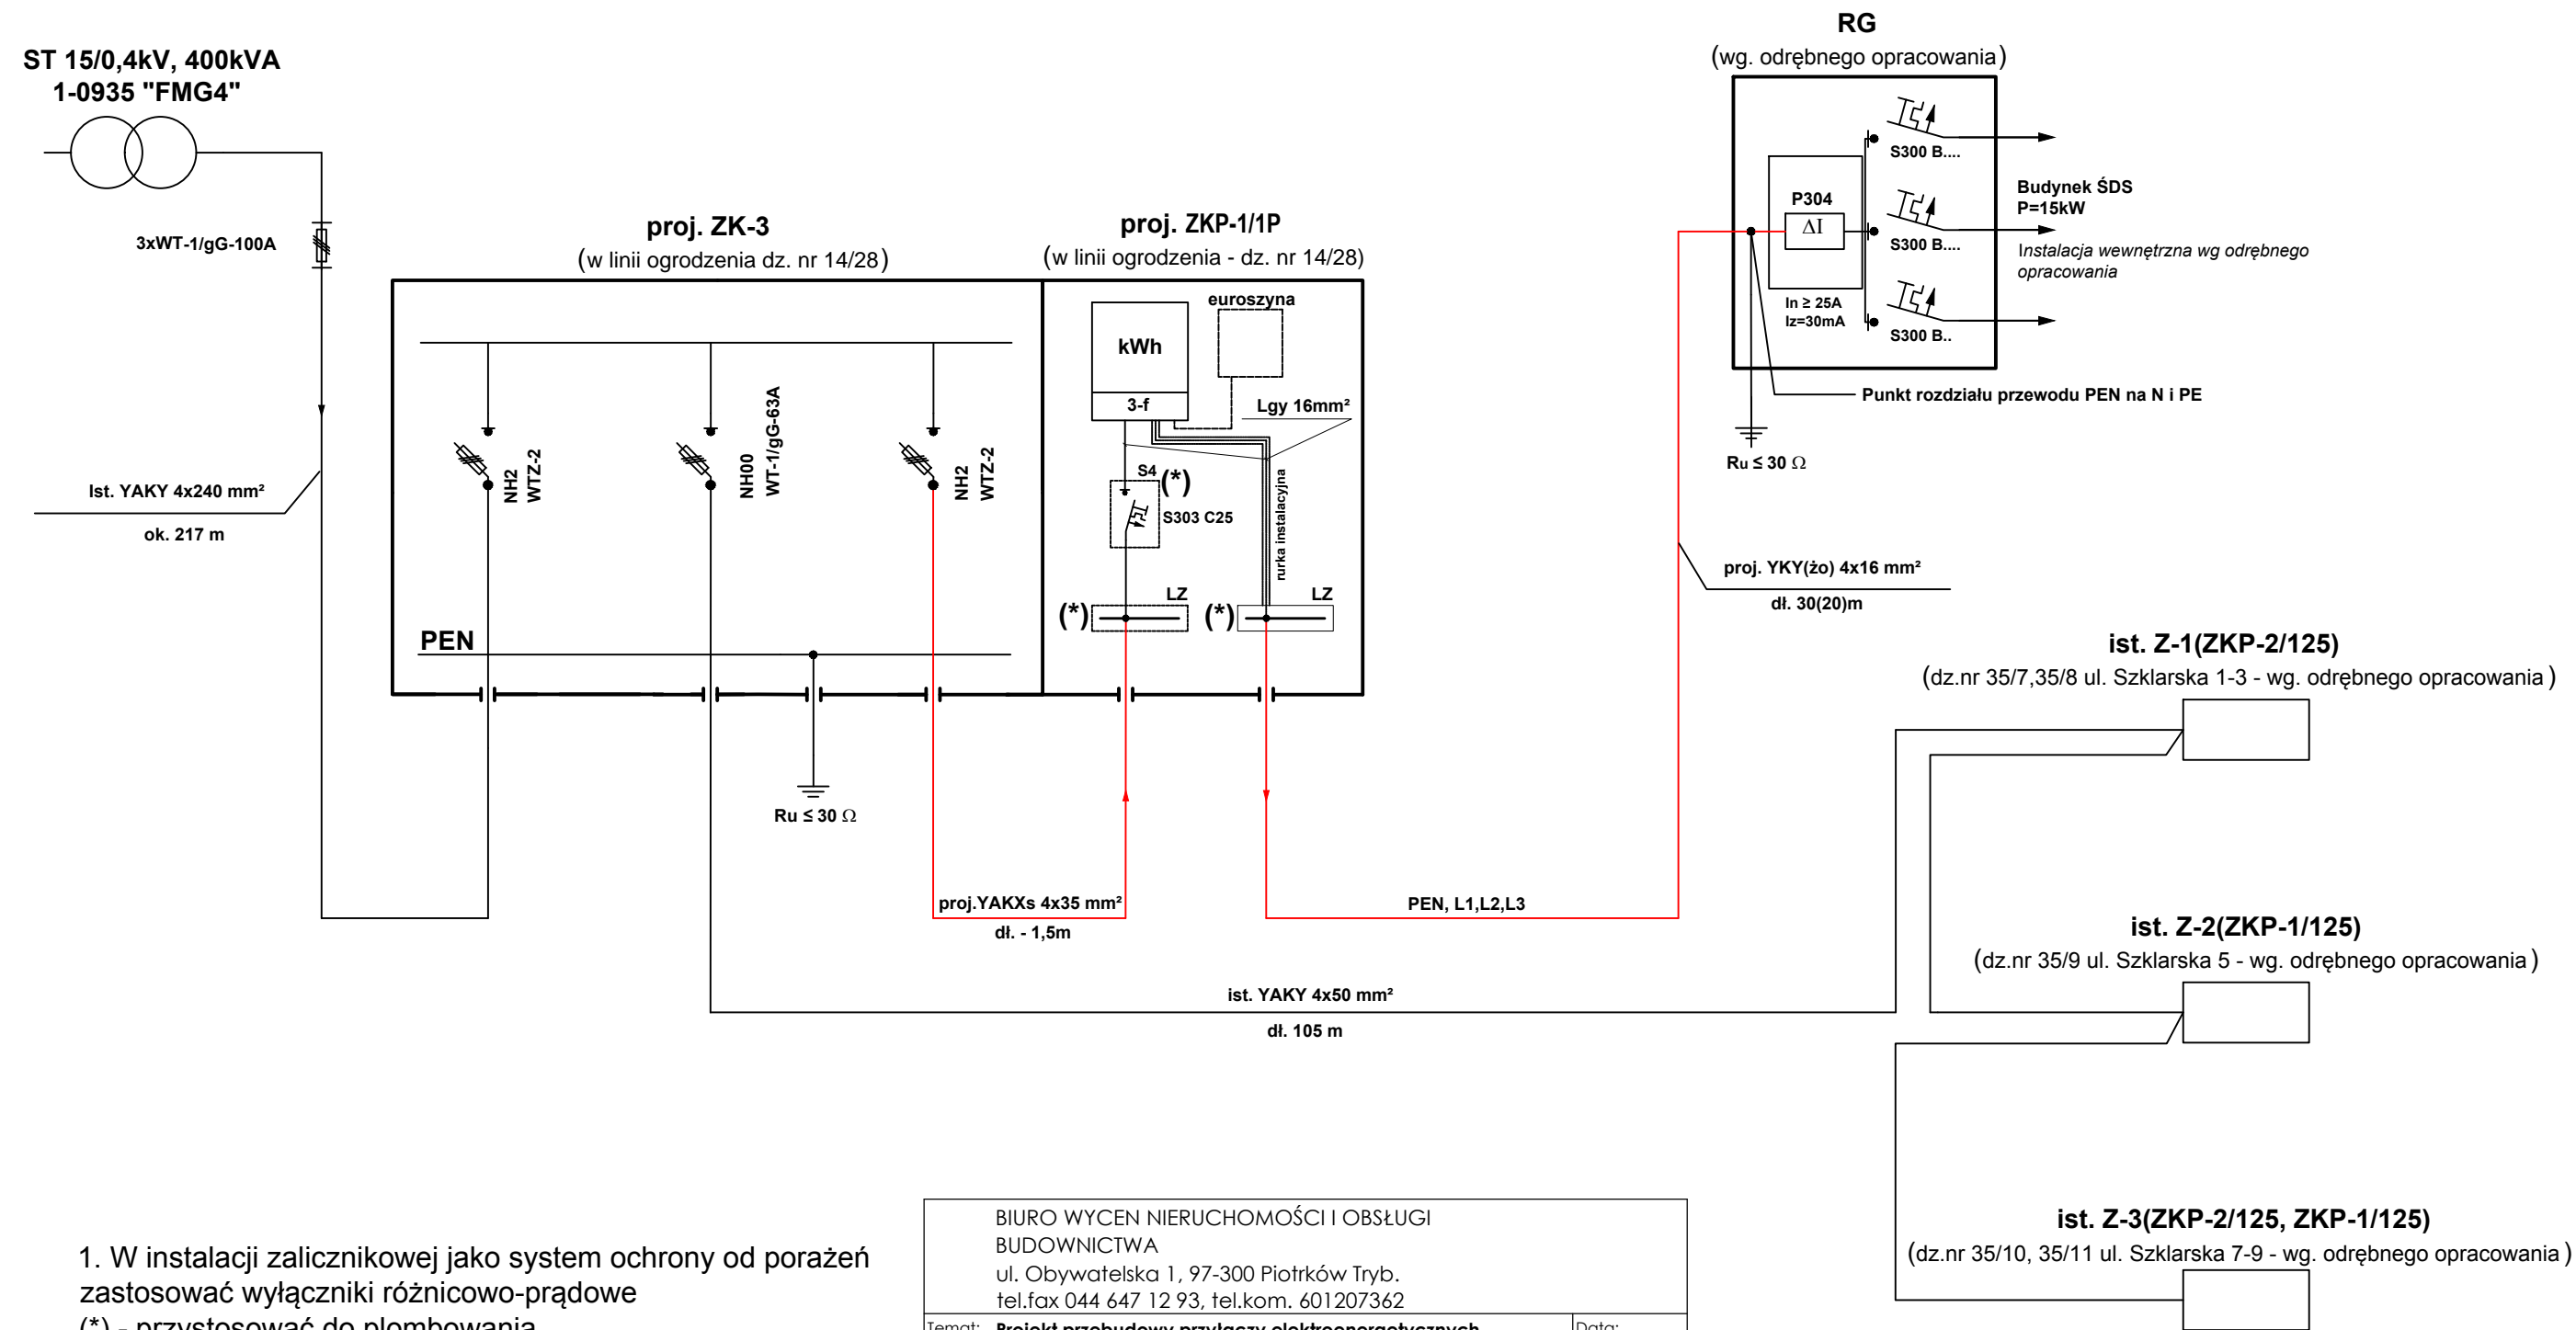

1. W instalacji zalicznikowej jako system ochrony od porażeń zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe
(*) - przystosować do plombowania
LZ - listwy zaciskowe 4x35mm²

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362		
Temat:	Projekt przebudowy przyłączy elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową i przebudową ŚDS	Data: 11.2012
Adres:	97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31	
Branża: Elektryczna	Skala:	Nr rys.:
Treść rysunku:	Schemat ideowy zasilania	- E-02
Projektant: mgr inż. Dominik Dajcz nr upr. LOD/0670/PWOE/07		