
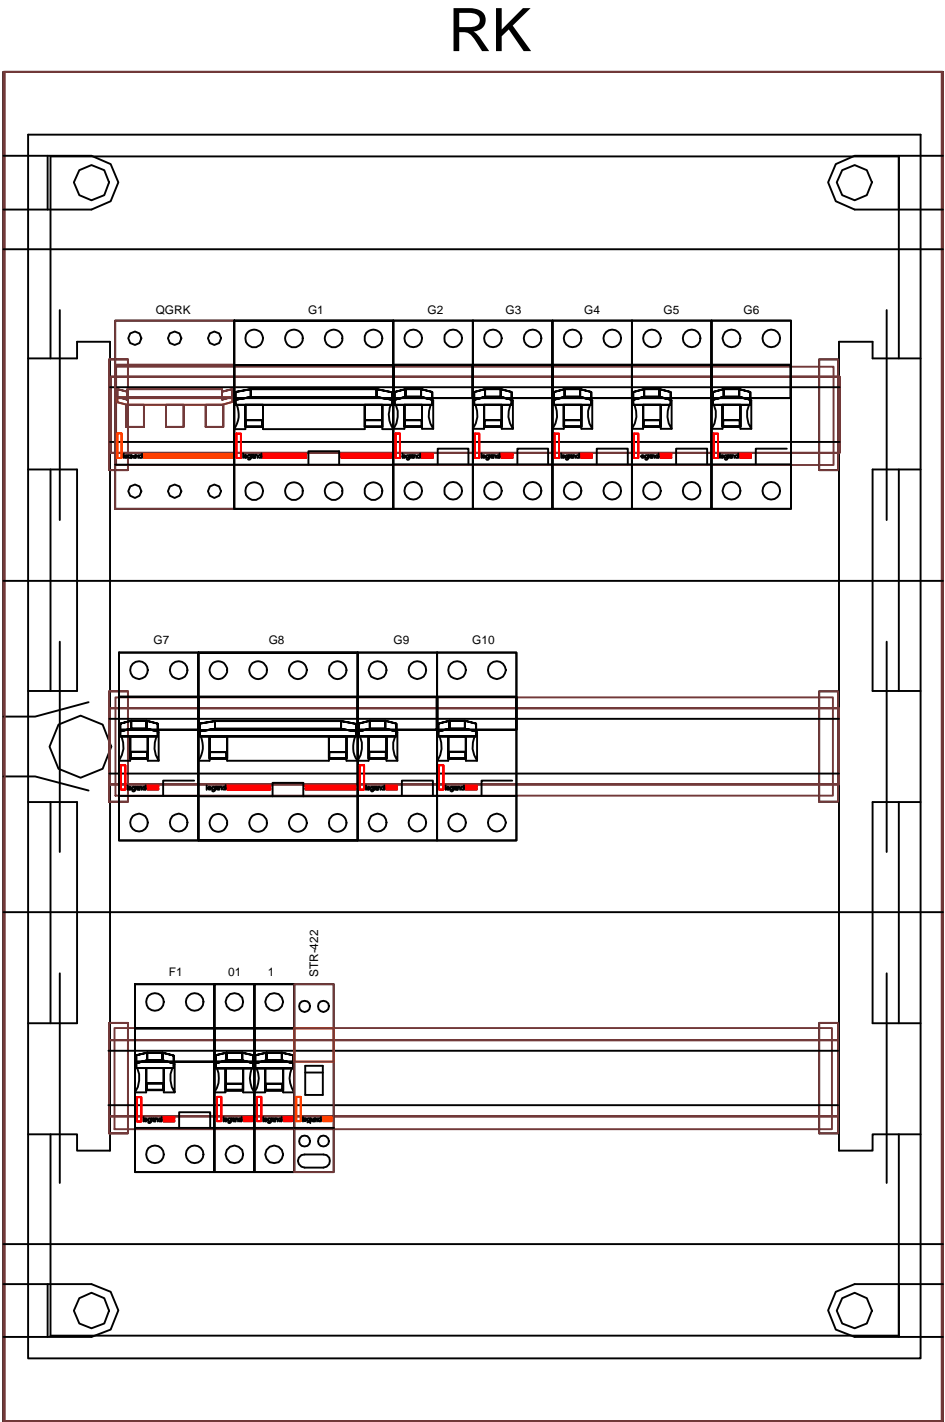


# Sieć TN-S

## UWAGI:

1. Tablice zabudować w miejscu pokazanym na planie instalacji
2. Pola nie zajęte przez aparaturę zaślepić
3. Połączenia elektryczne(oprzewodowanie) rozdzielni wykonać zgodnie ze schematem ideowym
4. W tablicy opisać przeznaczenie apratów zgodnie ze schematem ideowym
5. Do zabudowy aparatów wykorzystać rozdzielnię wnąkowa EKINOXE TX 610x425x133 3x18 mod IP 40
6. Stosować aparaturę modułową uznanych producentów

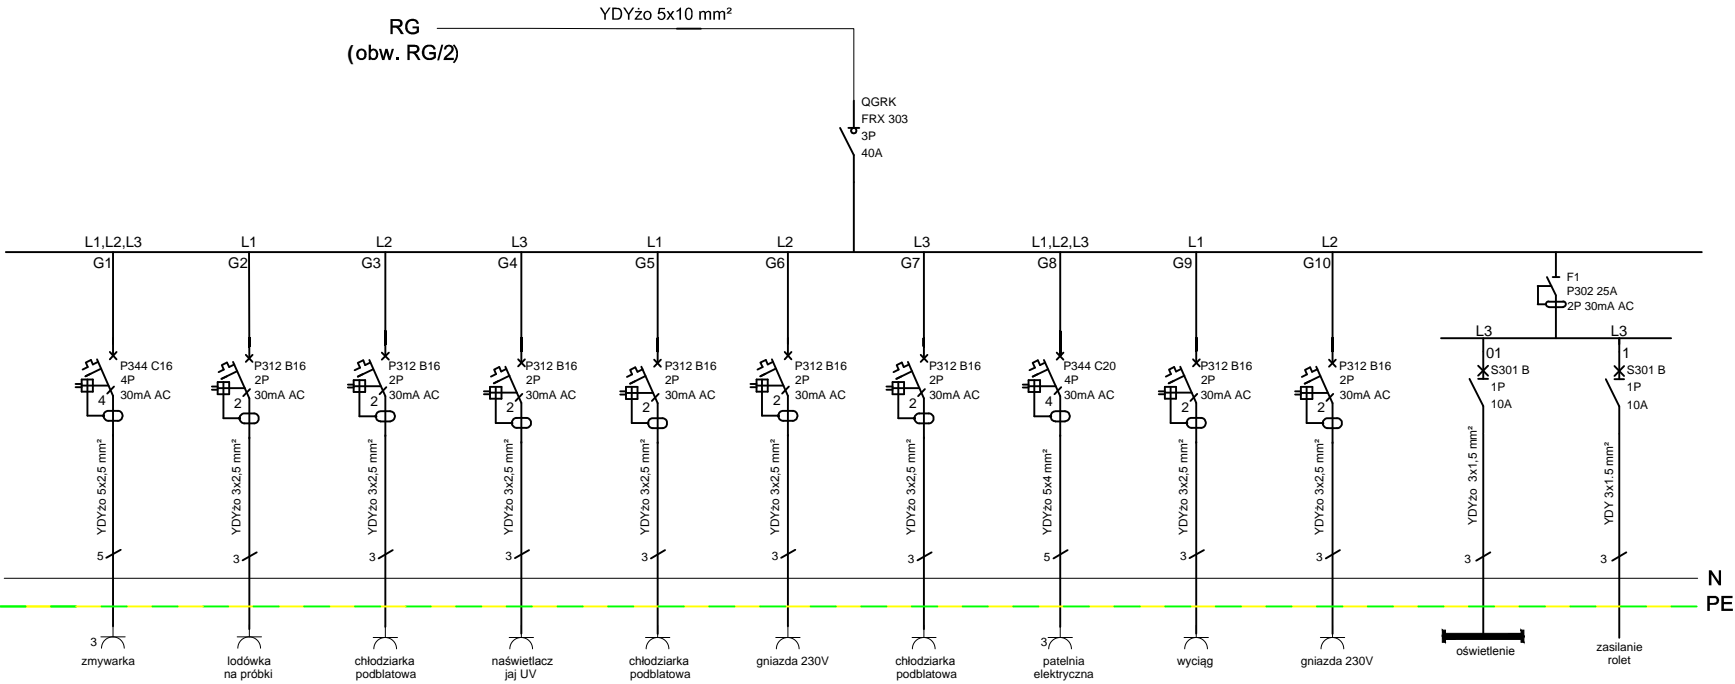

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362			
Temat:	Projekt rozbudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Data:	
Adres:	97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31	11.2012	
Branża: Elektryczna	Treść rysunku:	Skala:	Nr rys.:
	Schemat jednokreskowy zasilania - rozdzielnia RK Widok aparatów - rozdzielnia RK	-	E9
Projektant: mgr inż. Dominik Dajcz nr upr. LOD/0670/PWOE/07			