


LEGENDA

OZNACZENIA:

RG - główna rozdzielnia zasilająca obiekt po rozbudowie
R1 - istniejąca rozdzielnia zasilająca
RW - rozdzielnia zasilająco-sterująca windy(wg. opracowania producenta)
RK - rozdzielnia zasilająca węzeł żywieniowy
RCO - rozdzielnia zasilająco-sterująca węzła ciepła(wg. opracowania producenta)
CS - wielofunkcyjny czujnik - ruchu, natężenia oświetlenia z możliwością ustawienia parametrów wejściowych
W - wentylator sanitariatów załączny łącznikiem oświetlenia z członem opóźnieniowym
GSU - główna szyna uziemiająca
AW - moduł awaryjny 2h

- A - oprawa świetłówkowa Titania 500.236 IP20 z możliwością montażu modułu awaryjnego
B - oprawa świetłówkowa nastropowa, rastrowa SR 418 P-A EVG IP 20
C - oprawa świetłówkowa nastropowa SD 236 IP20
D - oprawa świetłówkowa nastropowa SD 118 IP20
E - oprawa świetłówkowa nastropowa CO1 236 IP65
F - oprawa typu plafoniera, nastropowa BASE BP136 IP44
G - oprawa typu plafoniera naścienna RS100L IP44 z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym z możliwością ustawienia parametrów wejściowych
H - oprawa wpuszczana H 6000 IP44 E27 2x18(mocowana w podbicie dachowej)
A1 - oprawa awaryjna naścienna, OP1-S8TA2N z modulem awaryjnym 2h
A2 - oprawa awaryjna nastropowa, DS1-S8TA2N z modulem awaryjnym 2h

- ⌚ - łącznik pojedynczy p/t jednobiegunowy
⌚ - łącznik n/t "dzwonkowy" IP X4
⌚ - łącznik p/t "schodowy"
⌚ - łącznik p/t "świecznikowy"

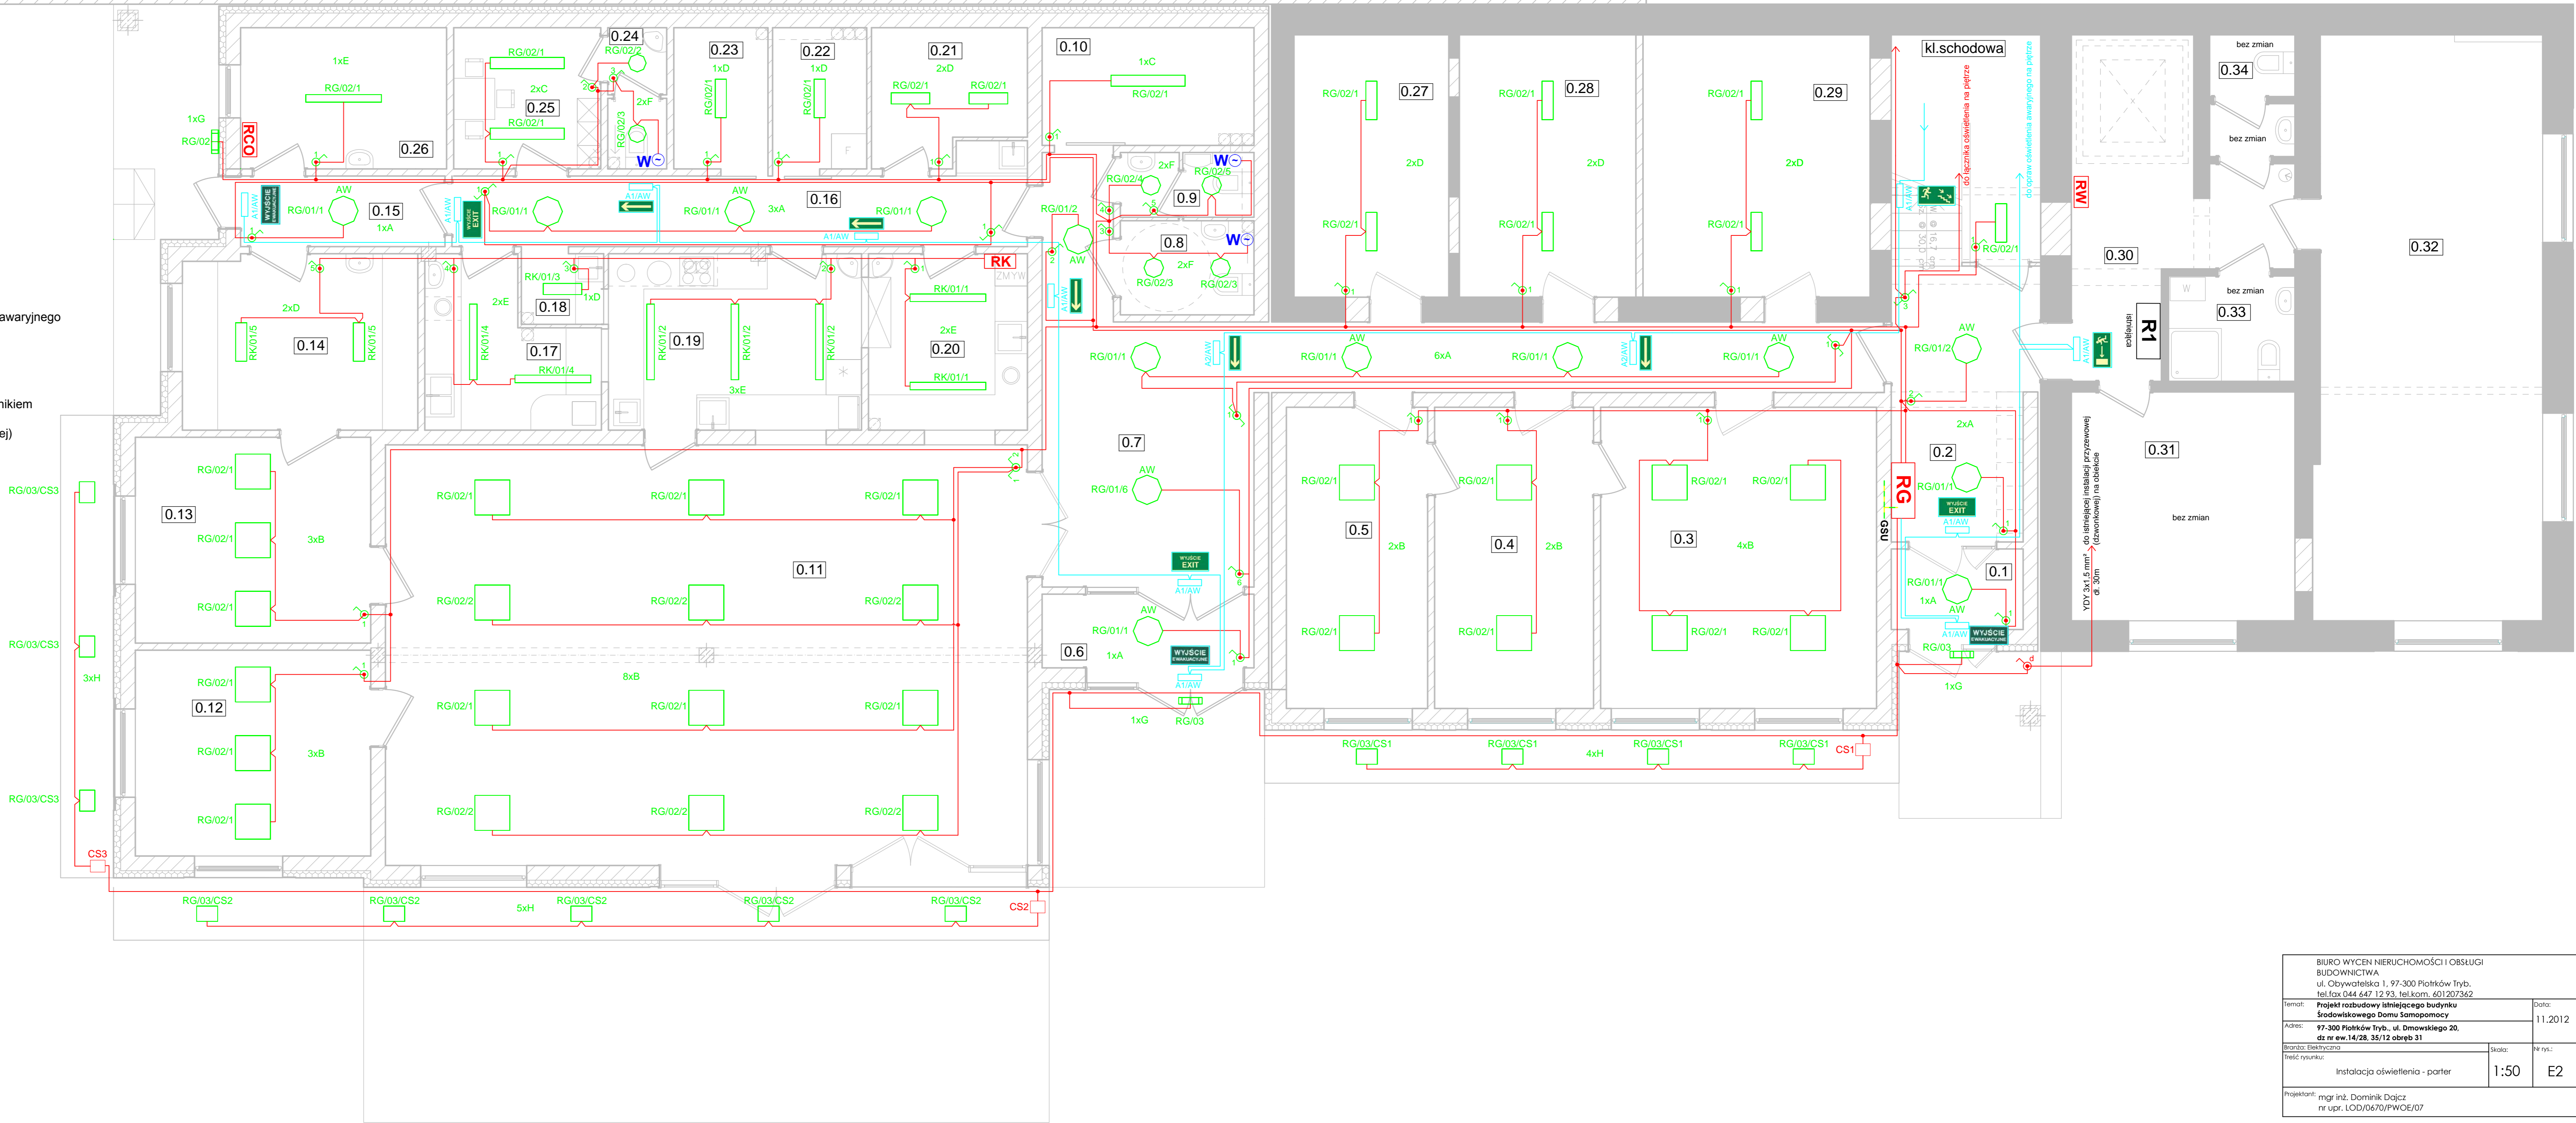

BIURO WYCIEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel./fax 044 647 12 93, tel.kom. 601 207 362			Data:	
Temat: Projekt rozbudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy			11.2012	
Adres: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Śmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 objęty 31			Nr rys.:	
Branża: Elektryczna			Skala:	
Treść rysunku: Instalacja oświetlenia - parter			1:50	
Projektant: mgr inż. Dominik Dajcz nr upr. LOD/0670/PWOE/07			E2	