



STUDNIA Ø1200

WŁĄZ TYPU CIĘŻKIEGO

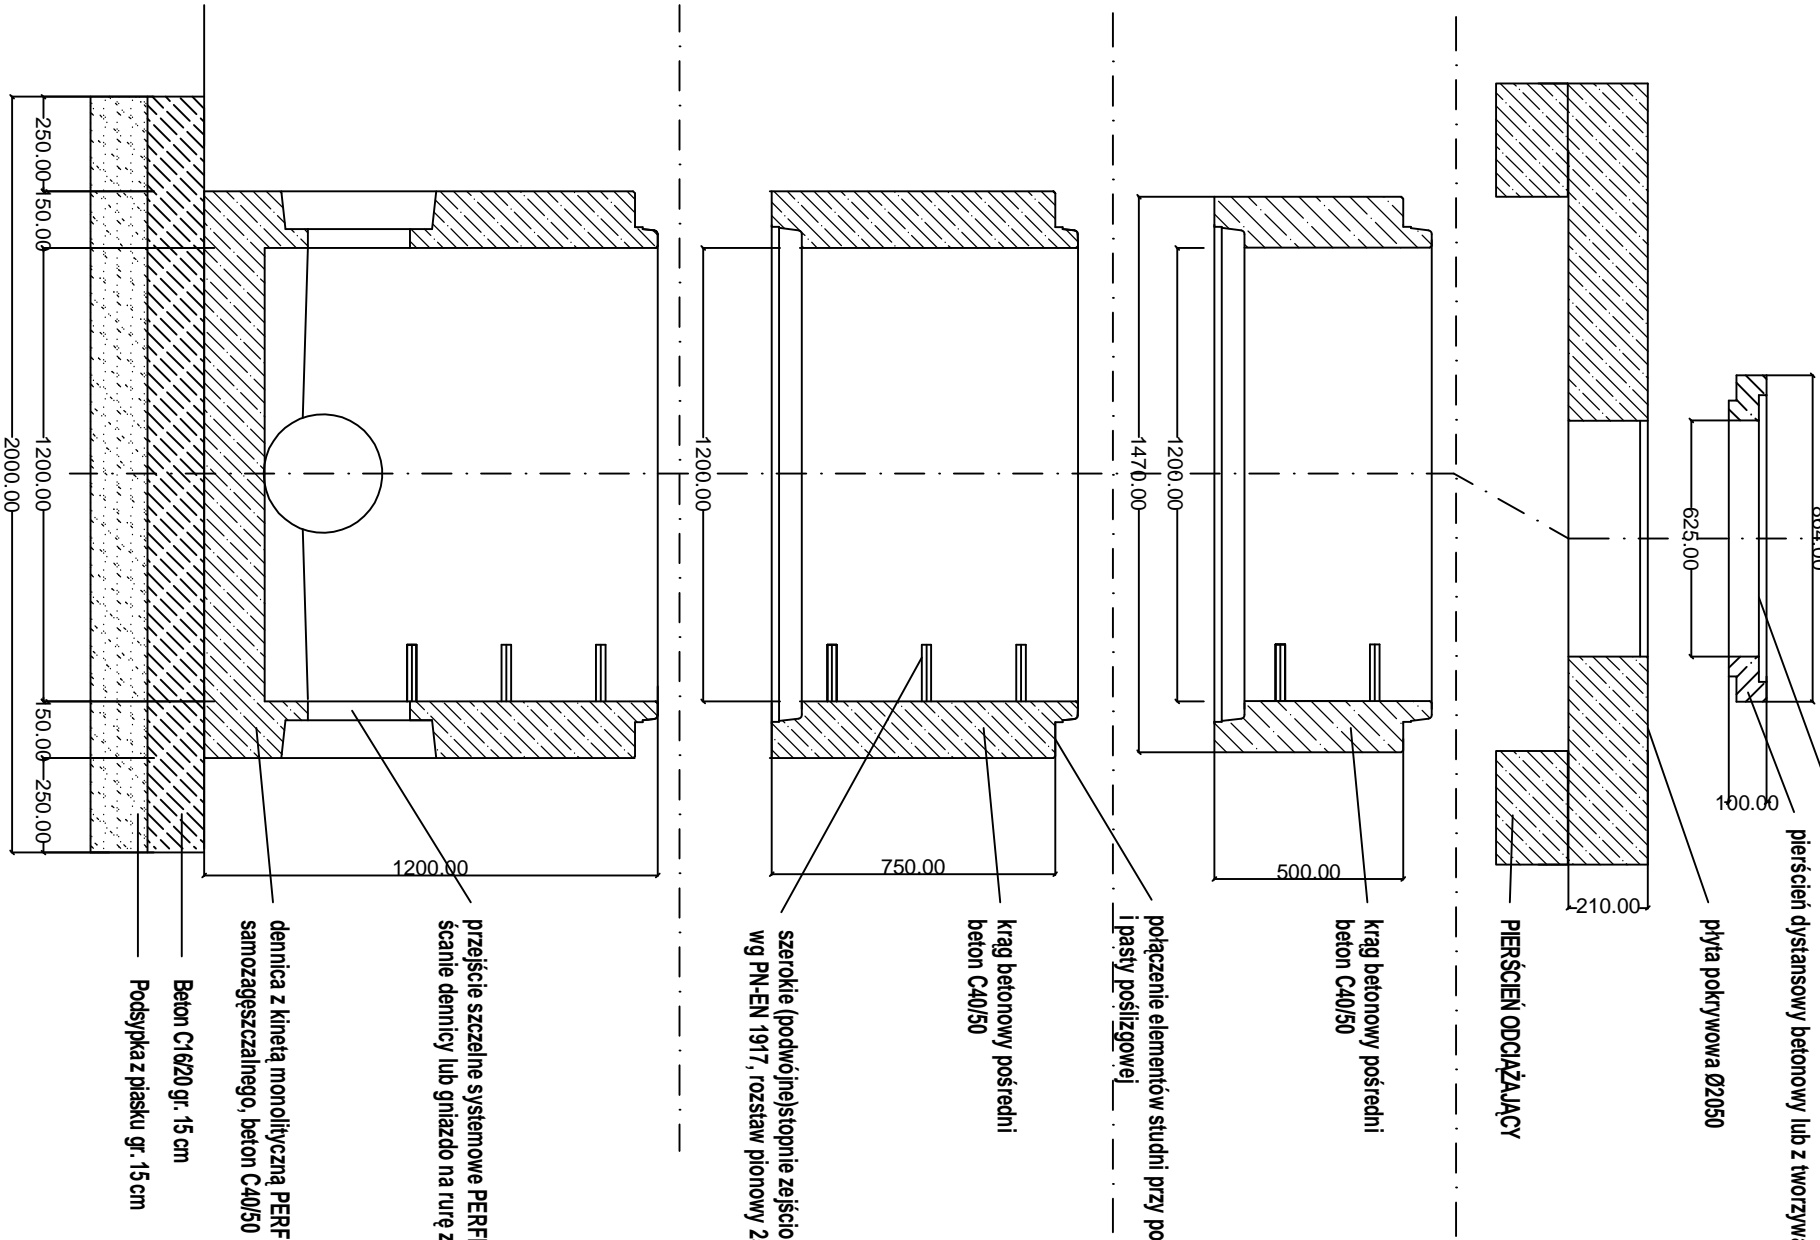


STUDNIA S6 Ø1200

Z ZASUWĄ NOŻOWĄ

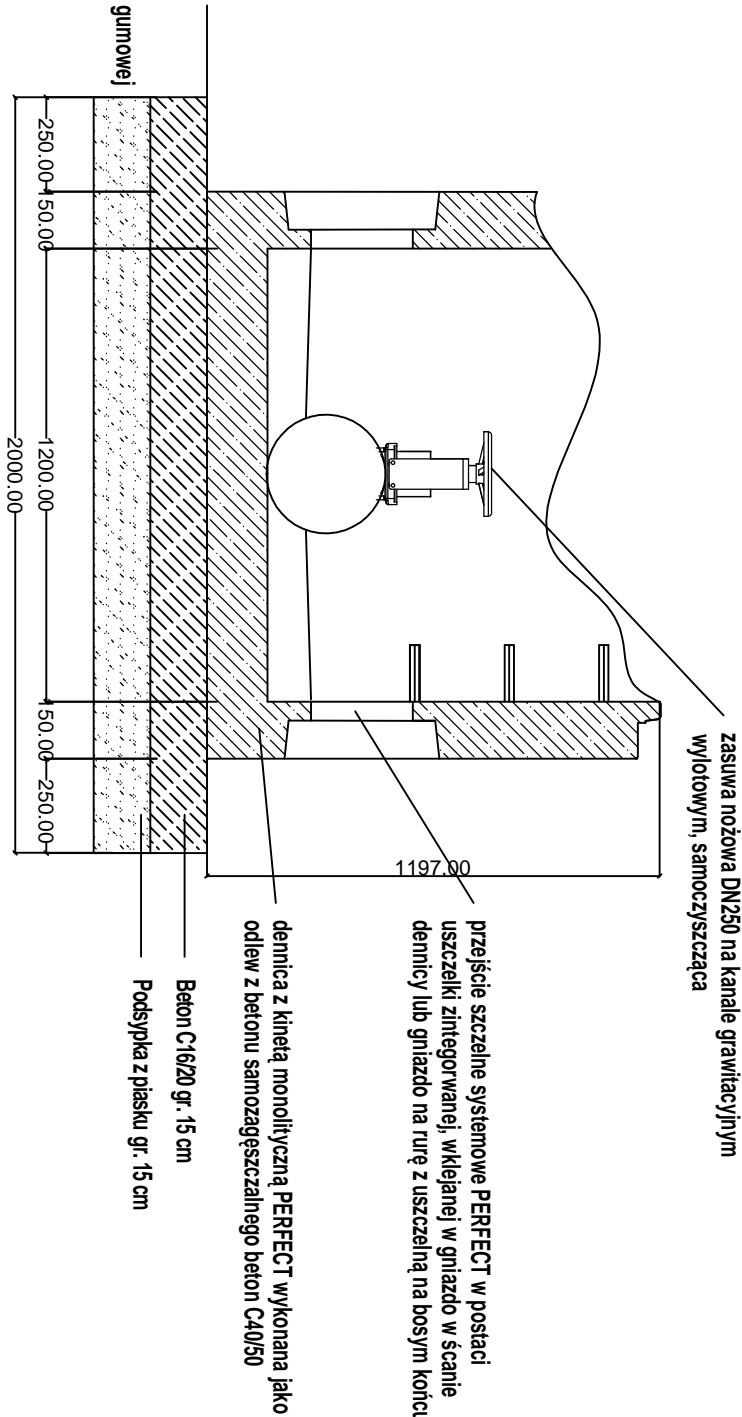

Ist. komora na kolektorze Ø800

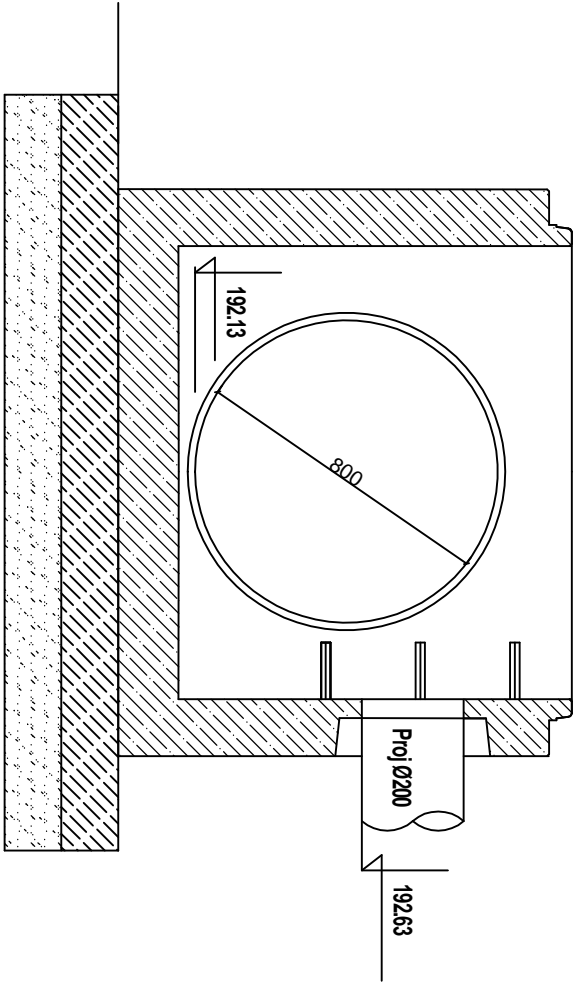

Uwaga: Rzędne dna, terenu, wlotu i wylotu według planu i profilu.
Włączenie kanału do odbiornika DN800 zaprojektowane w miejscu i na rzędnej istniejącego włączenia.

Projekt: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim			
Tytuł opracowania: Studnia rewizyjna Ø1200			
Data opracowania: 09/2015		Rys. nr: KS 4.1	Skala: 1:20
Baza	Zespół projektowy	Inż. i nadzór	nr uprawnień
	Opracował	Inż. inż. Antonio GRACETTA	_____
Sanitarna		Projektował	Inż. inż. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89
			<i>[Signature]</i>

Beton: C40/50, W8, nw<5%, F-150