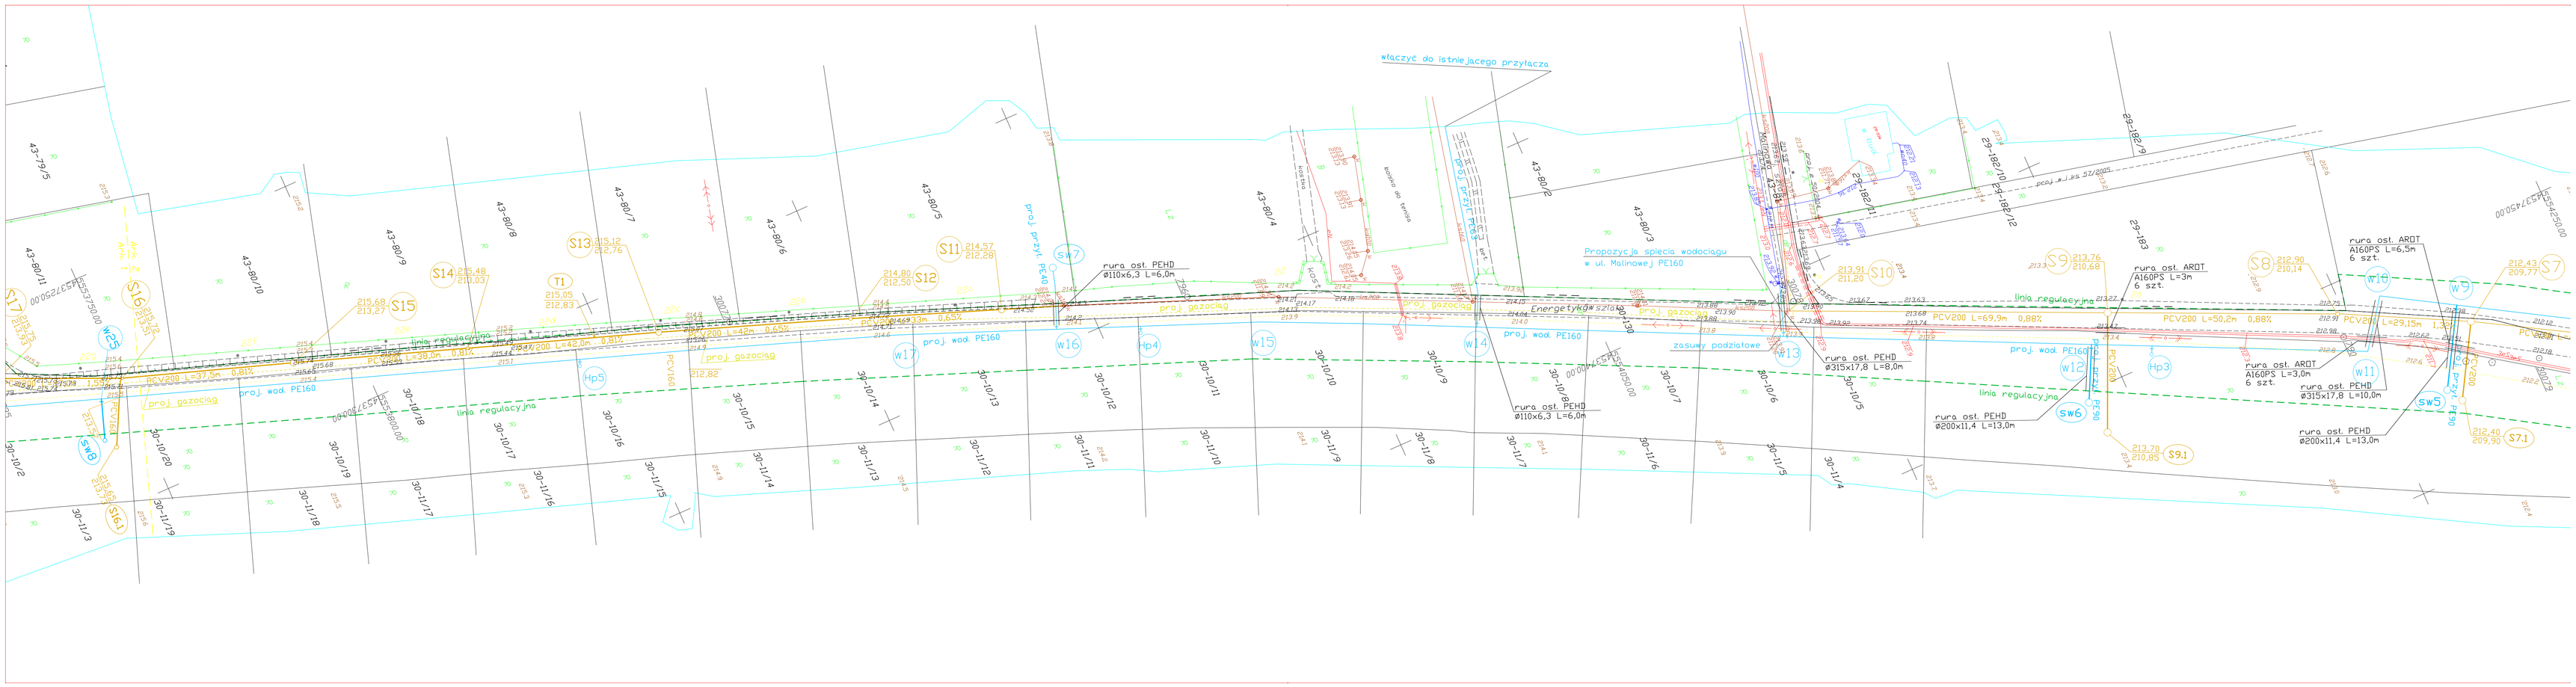
włączyć do istniejącego przyłącza
Propozycja spięcia wodociągu
w ul. Malinowej PE160
rura ost. PEHD
Ø110x6,3 L=6,0m
rura ost. ARDT
A160PS L=6,5m
6 szt.
rura ost. ARDT
A160PS L=3m
6 szt.
rura ost. ARDT
A160PS L=3,0m
6 szt.
rura ost. PEHD
Ø315x17,8 L=8,0m
rura ost. PEHD
Ø315x17,8 L=10,0m
rura ost. PEHD
Ø200x11,4 L=13,0m
rura ost. PEHD
Ø200x11,4 L=13,0m
rura ost. PEHD
Ø110x6,3 L=6,0m
proj. wod. PE160
proj. gazociąg
linia regulacyjna
zasuwy podziałowe
PCV200 L=37,5m 0,81%
PCV200 L=42,0m 0,65%
PCV200 L=38,0m 0,81%
PCV200 L=69,9m 0,88%
PCV200 L=50,2m 0,88%
PCV200 L=29,15m 1,37%
PCV160 L=13m 0,65%
PE90
PE32
PE40
43-79/5
43-80/11
43-80/10
43-80/9
43-80/8
43-80/7
43-80/6
43-80/5
43-80/4
43-80/2
43-80/1
29-182/21
29-182/10
29-182/12
29-182/9
29-183
30-10/2
30-10/20
30-10/19
30-10/18
30-10/17
30-10/16
30-10/15
30-10/14
30-10/13
30-10/12
30-10/11
30-10/10
30-10/9
30-10/8
30-10/7
30-10/6
30-10/5
30-11/3
30-11/19
30-11/18
30-11/17
30-11/16
30-11/15
30-11/14
30-11/13
30-11/12
30-11/11
30-11/10
30-11/9
30-11/8
30-11/7
30-11/6
30-11/5
30-11/4
S1 215.37
S2 215.37
S3 215.37
S4 215.37
S5 215.37
S6 215.37
S7 212.43 209,77
S7.1 212.40 209,50
S8 212.90 210,14
S9 213.76 210,68
S9.1 213.76 210,85
S10 213.91 211,20
S11 214.57 212,28
S12 214.80 212,50
S13 213.12 212,76
S14 215.68 213,03
S15 215.68 213,27
S16 215.68 213,51
S16.1 215.68 213,75
S17 215.68 213,99
T1 215.05 212,83
HpS 212.82
Hp3
Hp4
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
sw5
sw6
sw7
sw8
LY1
LY2
LY3
LY4
Energetyka
Energetyka
Energetyka