


A-A
 B-B
 C-C

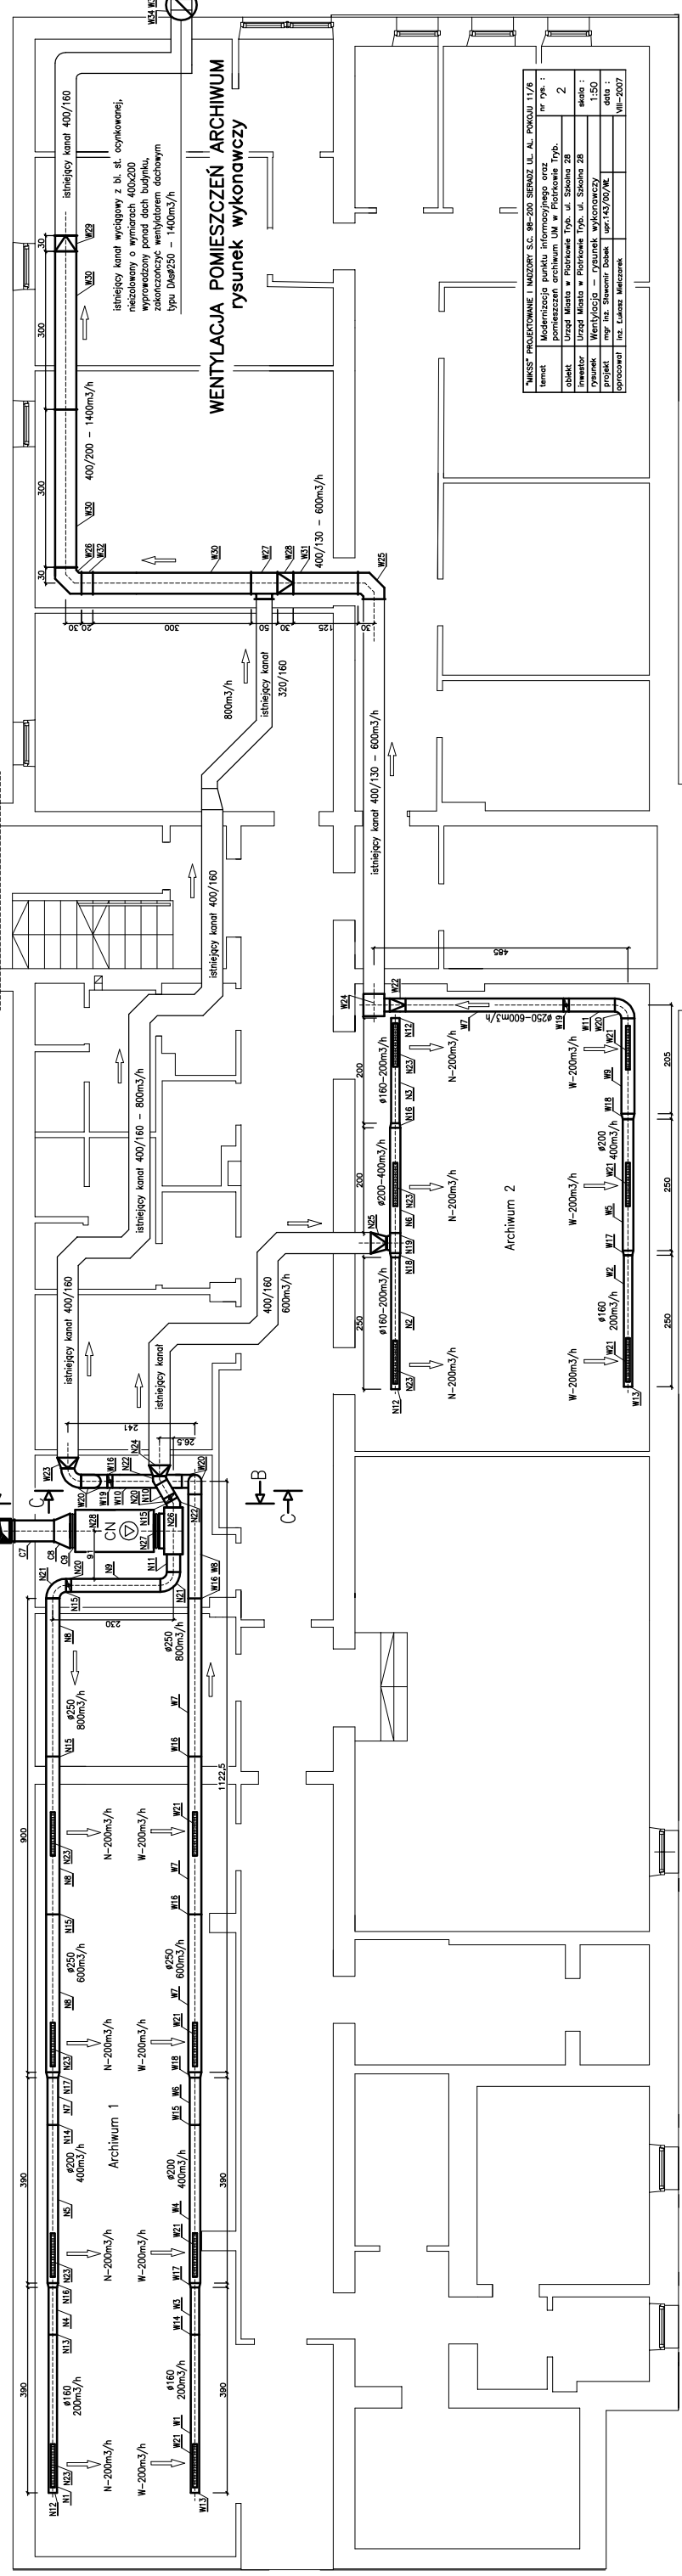

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ ARCHIWUM
 rysunek wykonawczy

istniejący kanał wyciągowy z bl. st. czynkowej, niezabudowany o wymiarach 400x200, wyprodukowany ponad 10 lat temu, zaleca się wymiastować do nowego typu DW5020 - 1400m³/h

WISCI PROJEKTOWANIE I NADZÓR S.C. 98-200 SERWIZ UL. TOKOJU 11/8	nr rys. :
biuro	2
Urząd Miejski w Pólkowie Trz. ul. Siołowa 28	skala :
Urząd Miejski w Pólkowie Trz. ul. Siołowa 28	1:50
Wentylacja - rysunek wykonawczy	data :
mgr inż. Sławomir Bolek iur.143/2016E	nr-2007
projektant	
inż. Łucja Węsierska	