Poz. 6 Segmenty dna

Poz. 6.1 - szt. 16 Poz. 6.2 - szt. 8 Poz. 6.3 - szt. 6

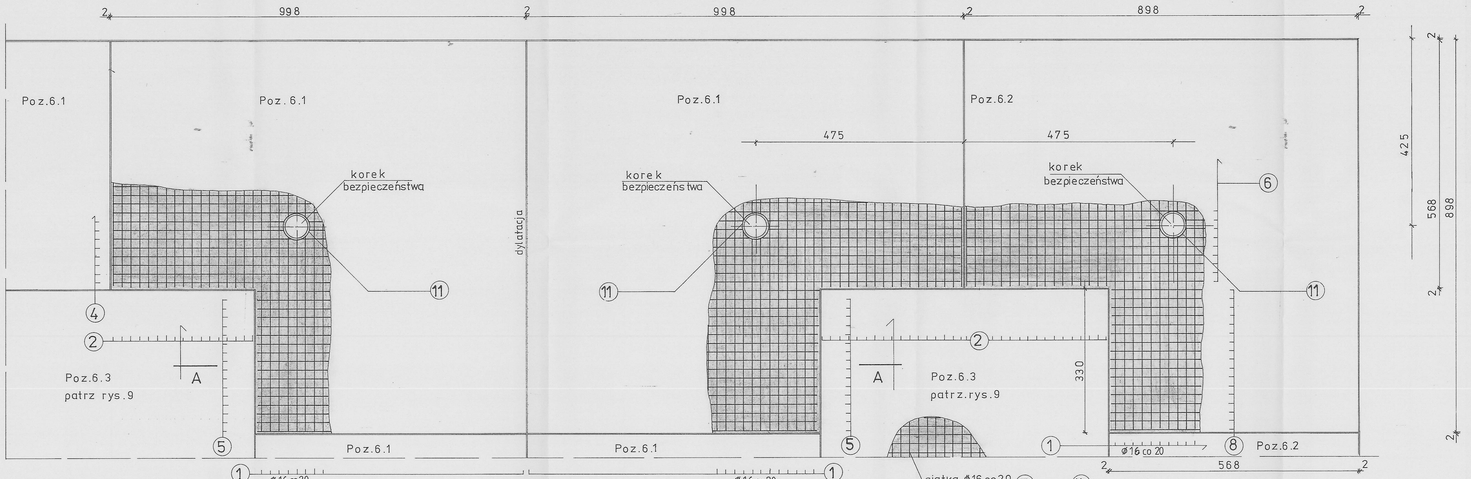

A - A

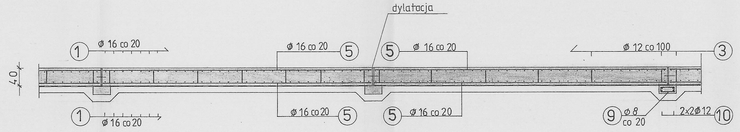



Szczegół dylatacji

1:10

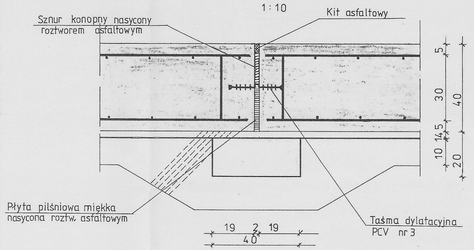

Korek bezpieczeństwa

1:10

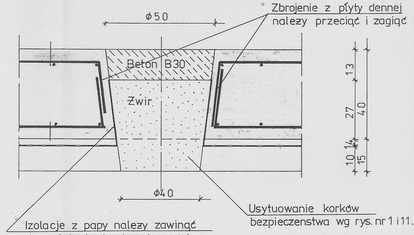

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr	Średnica ø	#	Ilość szt	Długość cm	Długość całkowita m A-0 ø 8	A-II # 12	A-II # 16
1		16	1552	894			13 874.88
2		16	816	564			4 602.24
3		12	2104	147		3 092.88	
4		16	928	994			9 224.32
5		16	544	664			3 612.16
6		16	464	894			4 146.16
7		16	136	654			889.44
8		16	272	564			1 534.08
9	8		3620	102	3 692.40		
10		16	4	72400			2 896.00
11		12	48	180		86.40	
12							
13							
14							
Długość razem					3 692.40	3 179.28	40 781.28
Masa jedn. kg/m					0.395	0.888	1.58
Masa razem kg					1 458.50	2 823.20	64 434.42
				Razem kg.	**68 716**		

BETON: B 30

hydrotechniczny z dodatkiem hydrozolu
w ilości 1,5% w stosunku do masy cementu
Wodoszczelność W6
Mrozoodporność F 150

STAL: A-II 18G2, A-0 StOS

URZĄD MIASTA
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kościuszki 39
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA

Nr 56/P

"SETO" - C.D.&C.Office s.c.w Łodzi			
Inwestycja: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb.			Nr Umowy: Lz - 40/96-2
Temat opracowania: Komory napowietrzania			Stadium opracow.: Projekt podst.
Branża: IV. KONSTRUKCJE BUDOWLANE			Skala: 1:50
Tytuł rysunku: Poz. 6 Segmenty dna			Nr rys. 11
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Data / Podpis
Kreślił: Karolina Wartołowska			12.98
Opracował: mgr inż.Przemysław Wartołowski			12.98
Przejrzał: mgr inż.Maria Wartołowska		konstr.-bud.71/86/WŁ	12.98
Sprawdził: mgr inż.Przemysław Kowalski		konstr.-bud.15/70	12.98