


St. trafo. 15/0,4kV nr 1-0876 "ŁAZIENNA MOKRA"

Rozdz. NN

5 6 Pole nr 9

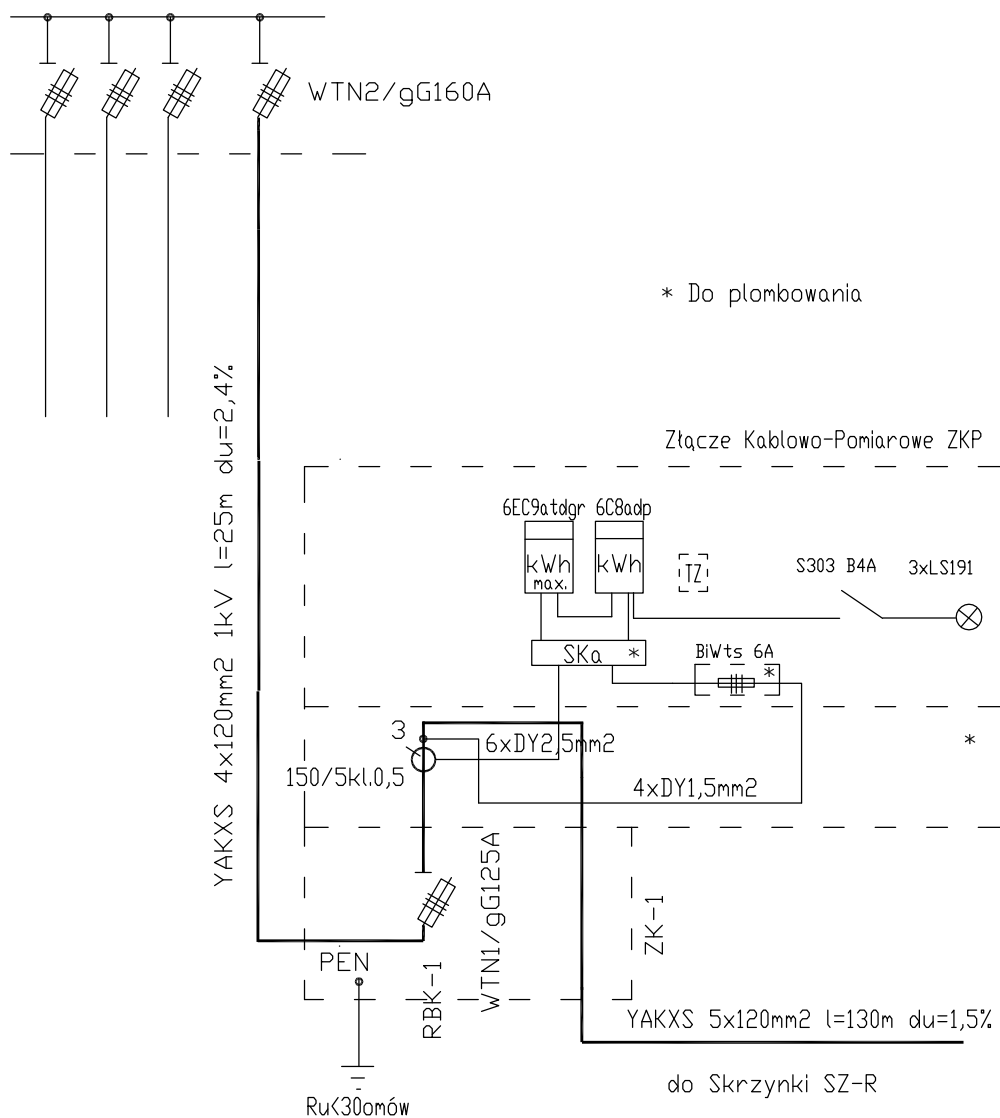

OBLICZENIA

Moc przyłączeniowa: $P = 80 \text{ kW}$

$$\text{Prąd: } I = \frac{80000}{1,73 \times 400 \times 0,93} = 124 \text{ A}$$

Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego IP44.
Zamki typu Master Key.
Do plombowania: listwa SKa, obud. zabezp. obw. napięciow., osłona przekład. prądowych,

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH						
mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9						
Nazwa obiektu	Przebudowa sieci elektroenergetycz. NN, SN i Oświetl. Ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. /ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, srodk. i połud. cz. ul. Rycerskiej, połud. cz. Pl. Niepodległości i Pl. Kpościuszki, Rynek Trybunałski, ul. Łazienna Mokra			Branża : Elektr.		
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr. 21 dz. nr 55, 61, 68, 111, 112, 116, 121, 122, 157, 166, 175, 222, 408/2, 474						
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10						
Branża		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin		UAN.V 8388/24/87	07.2007	
Nazwa rysunku					Skala:	Nr rys.
Schemat Zasil. Skrz. SZ-R /b. Ratusz/						13