


6C8adp

3x230/400V AC, 50Hz

In = 5A kl = 0,5

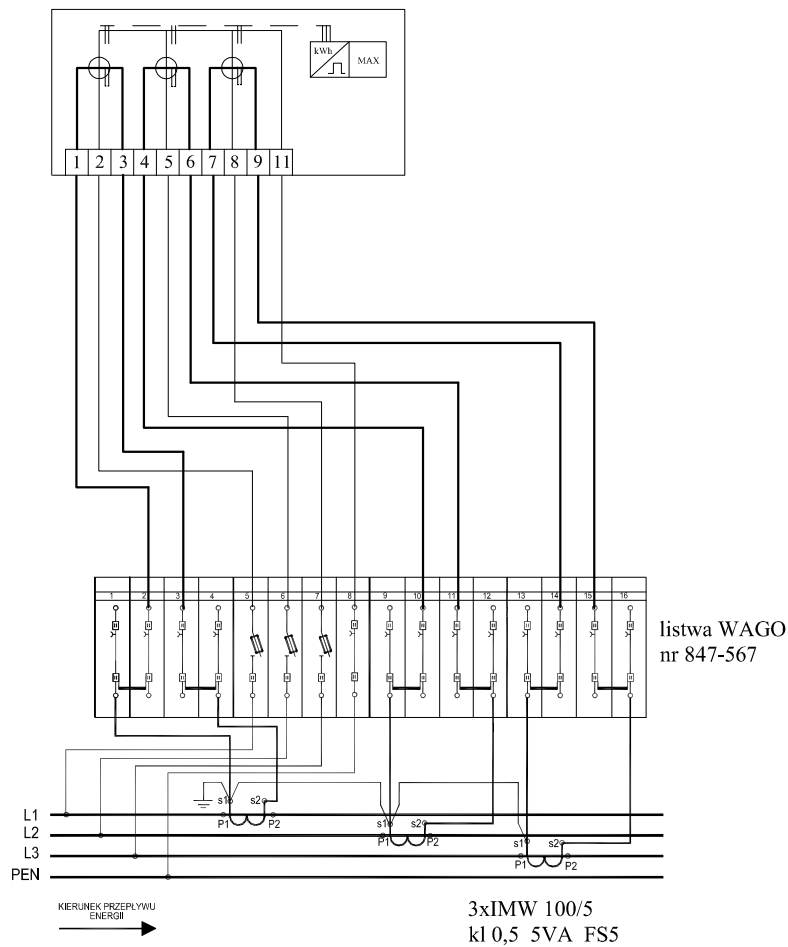

UWAGA:

1. Przekładniki prądowe oraz listwę pomiarową przystosować do plombowania.
2. Układ pomiarowy zamontować w polu nr 10 istniejącej stacji nn.

 Zakład Usług Budowlanych JAKBUD 97-300 Piotrków Tryb. ul. Migdałowa 35 tel. (044) 732-60-60, 0 603 611 126	Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		Data:	12.2008
	Inwestor:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28		Skala:	
	Adres:	ul. Małopolska - Podole 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.		Branża:	Nr rys.
	Rysunek:	Schemat Ideowy układu pomiarowego.		ELEKTR.	E16
	Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski		NB.IV.7342/49/98	