


Układ TN-C-S

Rys.3 Schemat jedokreskowy zasilania.

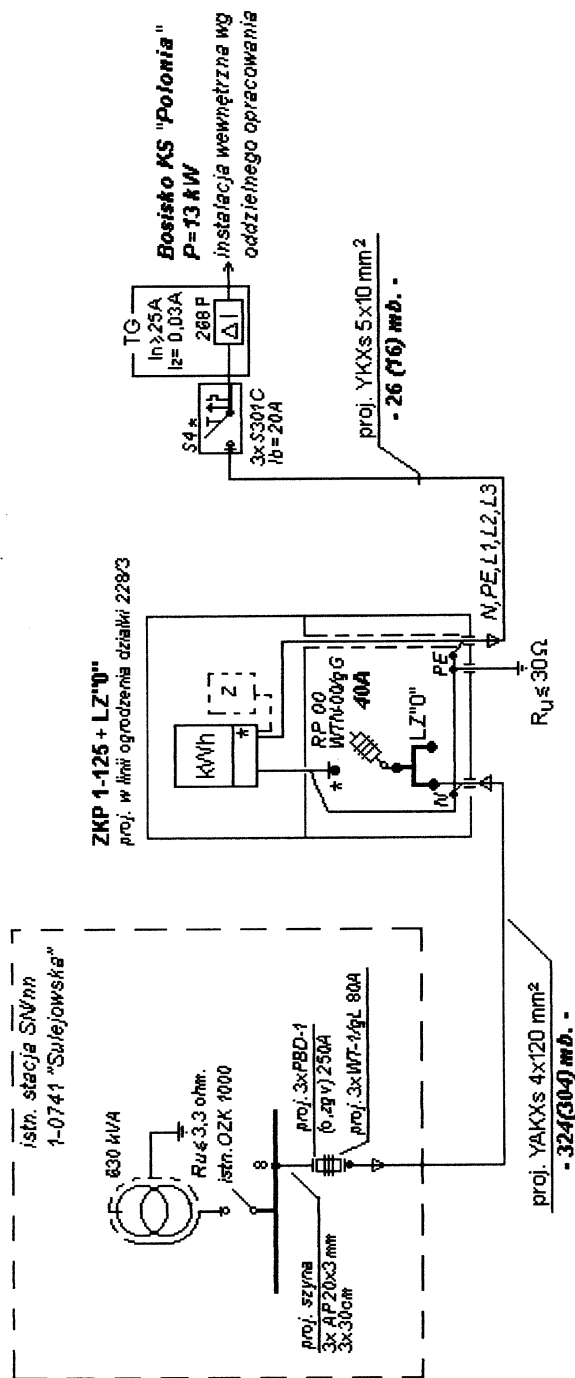

Adres inwestycji: Piotrków Tryb. ul. Broniewskiego 18 dz. nr ewid. 228/1, 228/2, 228/3	Data: 03.2009
Temat rysunku: Schemat ideowy. Przyłącze energetyczne kablowe 0.4 kV	Skala: —
Projektant:	Przebieg: energet.
Nr rys.	3

W instalacji zalicznikowej jako system ochrony od porażeń zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy.
W I etapie zasilanie placu budowy.
+ - przystosowane do plombowania