Usługi Geodezyjne
Geodeta Uprawniony
mgr inż. Tadeusz Radwański
97-400 Bełchatów, ul. Kwiatowa 6

MAPA
SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

SKALA 1 : 500

M.Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 8/12, dz. nr 175/5, obręb 22

1.Wykonana na podst. mapy zasadniczej w skali 1:500

nr sekcji 132.222.2343

przez geodetę uprawnionego mgr inż. Tadeusza Radwańskiego.

2.Układ współrzędnych "1965".

3. Poziom odniesienia - Kronsztadt.

Urządzenia podziemne uzgodniono
ZUD dn 22.08.2009 r.

MAPA SŁUŻY DO CELÓW PROJEKTOWYCH.
AKTUALNA NA DZIEŃ 22.08.2009 r.

— — — zakres opracowania

Granice wniesiono na podstawie danych ewidencyjnych.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tadeusz Radwański
90-735 Łódź ul. Wieckowskiego 51 m.2
Rej. G.U.G. i K. Nr 3286

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim
W obszarze zamierzonym inwestycją potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej, dokumenty potwierdzające aktualność mapy dołączono do zasobu w dniu 09 WRZ. 2009 15602 ZZ/B-73/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowany obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę powinien być wytyczony i inwentaryzacja powykonawcza przez jednostki uprawnione do wykonywania tego rodzaju prac.
(pieczęć i nazwisko, podpis kierownika ośrodka osoby upoważnionej)
Z up. Prezydenta Miasta
KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Krzysztof Studzitur

LEGENDA:

- kabel nn
- ⊗ oprawy oświetlenia zewnętrznego
- kabel nieczynny do demontażu
- a,b,c,d GRANICE OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANA FONTANNA
- ELEMENTY FONTANNY DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE TECHNICZNE
- ⊗ –oświetlenie fontanny
- –pas zieleni
- ch –chodnik, kostka betonowa
- a –wymiary projektowanej fontanny

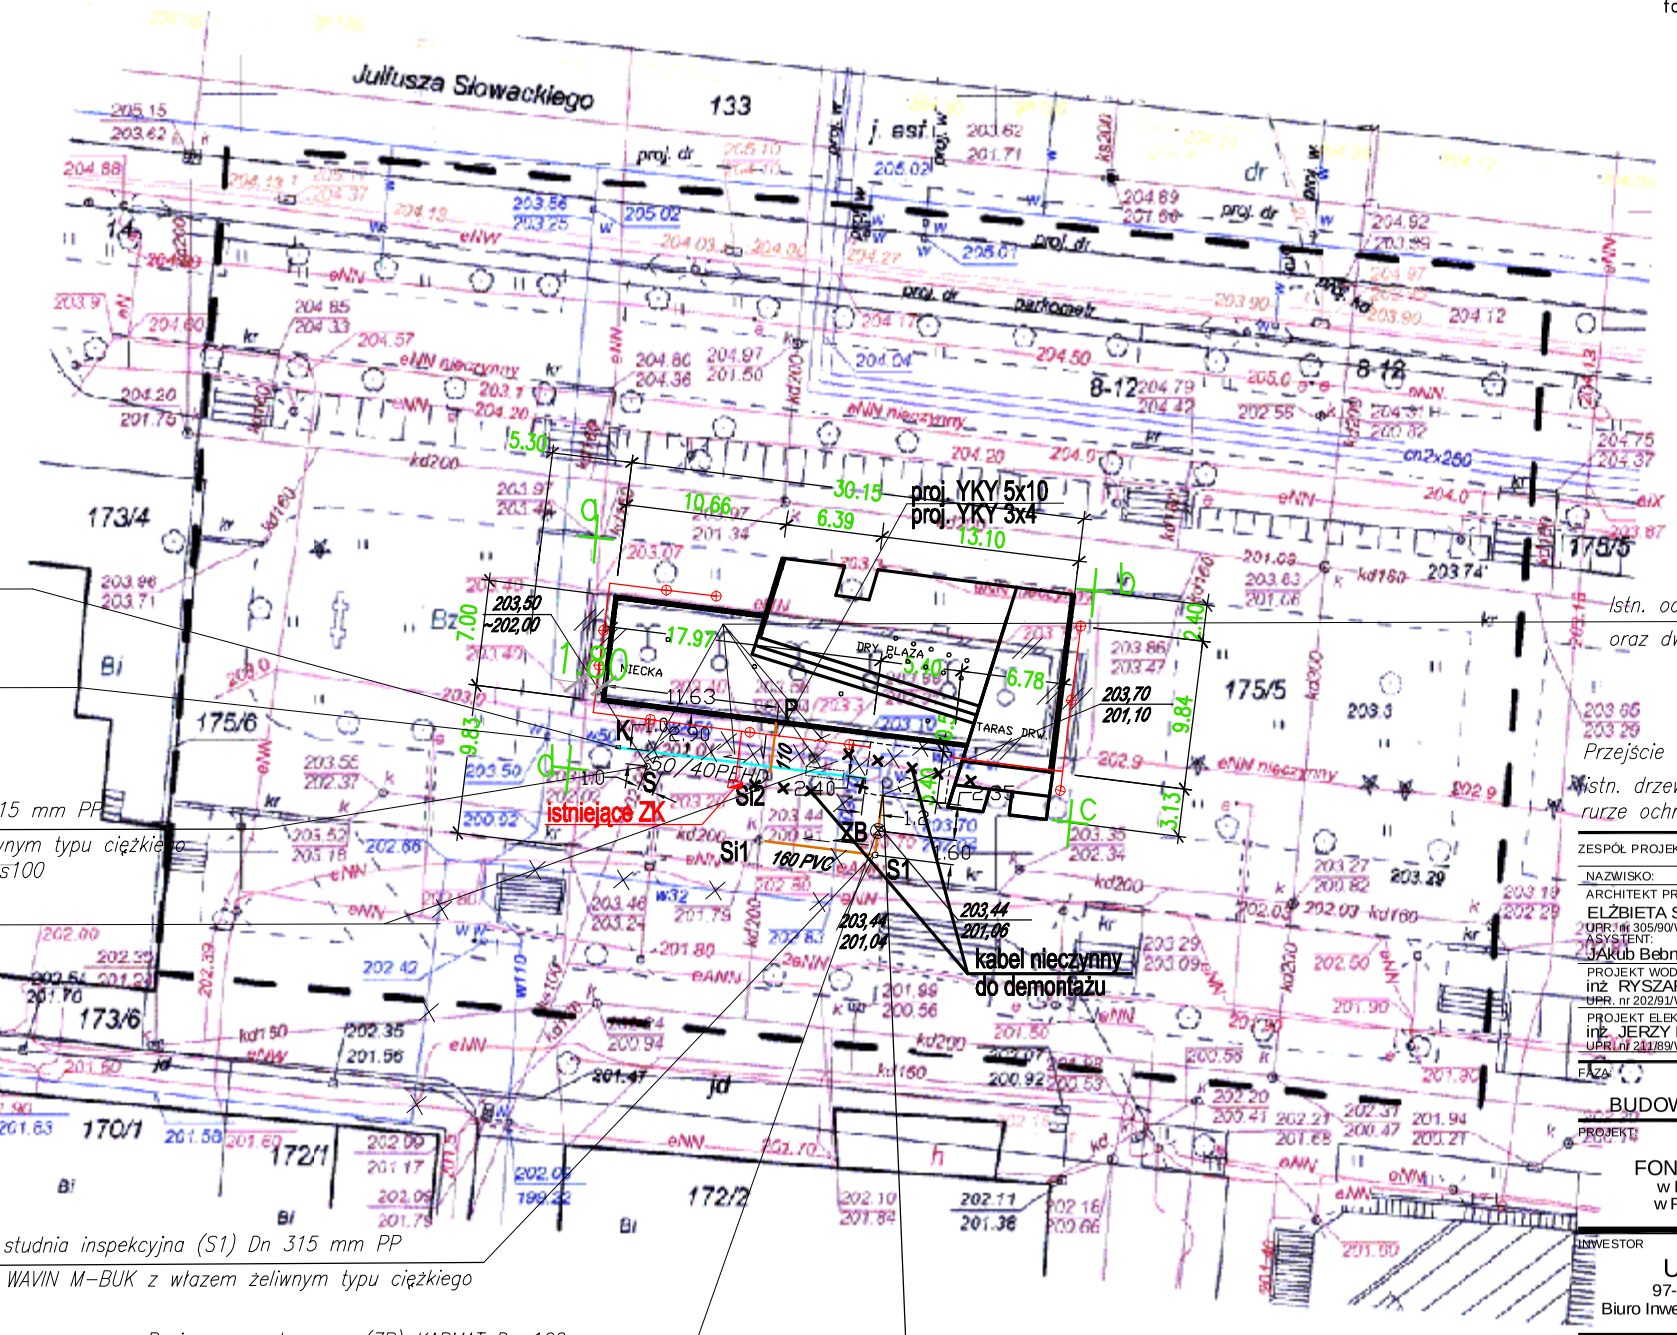

Włączenie do istn. wodociągu (K) w50 za pomocą kształtki do zgrzewania elektrooporowego

Istniejąca zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej, zakończona skrzynką żeliwną–pozostawiona do dalszej eksploatacji

Proj. studnia inspekcyjna (S) Dn 315 mm PP f–my WAVIN M–BUK z włazem żeliwnym typu ciężkiego usytuowana na istn. kanale sanit. ks100

Istn. rurociągi wodociągowe – do demontażu
Istn. włączenie odciąć przez założenie opaski – lokalizacja wg wytycznych MZGK Piotrków Tryb.

Proj. studnia inspekcyjna (S1) Dn 315 mm PP f–my WAVIN M–BUK z włazem żeliwnym typu ciężkiego

Proj. zasuwa burzowa (ZB) KARMAT Dn 160 mm w studni włazowej z PP Dn 1000 mm TEGRA

Istn. odcinki kanalizacji sanitarnej oraz dwie studnie rewizyjne – do demontażu

Przejście wodociągu w pobliżu istn. drzewa–przeciskiem w stalowej rurze ochronnej Dn 80; L=2,5 m

Pomiar przez zestaw wodomierzowy zgodnie z PN–B–10720 umiejscowiony w podziemnym pom. technicznym Wodomierz – skrzydełkowy JS 3,5; DN 25 qp=3,5 m3/h; qs=7,0 m3/h; P=1,6 MPa Zawór antyskażeniowy – EA typ 251 DANFOSS DN 25; P=1,0 MPa Nr kat. 149B2113

P–KTY GEODEZYJNE FONTANNY

1	5555110,060	4540173,813
2	5555117,004	4540174,699
3	5555115,744	4540184,576
4	5555119,569	4540185,783
5	5555119,089	4540189,941
6	5555117,004	4540189,283
7	5555116,724	4540191,476
8	5555118,844	4540192,145
9	5555117,399	4540205,143
10	5555102,148	4540203,198
11	5555102,423	4540200,713
12	5555103,992	4540200,913
13	5555104,179	4540199,449
14	5555102,619	4540198,956
15	5555102,873	4540196,631
16	5555106,984	4540197,928

P–KTY GEODEZYJNE POM.TECHN.

T1	5555103,923	4540191,145
T2	5555107,296	4540191,576
T3	5555106,612	4540196,932
T4	5555103,239	4540196,502

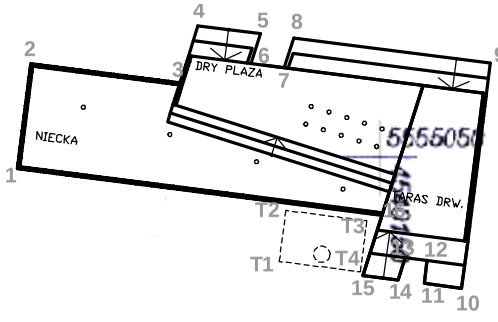

Si1	5555100,810	4540184,310
S1	5555099,845	4540191,842
ZB	5555101,438	4540192,046

WEJŚCIE KANALIZACJI DO BUD TECHN. 5555103,771 4540192,342

Si2	5555105,068	4540184,908

WEJŚCIE KANALIZACJI DO NIECKI FONTANNY. 5555108,589 4540185,355

S	5555105,751	4540176,807
K	5555107,000	4540174,890

WEJŚCIE WODOCIĄGU DO BUD TECHN. 5555104,910 4540191,273

160 PVC

50/40 PEHD

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR KIELICHOWYCH Z PVC

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY Z RUR TRÓJWARSTWOWYCH Z PEHD DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

NAZWISKO:	PODPIS
ARCHITEKT PROWADZĄCY: ELŻBIETA SPIEŻ UPR. nr 305/90/WŁ	
ASYSTENT: Jakub Bebniarz	
PROJEKT WOD-KAN: inż. RYSZARD GODZIŃSKI UPR. nr 202/91/WŁ	
PROJEKT ELEKT.: inż. JERZY BASTA UPR. nr 211/89/WŁ	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT: PROJEKT FONTANNY MIEJSKIEJ w Parku im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

INWESTOR: URZĄD MIASTA 97-300 Piotrków Trybunalski Biuro Inwestycji i remontów ul. Szkolna 28

Biuro Architektoniczne
91-496 Łódź
ul. Świtezianki 16
tel. (0-42) 640 61 16
tel. (0-42) 640 61 35
fax (0-42) 640 62 08
www.plusart.com.pl
plus - art

SKALA: 1:500

DATA: 09.2009

TYTUŁ RYSUNKU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT: NR 192_A_001/W1 BRAŻA RYSUNEK NR ZMIAN