


OZNACZENIA :

- M1 - maszt oświetleniowy 12m z 3 oprawami HOURUS A D 400W MT
- M2 - maszt oświetleniowy 12m z 3 oprawami HOURUS A D 400W MT
- M3 - maszt oświetleniowy 12m z 2 oprawami HOURUS A D 400W MT
- M4 - maszt oświetleniowy 12m z 3 oprawami HOURUS A D 400W MT
- i jedną oprawą HOURUS A D 250W MT
- M5 - maszt oświetleniowy 12m z 4 oprawami HOURUS A D 400W MT
- i jedną oprawą HOURUS A D 250W MT
- M6 - maszt oświetleniowy 12m z 2 oprawami HOURUS A D 400W MT
- M7 - maszt oświetleniowy 12m z 2 oprawami HOURUS A D 400W MT
- M8 - maszt oświetleniowy 12m z 2 oprawami HOURUS A D 400W MT
- QP - Wyłącznik p/poż obiektu
- ZG - Skrzynka z głównym zabezpieczeniem zalicznikowym (plombowana)
- ZK/TL - Złącze kablowe / tablica licznikowa (dostarczana przez dostawcę energii elektrycznej)
- projektowana trasa kabli - obwód T01
- projektowana trasa kabli - obwód T02
- projektowana trasa kabli - obwód OZ2
- projektowana trasa kabli - obwód OZ3
- projektowana trasa kaba zasilającego
- projektowana osłona rurowa

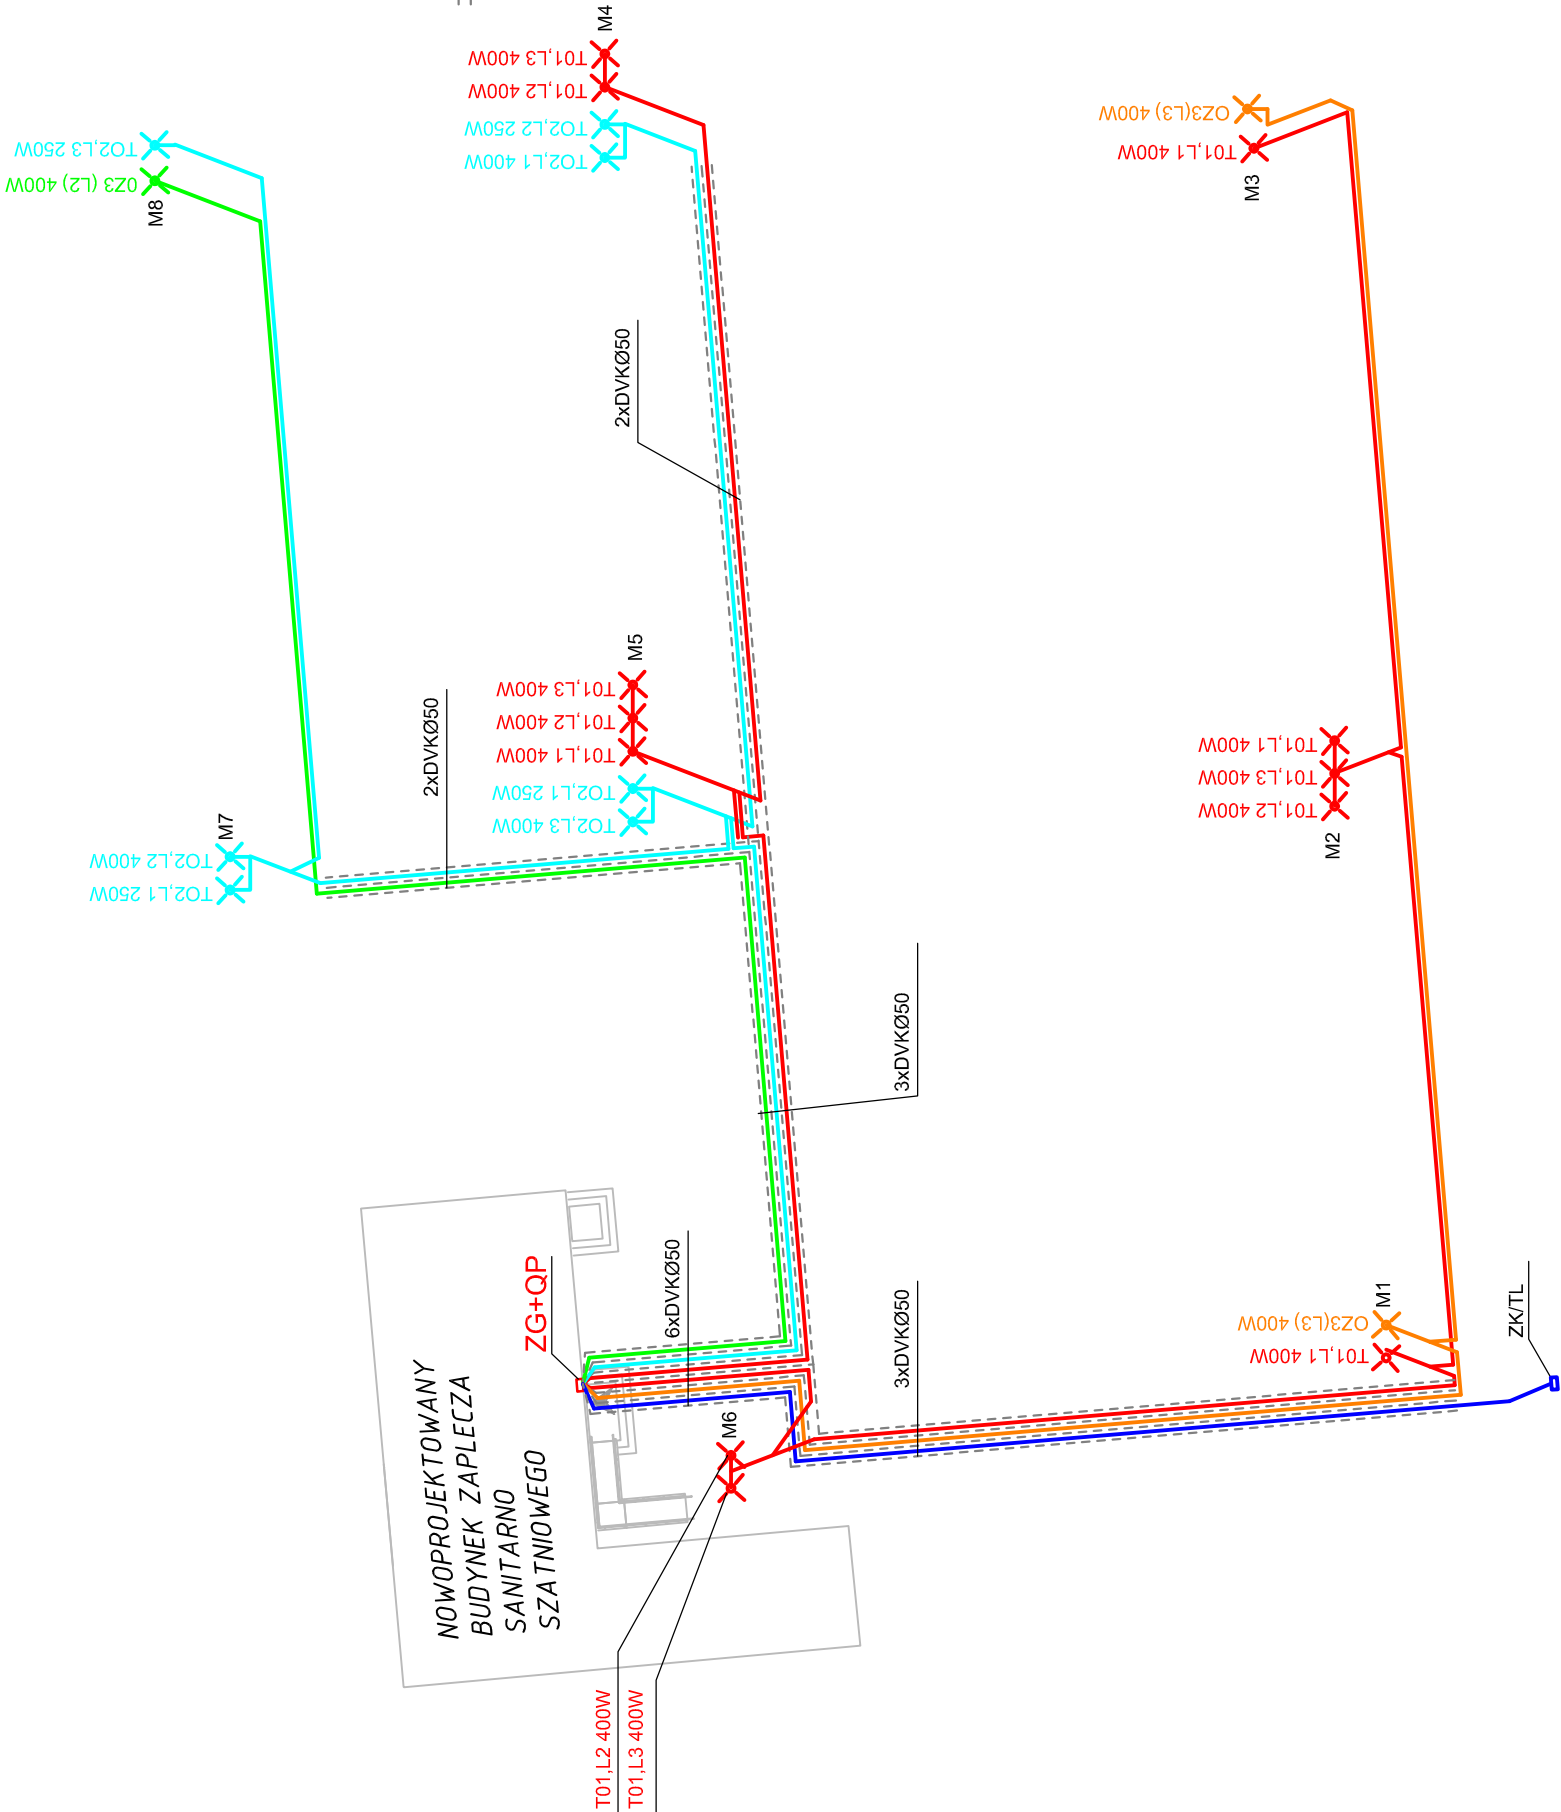

UWAGI:

1. W masztach i słupach zastosować indywidualne zabezpieczenia opraw
2. Typy i przekroje przewodów zasilających podano na schematach odpowiednich tablic.

"AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, amibud@gmail.com			
Inwestycja: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- - ORLIK 2012", ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO- -SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5, DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2			
Tytuł rysunku: SCHEMAT OKABLOWANIA ZEWNĘTRZNEGO			
Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZKOLNA 28 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	Branża: elektryczna	Skala: %	Nr rys. E-2
	Data: marzec 2010		
Instalacje elektryczne: mgr inż. Grzegorz Drelich		Podpis:	
Uprawnienia: SLK/0605/P00E/94			
Instalacje elektryczne sprawdzający: mgr inż. Jan Kostrzanowski		Podpis:	
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94			