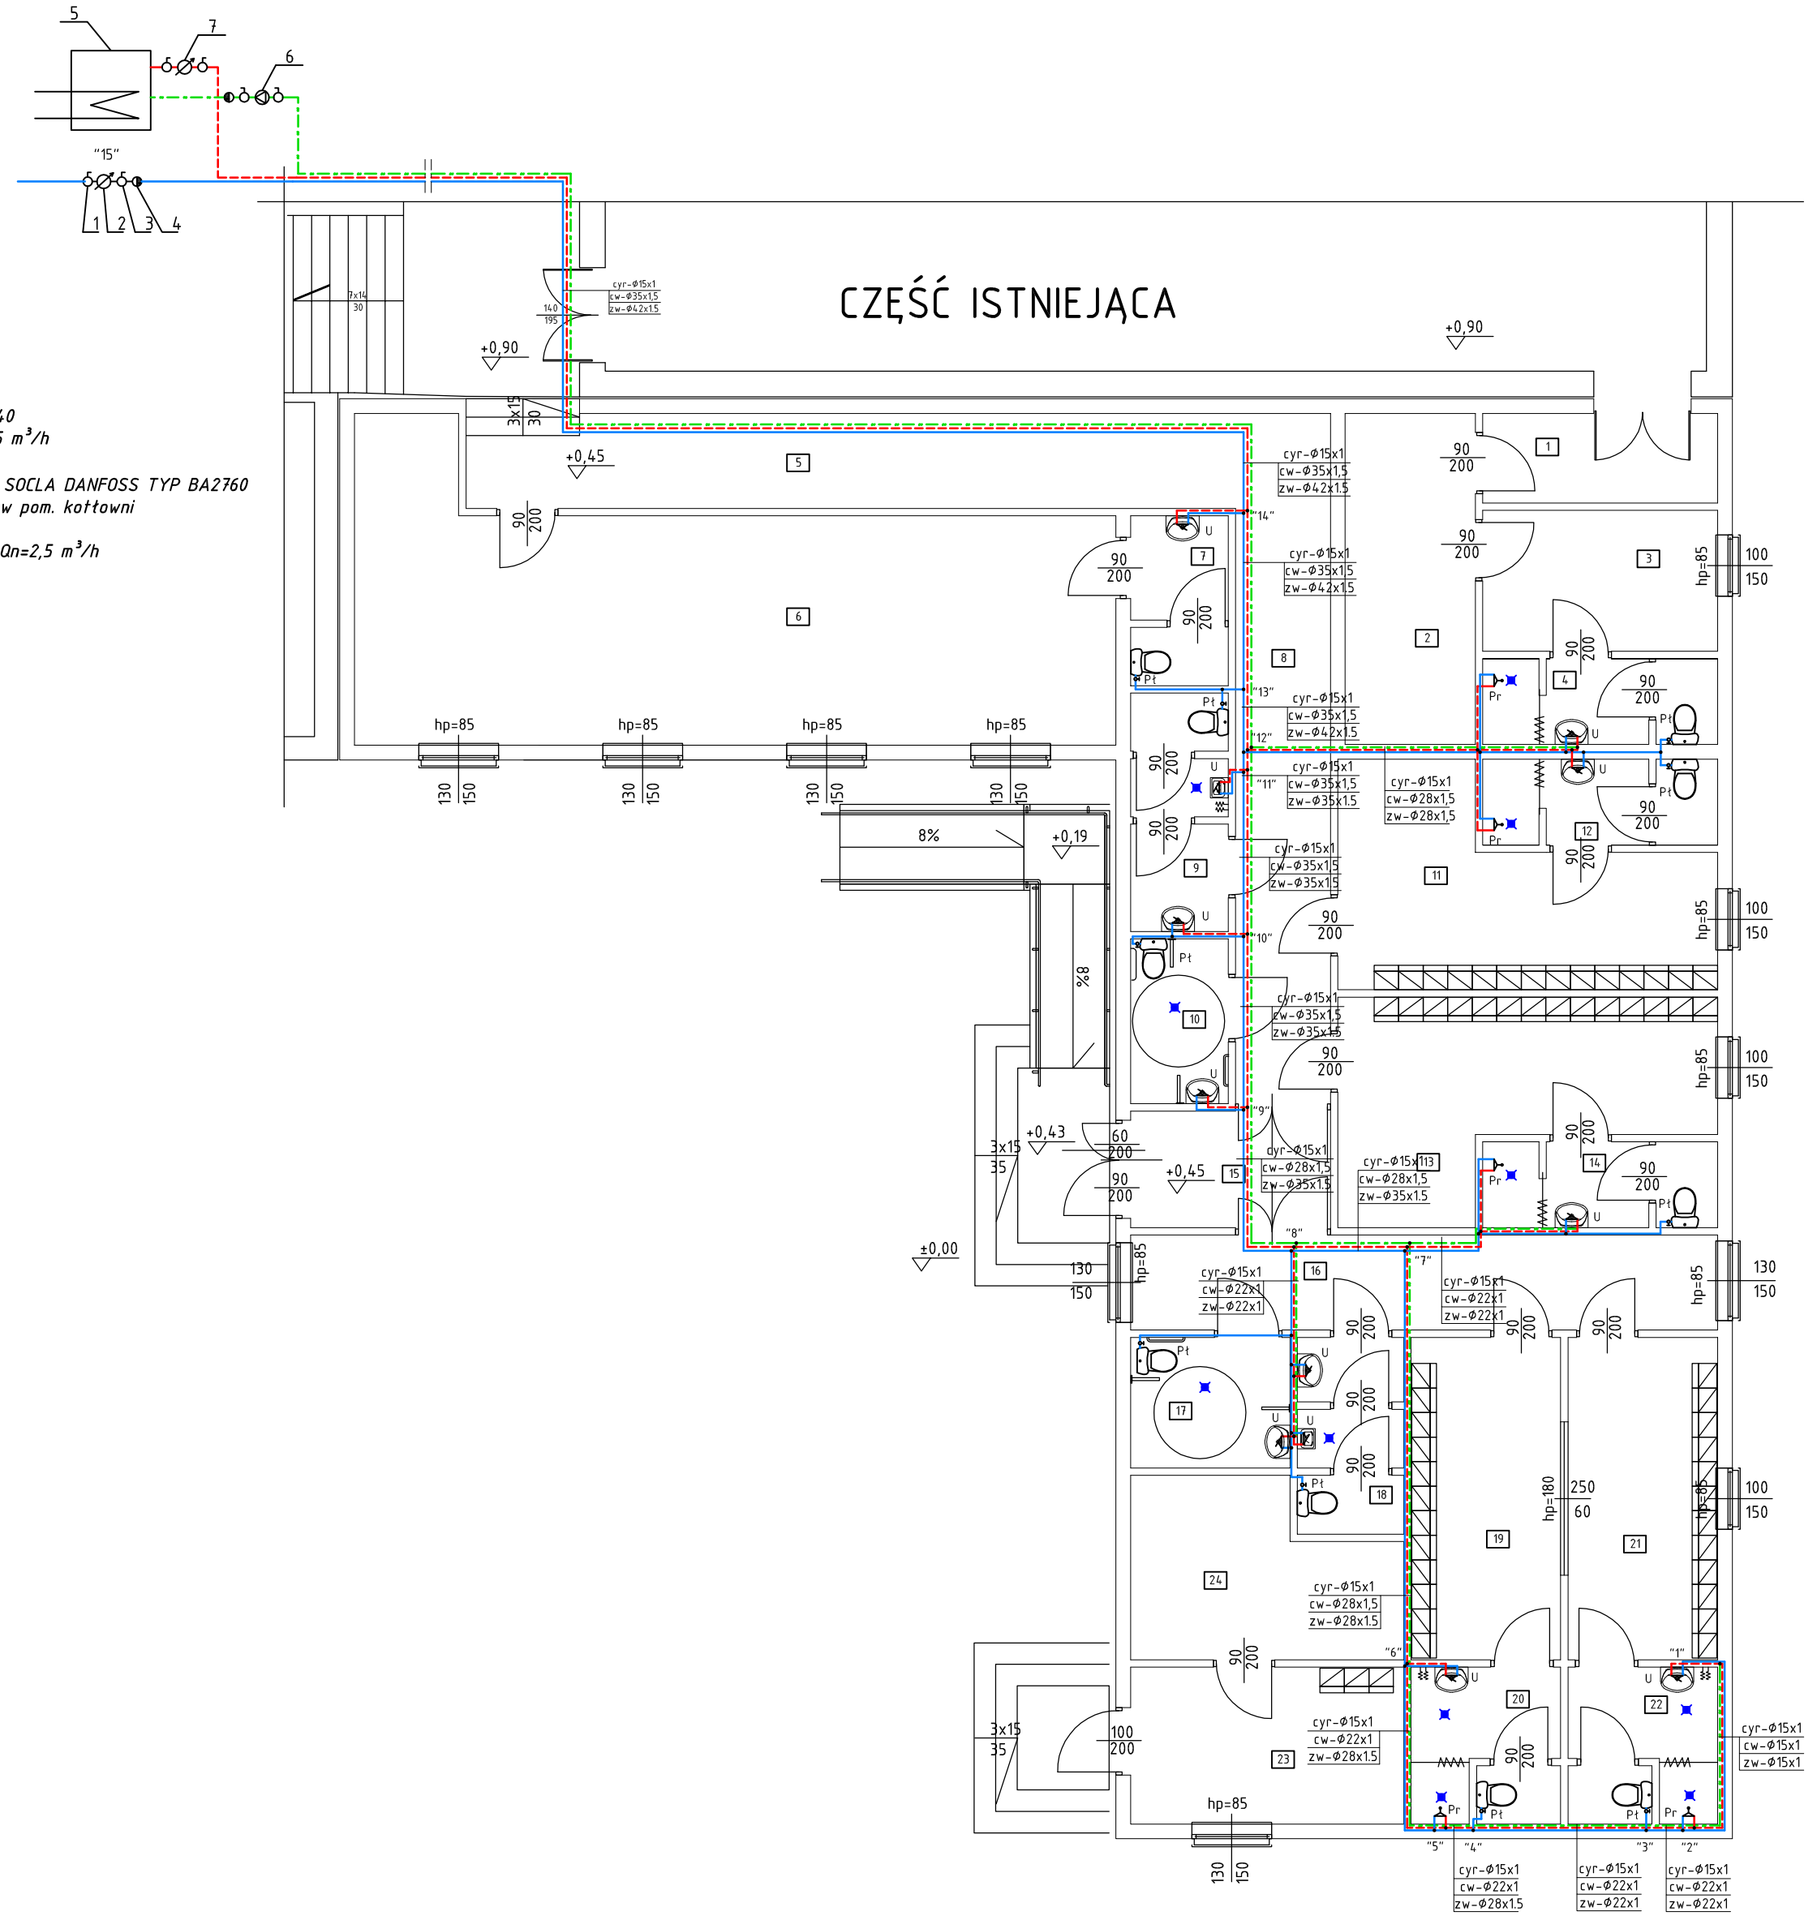

1. *Zawór wodny ze spustem DN40*
2. *Wodomierz JS3.5 DN25, Qn=3,5 m³/h*
3. *Zawór wodny DN40*
4. *Zawór antyskażeniowy dn40, SOCLA DANFOSS TYP BA2760*
5. *Istniejący podgrzewacz c.w.u. w pom. kotłowni*
6. *Pompa cyrkulacyjna DN15*
7. *Wodomierz c.w.u. JS2.5 DN20, Qn=2,5 m³/h*

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]	RODZAJ POSADZKI
1	KOMUNIKACJA	5,6	płytki ceram.
2	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	11,4	wykładzina PCV
3	POM. TRENERA	8,8	płytki ceram.
4	WĘZEŁ SANITARNY	5,0	płytki ceram.
5	KOMUNIKACJA	21,9	płytki ceram.
6	SIŁOWNIA	49,3	wykładzina PCV
7	WC	4,2	płytki ceram.
8	KOMUNIKACJA	15,2	płytki ceram.
9	WC	5,8	płytki ceram.
10	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,3	płytki ceram.
11	SZATNIA	17,3	płytki ceram.
12	WĘZEŁ SANITARNY	5,0	płytki ceram.
13	SZATNIA	17,1	płytki ceram.
14	WĘZEŁ SANITARNY	5,0	płytki ceram.
15	WIATROŁAP	6,2	płytki ceram.
16	KOMUNIKACJA	14,9	płytki ceram.
17	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,5	płytki ceram.
18	WC	5,1	płytki ceram.
19	SZATNIA	12,8	płytki ceram.
20	WĘZEŁ SANITARNY	5,7	płytki ceram.
21	SZATNIA	12,8	płytki ceram.
22	WĘZEŁ SANITARNY	5,7	płytki ceram.
23	POM. TRENERA	11,4	płytki ceram.
24	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	10,4	wykładzina PCV
	RAZEM:	266.40	

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84,
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- - ORLIK 2012", ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO--SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5, DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2

Tytuł rysunku:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT ZAPLECZA

Inwestor:
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
UL. SZKOLNA 28
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Branża: SANITARNA
Skala: 1:100
Data: marzec 2010
Nr rys.: 03-IS

Projektant: mgr inż. Jacek Zalewski
Uprawnienia: 592/01/DUW
Podpis:

Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Zieliński
Uprawnienia: 2693/94
Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Teresa Lajnweber
Uprawnienia: 1141/83, 2158/90
Podpis: