



YAKY 4x240 MITEX  
odłączony

YAKXs 4x120 200(220)m

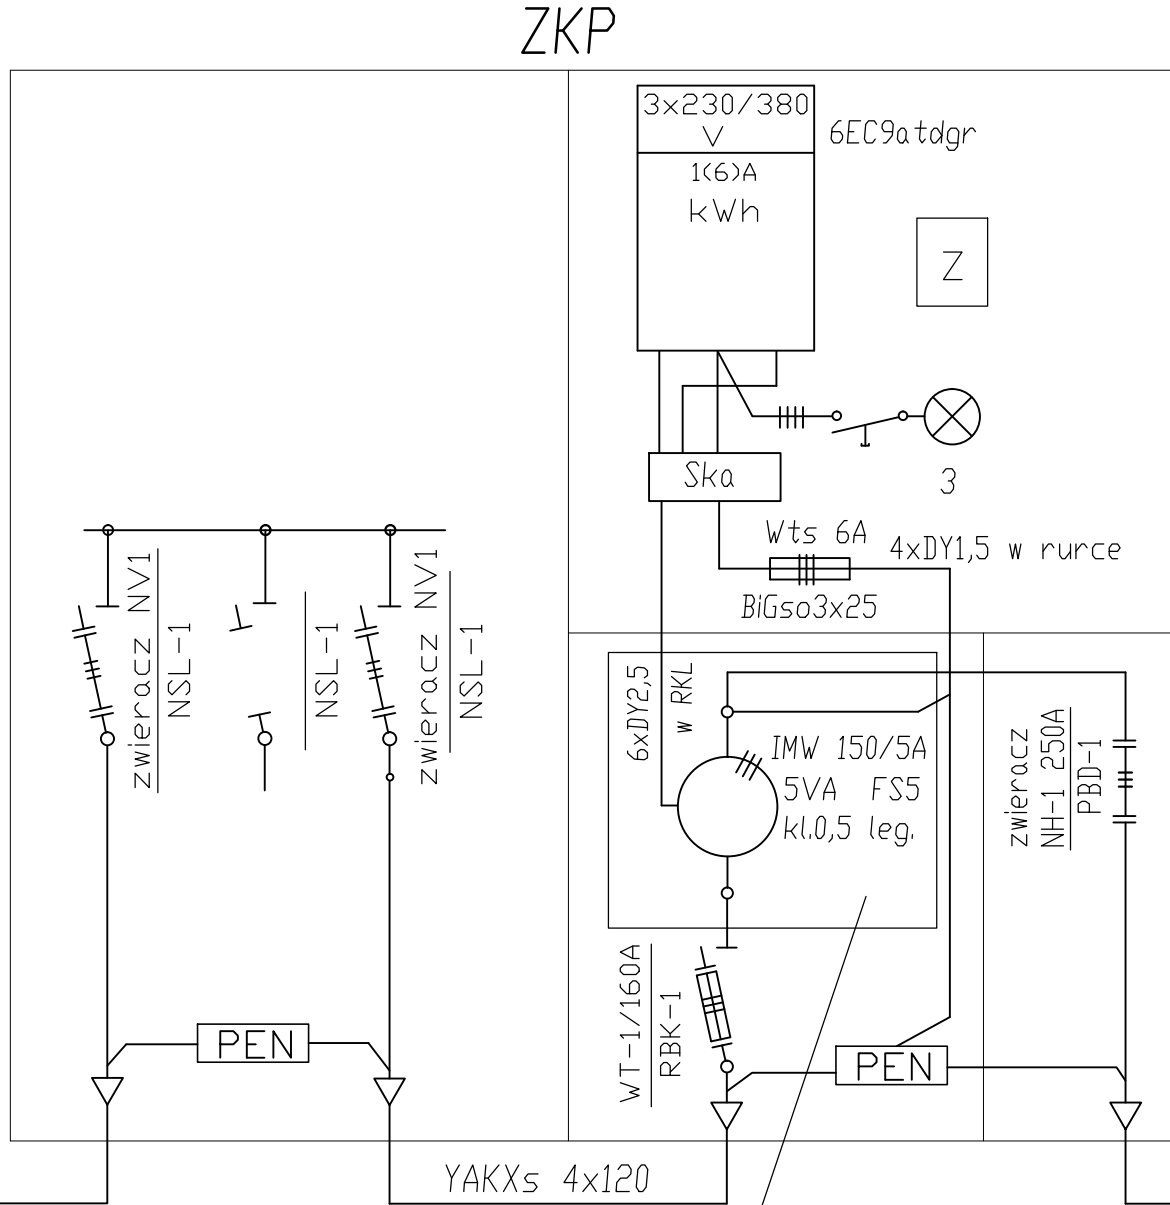

przekładniki osłonić przezroczystą płytą izolacyjną przystosowaną do plombowania

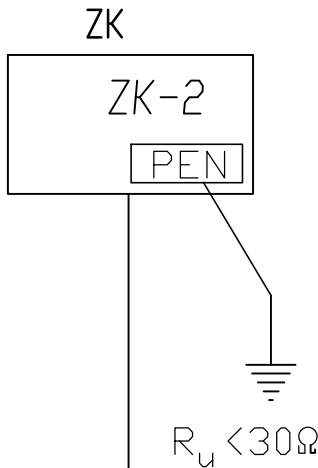

YAKXS 4x120 100(112)m

STR 22

Objekt-zadanie i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2		
Piotrków Tryb. ul. Dmowskiego 38, dz. 15/15, obr. 31		
Temat opracowania: PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE KABLOWE		
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA	Skala:	
Projektował:	Sprawdził:	Nr rysunku: 2
		Data: sierpień 2010 r.