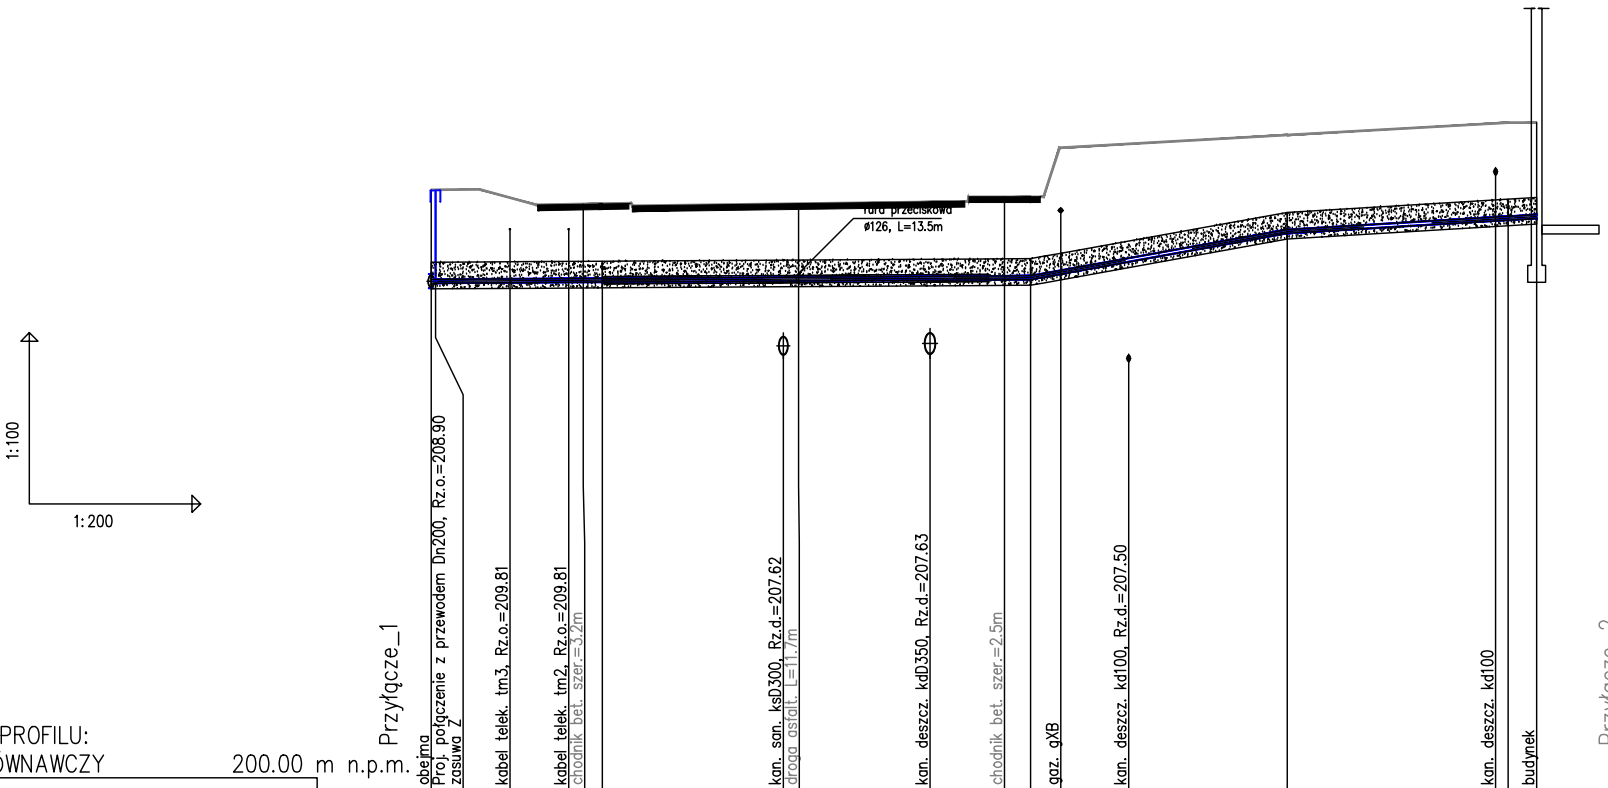
1:100
1:200
rura przeciskowa
ø126, L=13.5m
Przyłącze_1
obejma
Proj. połączenie z przewodem Dn200, Rz.o.=208.90
zasuwa Z
kabel telek. tm3, Rz.o.=209.81
kabel telek. tm2, Rz.o.=209.81
chodnik bet. szer.=3.2m
kan. san. ksD300, Rz.d.=207.62
droga asfalt. L=11.7m
kan. deszcz. kdD350, Rz.d.=207.63
chodnik bet. szer.=2.5m
gaz. gXB
kan. deszcz. kd100, Rz.d.=207.50
kan. deszcz. kd100
budynek
Przyłącze_2

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 200.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
WZ	0.00	210.50	208.90	1.60
		210.51		
	2.76		208.91	
		210.24		
	4.82		208.91	
z1	6.00	210.26	208.92	1.34
		210.22		
	12.34		208.94	
	17.48		208.95	
		210.30		
	20.09		208.96	
z2	21.00	210.38	208.96	1.42
	22.06	211.24	209.06	
	24.44		209.27	
z3	30.00	211.46	209.77	1.69
W2	37.74	211.68	210.01	1.67
W3	38.73	211.68	210.04	1.64

ODLEGŁOŚCI (odcinki): 6.00, 15.00, 9.00, 7.74, 0.99

SPADKI, DŁUGOŚCI			
	3‰ 21.00m	90‰ 9.00m	30‰ 8.73m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Dn63 L=38.73m

0

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)

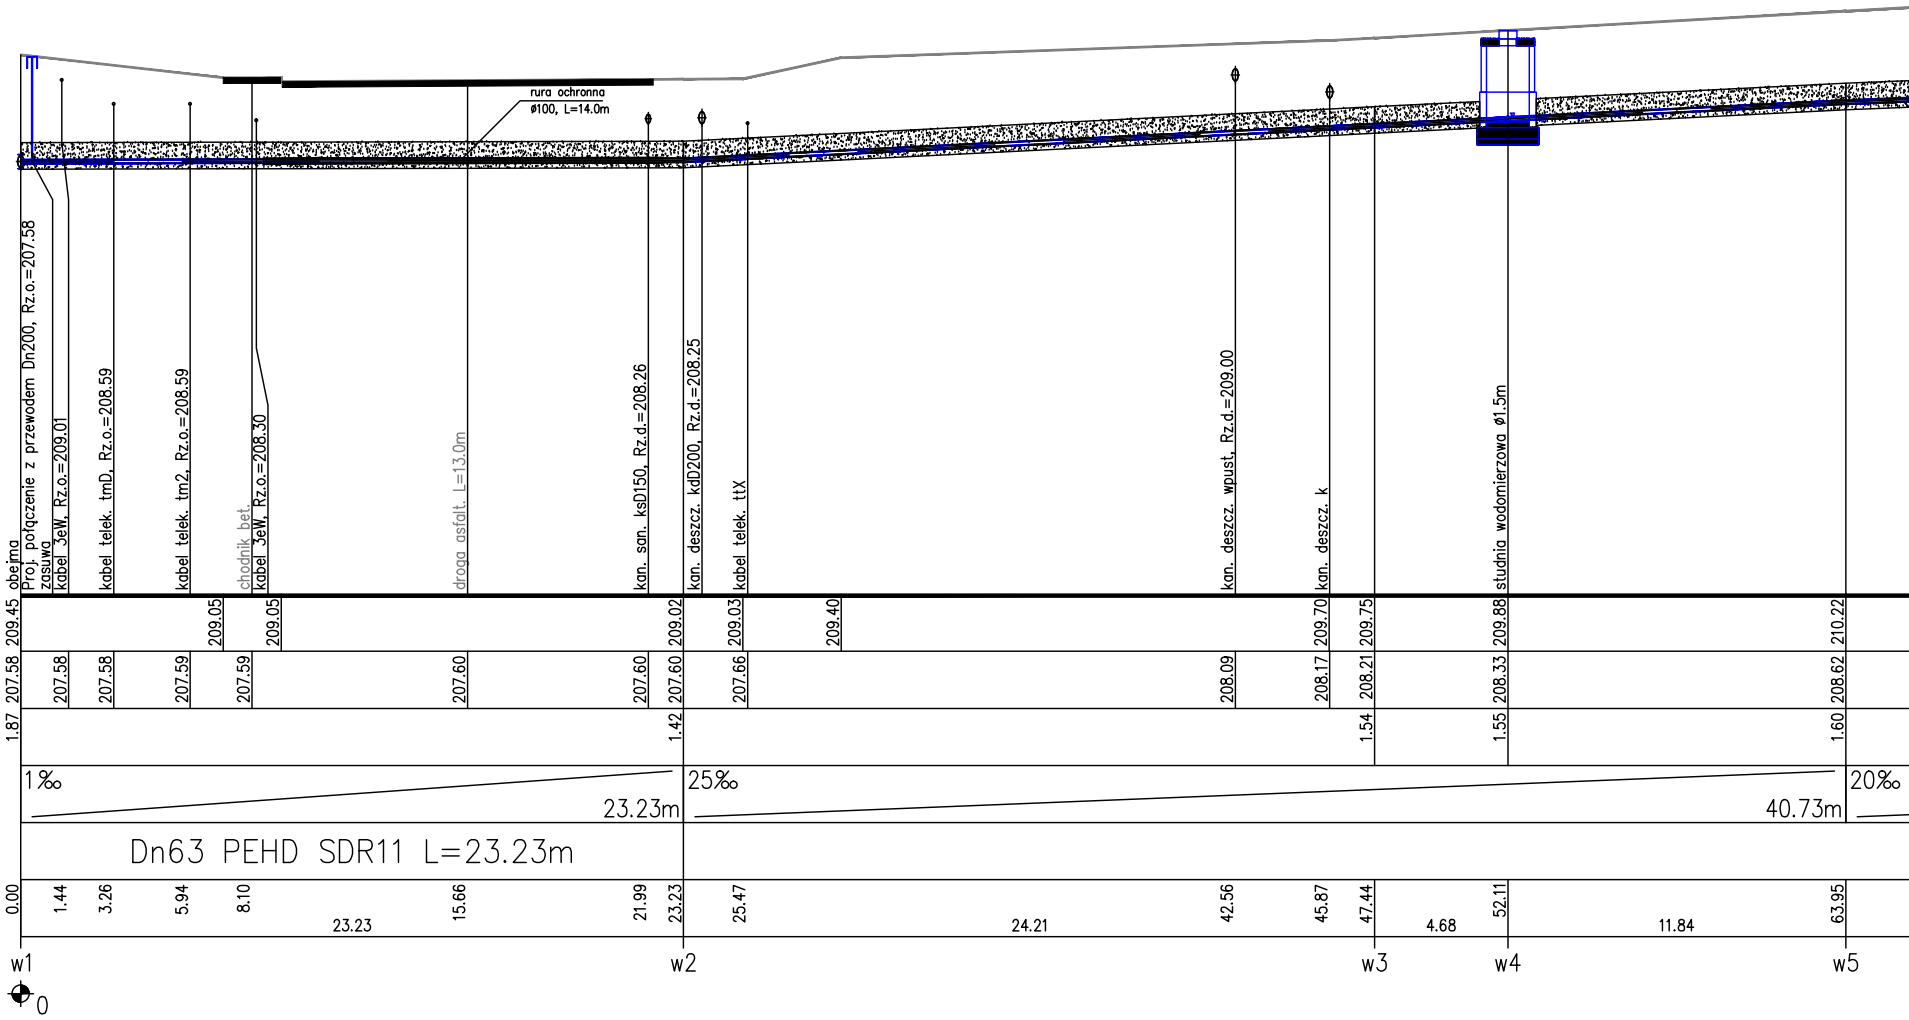
rura ochronna
ø100, L=14.0m
obejma
Proj. połączenie z przewodem Dn200, Rz.o.=207.58
zasuwa
kabel 3eW, Rz.o.=209.01
kabel telek. tmD, Rz.o.=208.59
kabel telek. tm2, Rz.o.=208.59
chodnik bet.
kabel 3eW, Rz.o.=208.30
droga asfalt. L=13.0m
kan. san. ksD150, Rz.d.=208.26
kan. deszcz. kdD200, Rz.d.=208.25
kabel telek. ttX
kan. deszcz. wpust, Rz.d.=209.00
kan. deszcz. k
studnia wodomierzowa ø1.5m
209.45
209.05
209.05
209.02
209.03
209.40
209.70
209.75
209.88
210.22
207.58
207.58
207.58
207.59
207.59
207.60
207.60
207.60
207.66
208.09
208.17
208.21
208.33
208.62
1.87
1.42
1.54
1.55
1.60
1‰
23.23m
25‰
40.73m
20‰
Dn63 PEHD SDR11 L=23.23m
0.00
1.44
3.26
5.94
8.10
15.66
21.99
23.23
25.47
42.56
45.87
47.44
52.11
63.95
23.23
24.21
4.68
11.84
w1
w2
w3
w4
w5
0

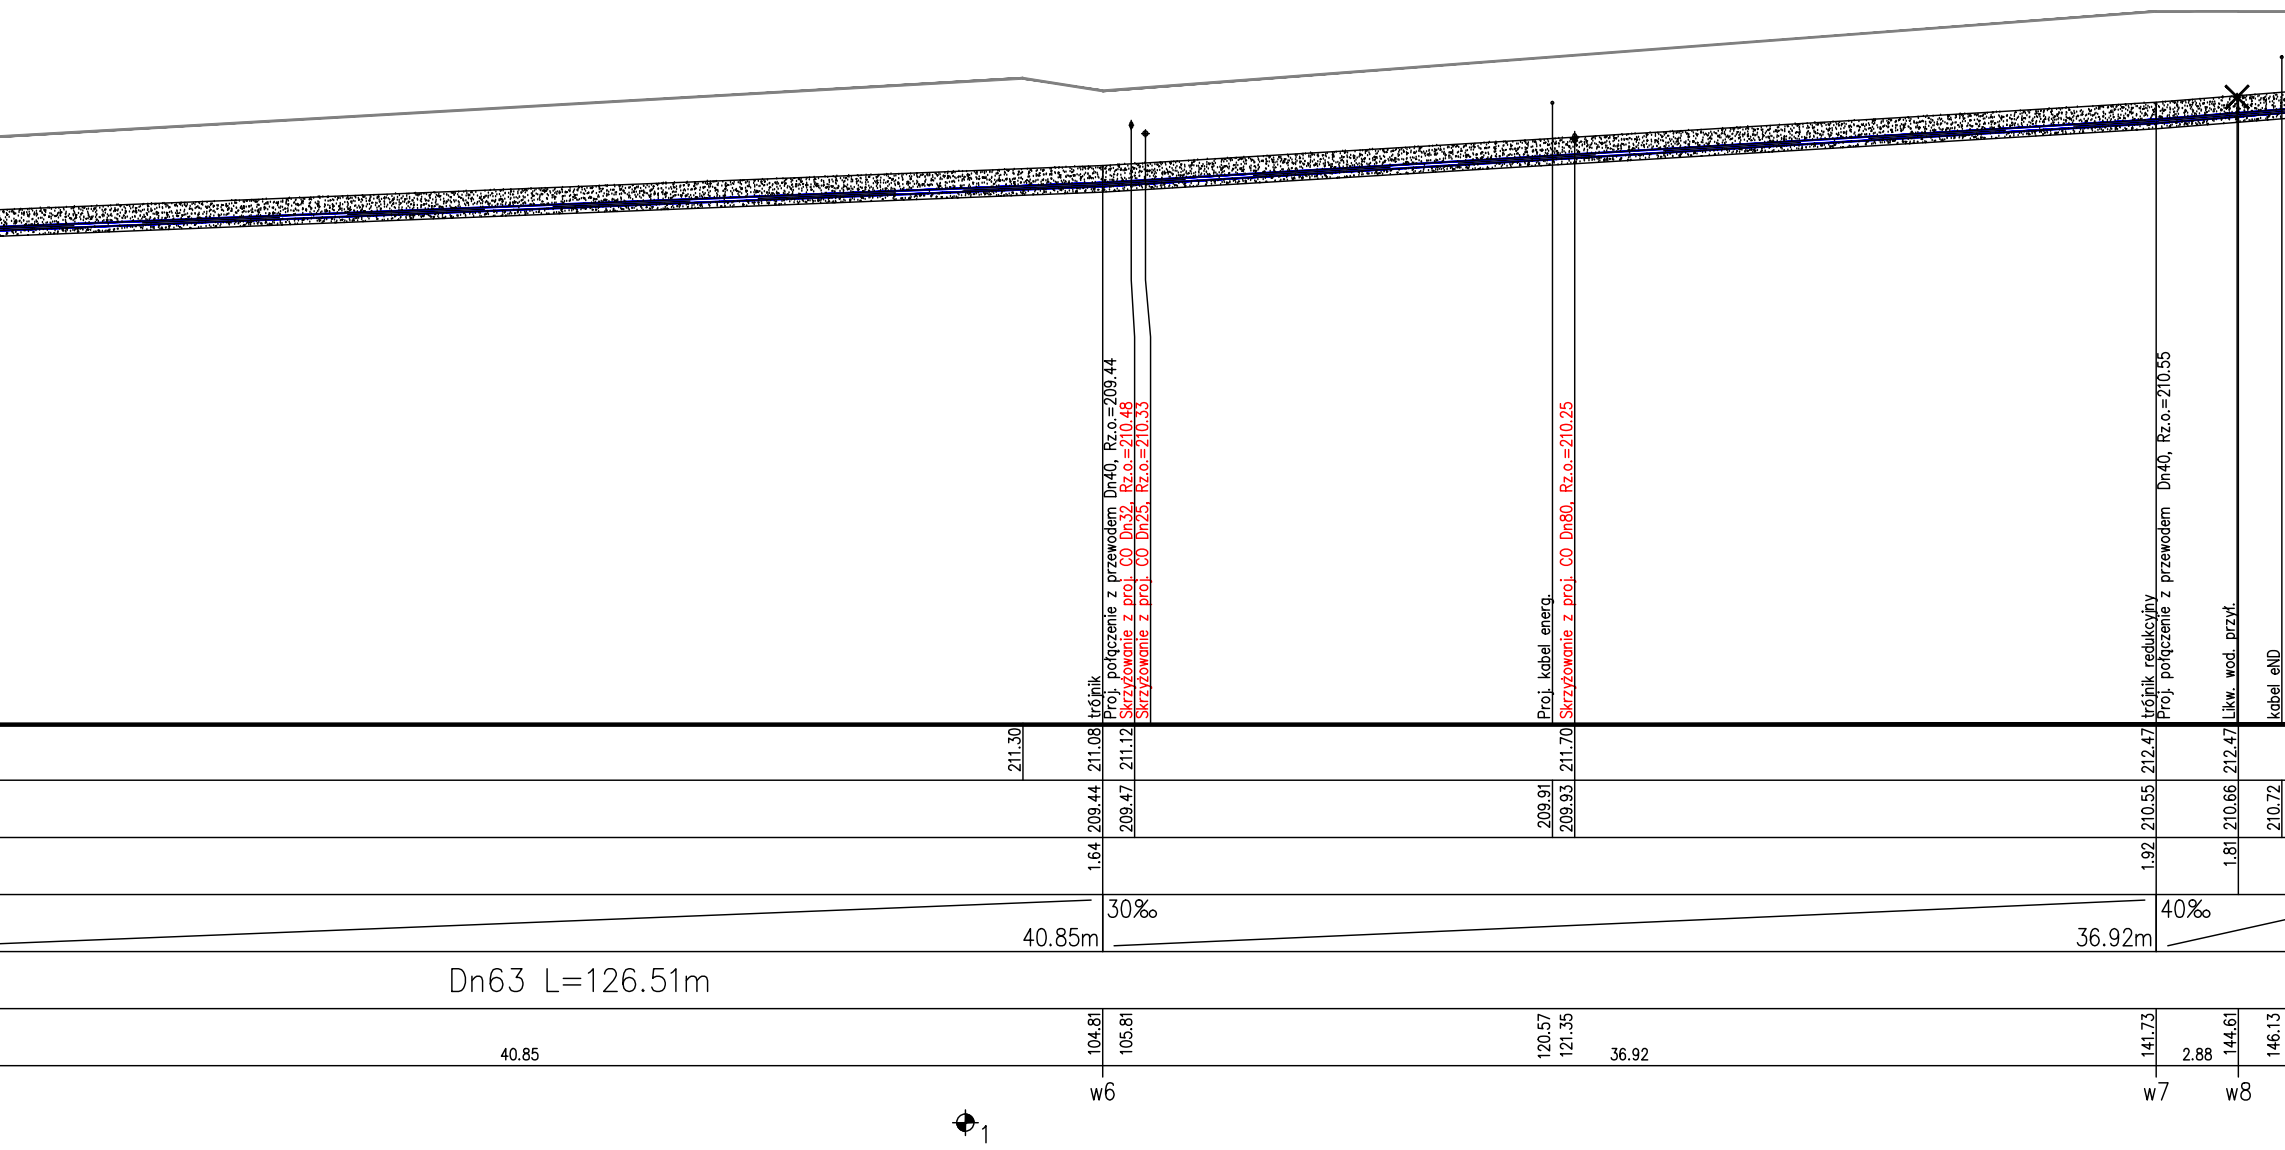

trójnik
Proj. połączenie z przewodem Dn40, Rz.o.=209.44
Skrzyżowanie z proj. CO Dn32, Rz.o.=210.48
Skrzyżowanie z proj. CO Dn25, Rz.o.=210.33
Proj. kabel energ.
Skrzyżowanie z proj. CO Dn80, Rz.o.=210.25
trójnik redukcyjny
Proj. połączenie z przewodem Dn40, Rz.o.=210.55
Likw. wod. przył.
kabel eND
211.30
211.08
211.12
211.70
212.47
212.47
209.44
209.47
209.91
209.93
210.55
210.66
210.72
1.64
1.92
1.81
30‰
40.85m
40‰
36.92m
Dn63 L=126.51m
104.81
105.81
120.57
121.35
141.73
144.61
146.13
40.85
36.92
2.88
w6
w7
w8
1

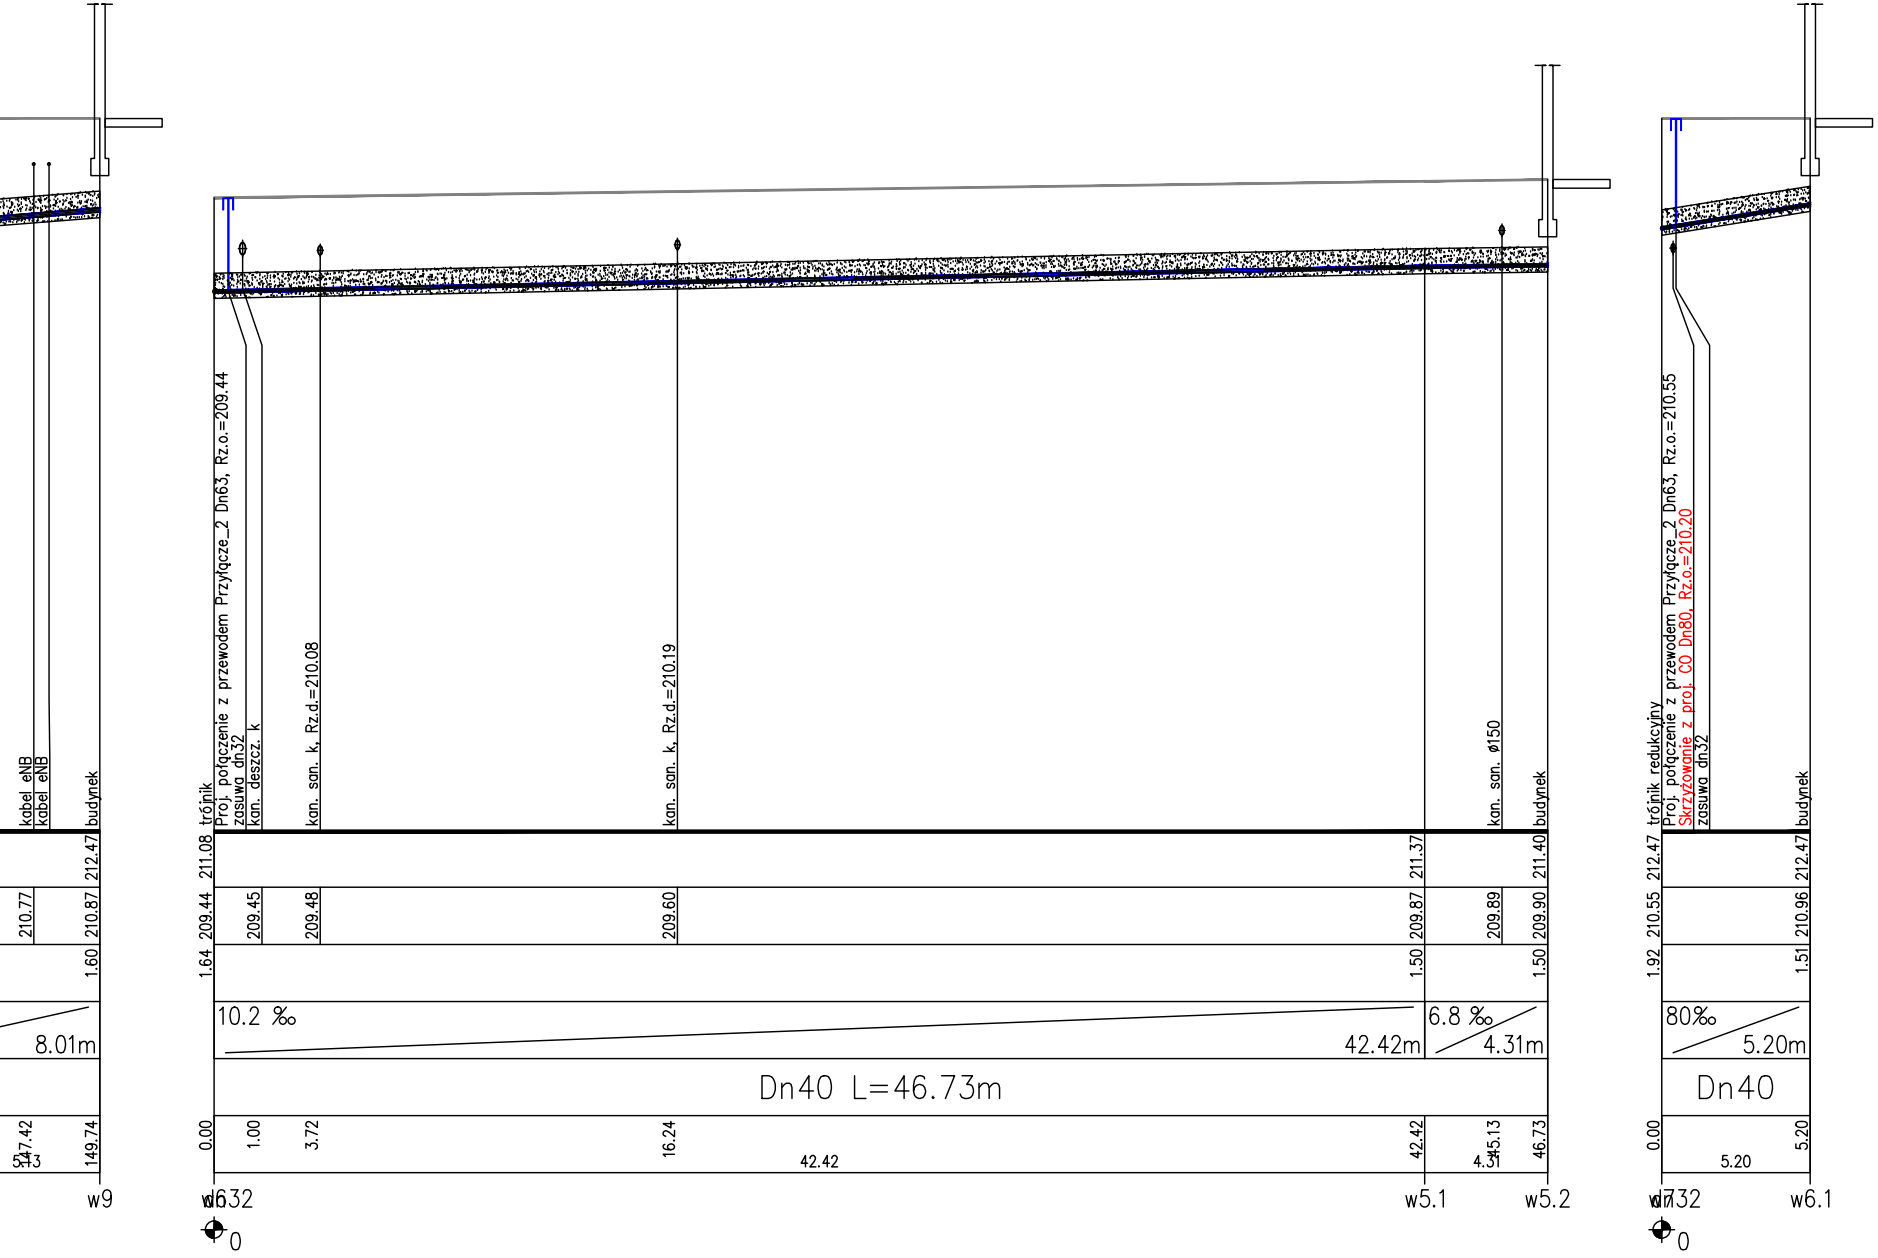
kabel eNB
kabel eNB
budynek
212.47
210.77
210.87
1.60
8.01m
147.42
5.13
149.74
w9
trójnik
Proj. połączenie z przewodem Przyłącze_2 Dn63, Rz.o.=209.44
zasuwa dn32
kan. deszcz. k
kan. san. k, Rz.d.=210.08
kan. san. k, Rz.d.=210.19
kan. san. ø150
budynek
211.08
211.37
211.40
209.44
209.45
209.48
209.60
209.87
209.89
209.90
1.64
1.50
1.50
10.2 ‰
42.42m
6.8 ‰
4.31m
Dn40 L=46.73m
0.00
1.00
3.72
16.24
42.42
45.13
46.73
42.42
4.31
wd632
0
w5.1
w5.2
trójnik redukcyjny
Proj. połączenie z przewodem Przyłącze_2 Dn63, Rz.o.=210.55
Skrzyżowanie z proj. CO Dn80, Rz.o.=210.20
zasuwa dn32
budynek
212.47
212.47
210.55
210.96
1.92
1.51
80‰
5.20m
Dn40
0.00
5.20
5.20
wd732
0
w6.1

BIURO PROJEKTOWE PIPE Flow

Biuro Projektowe PIPE FLOW Kamil Różycki
ul.Narutowicza 53/7, 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-224-44-81 REGON: 591882367
tel. 961-66-44-10 e-mail: biuro@pipeflow.pl

INWESTOR:
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. I C.O.
DO TERENU SZKOŁY PRZY UL. DMOWSKIEGO 38 W PIOTRKOWIE TRYB.

TYTUŁ RYSUNKU:

PROFIL PRZYŁĄCZA WODY

PROJEKTANT: mgr.inż. Kamil Różycki upr.LOD/0468/PODS/06	DATA: 06.2010	PODPIS:	SKALA: 1:200
SPRAWDZAJĄCY:	DATA: 06.2010	PODPIS:	NR RYS: WD-1