




ROZDZIELNICA RZ4		Stacja zageszczania osadu																	
NSA04046		AII 6001																	
Mieszadło zasilające MZ5/4		Detekcja startowodoru																	
		sterowanie																	
praca	awaria	lokalne	zdalne	bistżeżenie	alarm	awaria	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa	rezetwa

X-numery zacisków ustalić na etapie realizacji

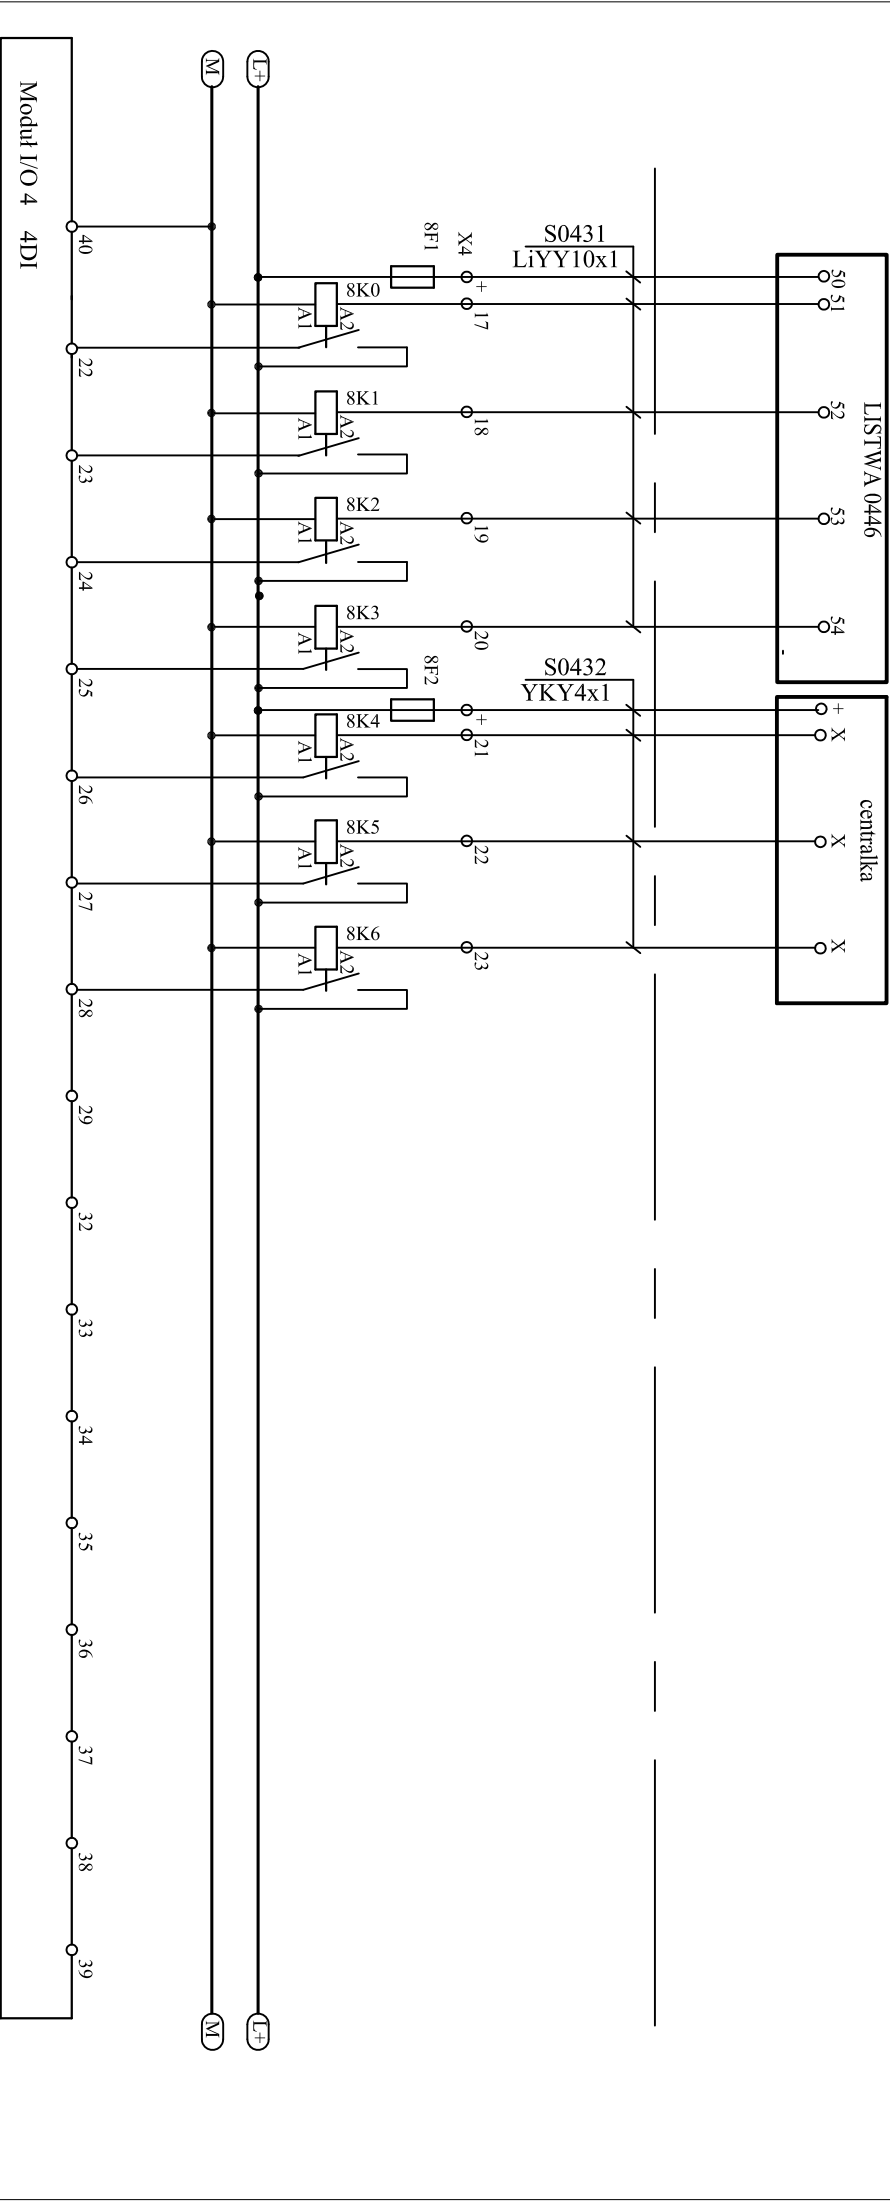

 CDM CDM Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 40, 01-440 Warszawa	WYKONAWCA		PROJEKTOWAŁ		INWESTOR		NAZWA RYSUNKU:		STADIUM		DATA	
	Dariusz Michalczyk		NR UPRAWNIEN		Miało Piotrków Trybunalski Pasz Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Obiekt nr 4. Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu wejść cyfrowych 3DI cz.2		PW		IX 2011	
	Artur Kowalik		NR UPRAWNIEN		PODPIS				BRANŻA		NR RYSUNKU	
 BIPROWOD Biro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	SPRAWDZIŁ		NR UPRAWNIEN		PODPIS		AKPiA		046/P/PW/04/10			
	Krzysztof Ziolkowski		KI-269/86									