



SZAFKA STACJI DOZOWANIA PIX SDP				R20		EIT20004													
NCA14001		NCA14002		NCA14003		EIT20002	EIT20003	UPS											
Pompa dozująca		Pompa dozująca		Pompa dozująca		zasilanie	zasilanie	w szafie											
PD1/14		PD2/14		PD3/14		podst.	rezerwowe	SA20											
praca	awaria	praca	awaria	praca	awaria	złączony	złączony	złączony	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa

X-numery zacisków ustalić na etapie realizacji

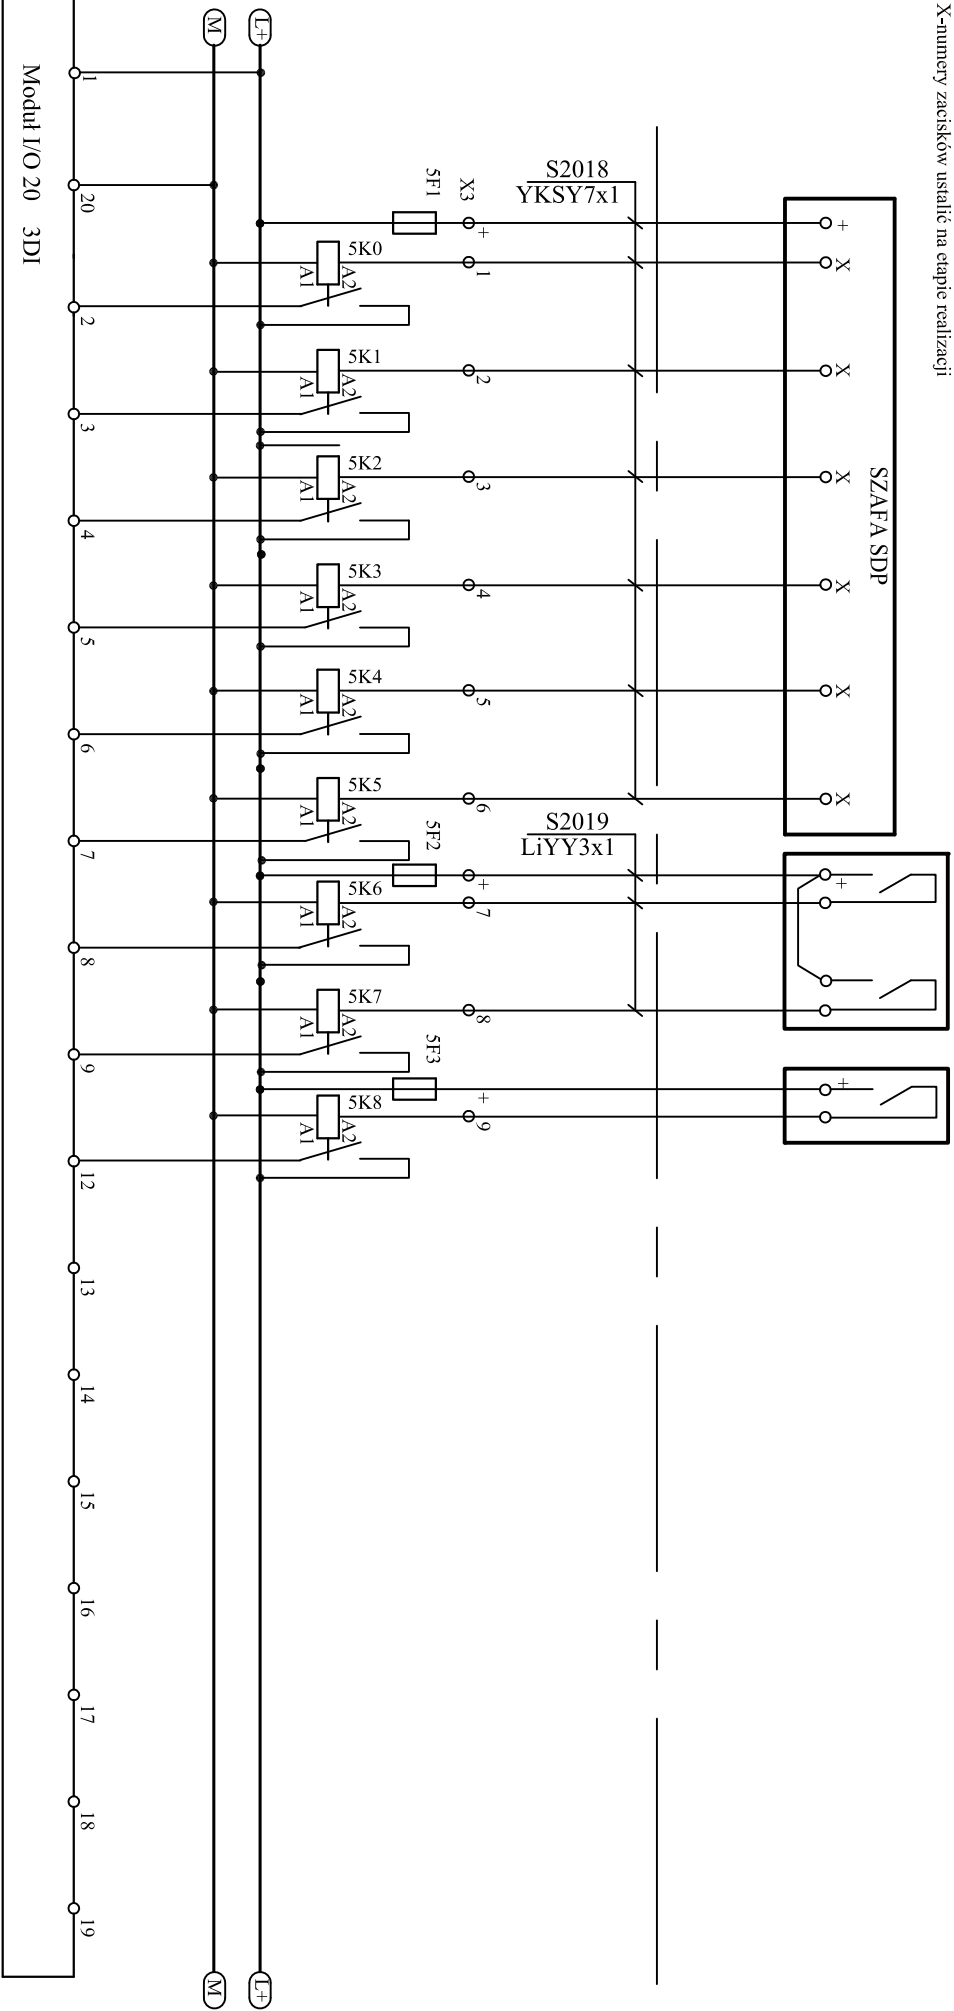

 <b>CDM</b> CDM Sp. z o.o. ul. Śowiński 40, 01-040 Warszawa	WYKONAWCA		PROJEKTOWAŁ		INWESTOR		NAZWA RYSUNKU:		STADIUM		DATA	
	Dariusz Michalczyk		NR UPRAWNIEŃ		Miasto Piotrków Trybunalski		Obiekt nr 20. Moduł I/O 20		PW		IX 2011	
	Artur Kowalik		NR UPRAWNIEŃ		Paszaj Karola Rudowskiego 10		Schemat podłączenia modułu		BRANŻA		NR RYSUNKU	
	Krzysztof Ziółkowski		KL-269/86		W Piotrkowie Trybunalskim		wejść cyfrowych 3DI cz.1		AKPiA		046/P/PW/20/07	