


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16-zagęszczarki / Wyniki jednoarkuszowe

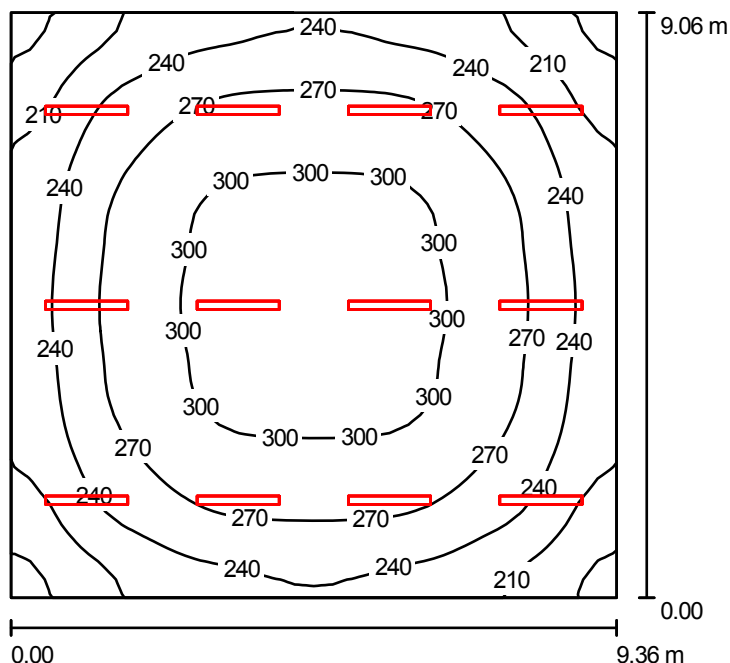

Wysokość pomieszczenia: 4.650 m, Wysokość montażu: 4.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.57

Wartości Lux, Skala 1:117

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	261	170	313	0.651
Podłoga	20	231	156	277	0.677
Sufit	70	90	69	103	0.761
Ściany (4)	50	187	96	303	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Wzdłuż-
Lewa ściana 26
Dolna ściana 24
(CIE, SHR = 0.25.)

W poprzek
23
22
do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	12	ESSystem 683700 CO1 236 (1.000)	6700	82.0
W sumie:			80400	984.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.60 \text{ W/m}^2 = 4.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 84.80 m^2)