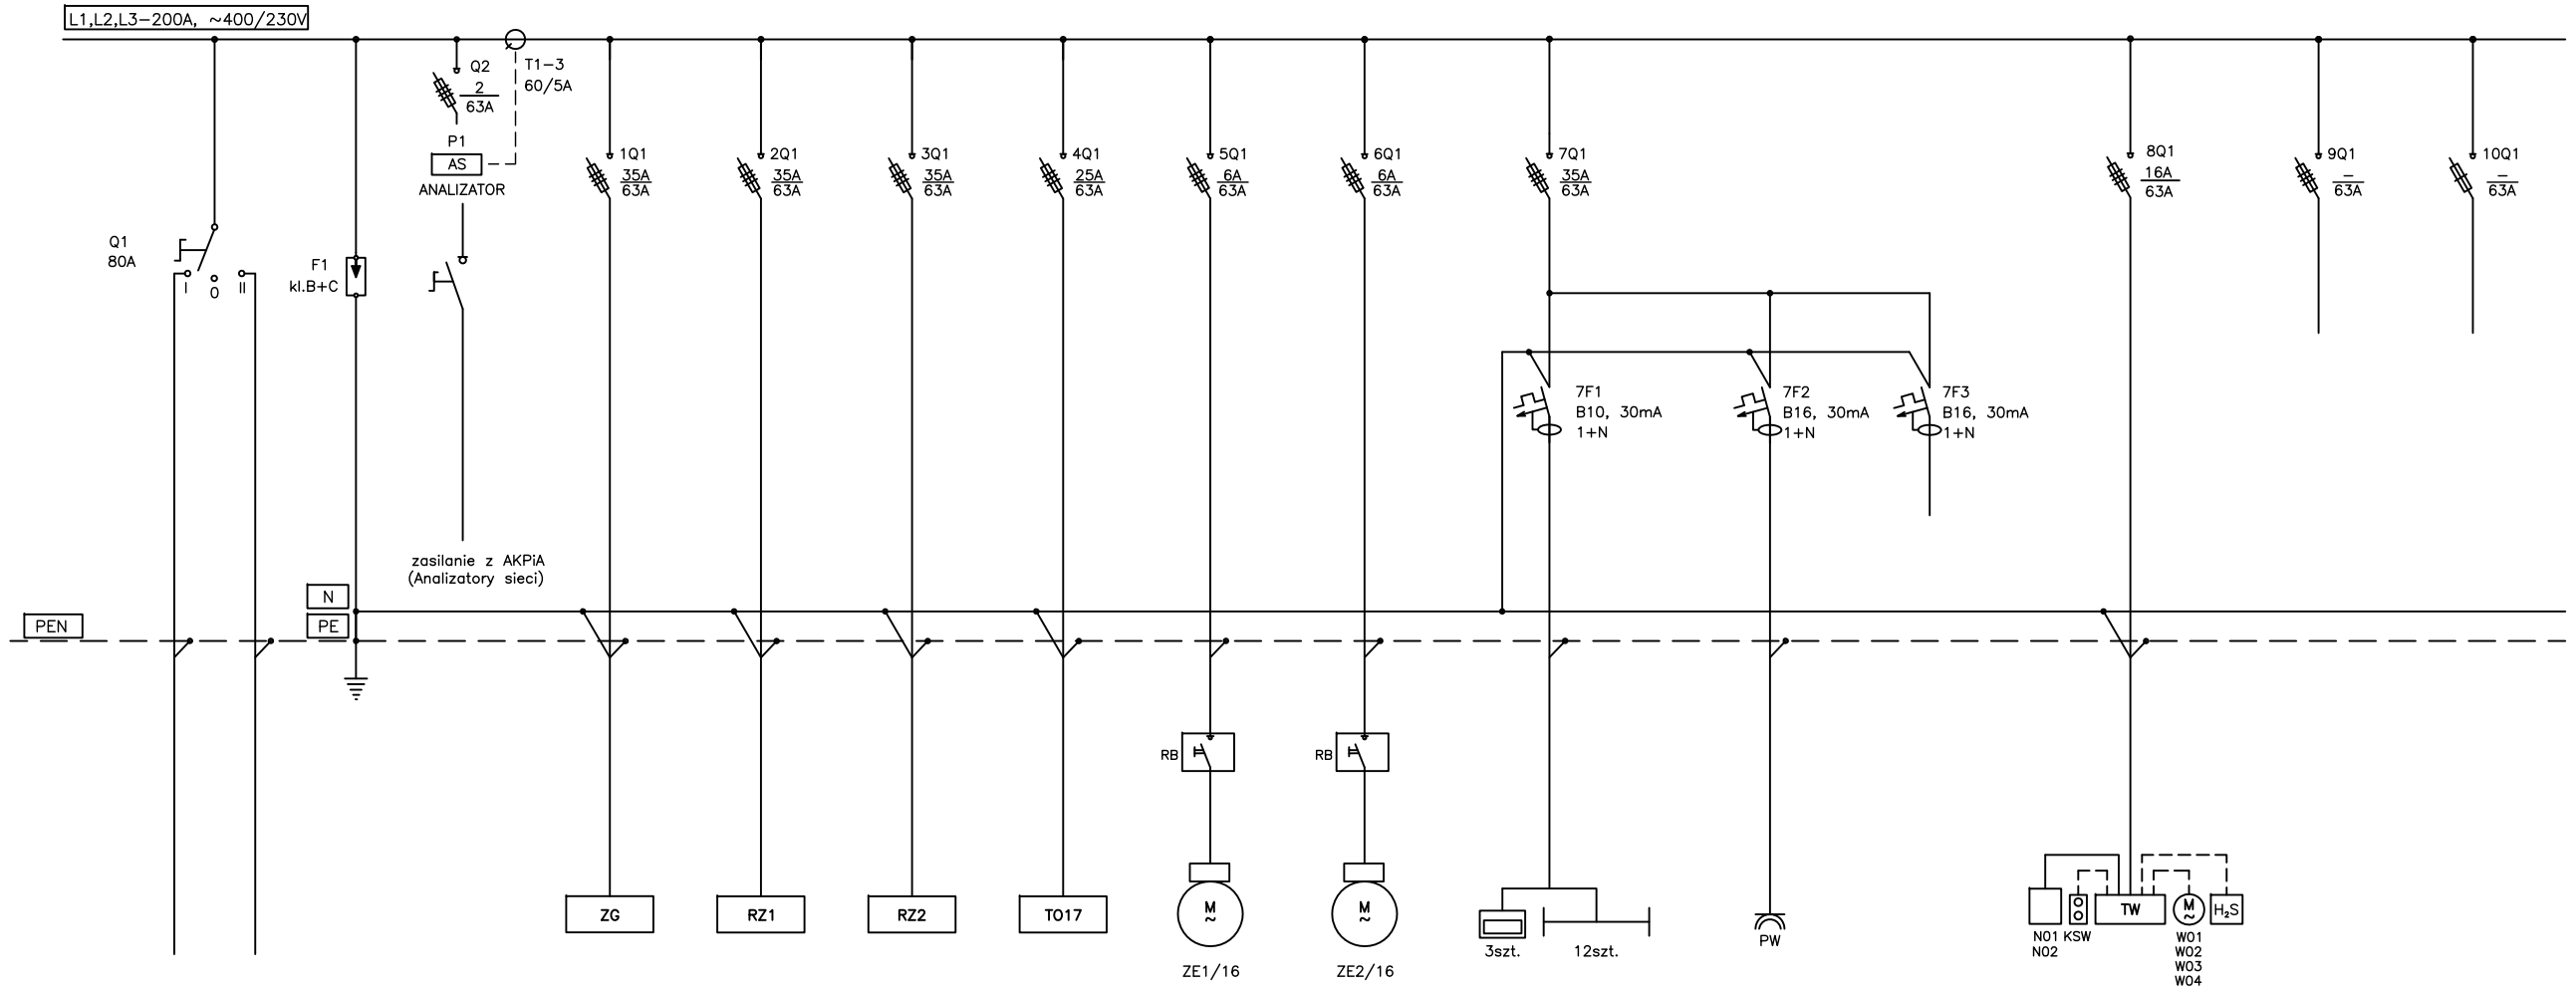

Nazwa odbiornika	Zasil. z RG1 sekcja I	Zasil. z RG1 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Zestaw gniazd Ob. 16	Szafa zasil–sterow zagęszczarki 1 Ob. 16	Szafa zasil–sterow zagęszczarki 2 Ob. 16	Tablica obiektowa Ob. 17	Zasuwa ZE1/16 ob. 16	Zasuwa ZE2/16 ob. 16	Oświetlenie stacja zagęszczania Ob. 16	Gniazdo szczelne podgrzewacz wody ob. 16	Rezerwa	Tablica wentylacji ob. 16	Rezerwa	Rezerwa
Pi	30kW		–	–	8kW	9,5kW	9,5kW	6,5kW	0,25kW	0,25kW	1,2kW	3kW	–	2x0,06+4x0,12kW	–	–
Kabel	2x YKY 4x25 (16KZ1)	(16KZ2)	DY16	–	YKYżo 5x6 (16W3)	YKYżo 5x10 (16W1)	YKYżo 5x10 (16W2)	YKYżo 5x4 (17W1)	YKYżo 4x1,5 (1607W1)	YKYżo 4x1,5 (1608W1)	YDYżo 3(4,5)x1,5 (16W5)	YDYżo 3x2,5 (16W4)	–	YDYżo 5x2,5 (16W6)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 16 – Stacja zagęszczania osadu nadmiernego

NAZWA RYS.: Rozdzielnica R16 – Schemat ideowy

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANZA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/16/4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00