


OZNACZENIA:

 $\geq \sum$

W-wentylator wyciągowy

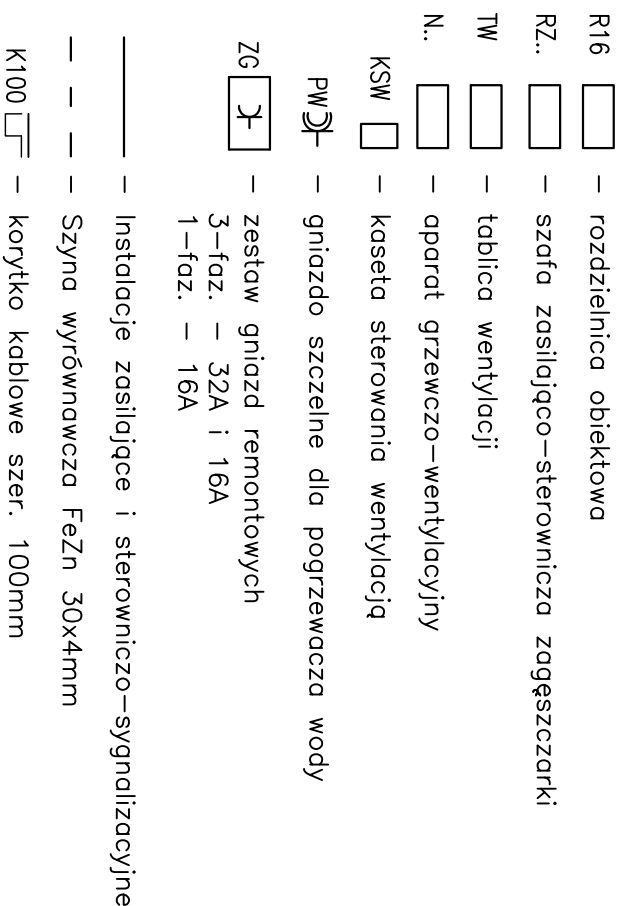

1. Typy i przekroje kabli p. schematy ideowe rozdz. R16.
2. Instalacje prowadzić w korytkach oraz n/t
3. Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
4. Do szyny wyrównawczej podłączyć metalowe części konstrukcji rur, pomostów, barierek, szyny PE rozdzielnic i szaf ster.
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN- IEC 60364-4-41

