RZUT ŚCIANY NA WYSOKOŚCI +3,90m

(WIDOK OKIEN)

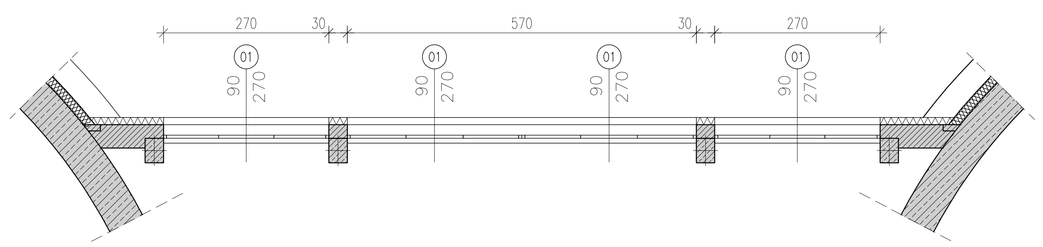

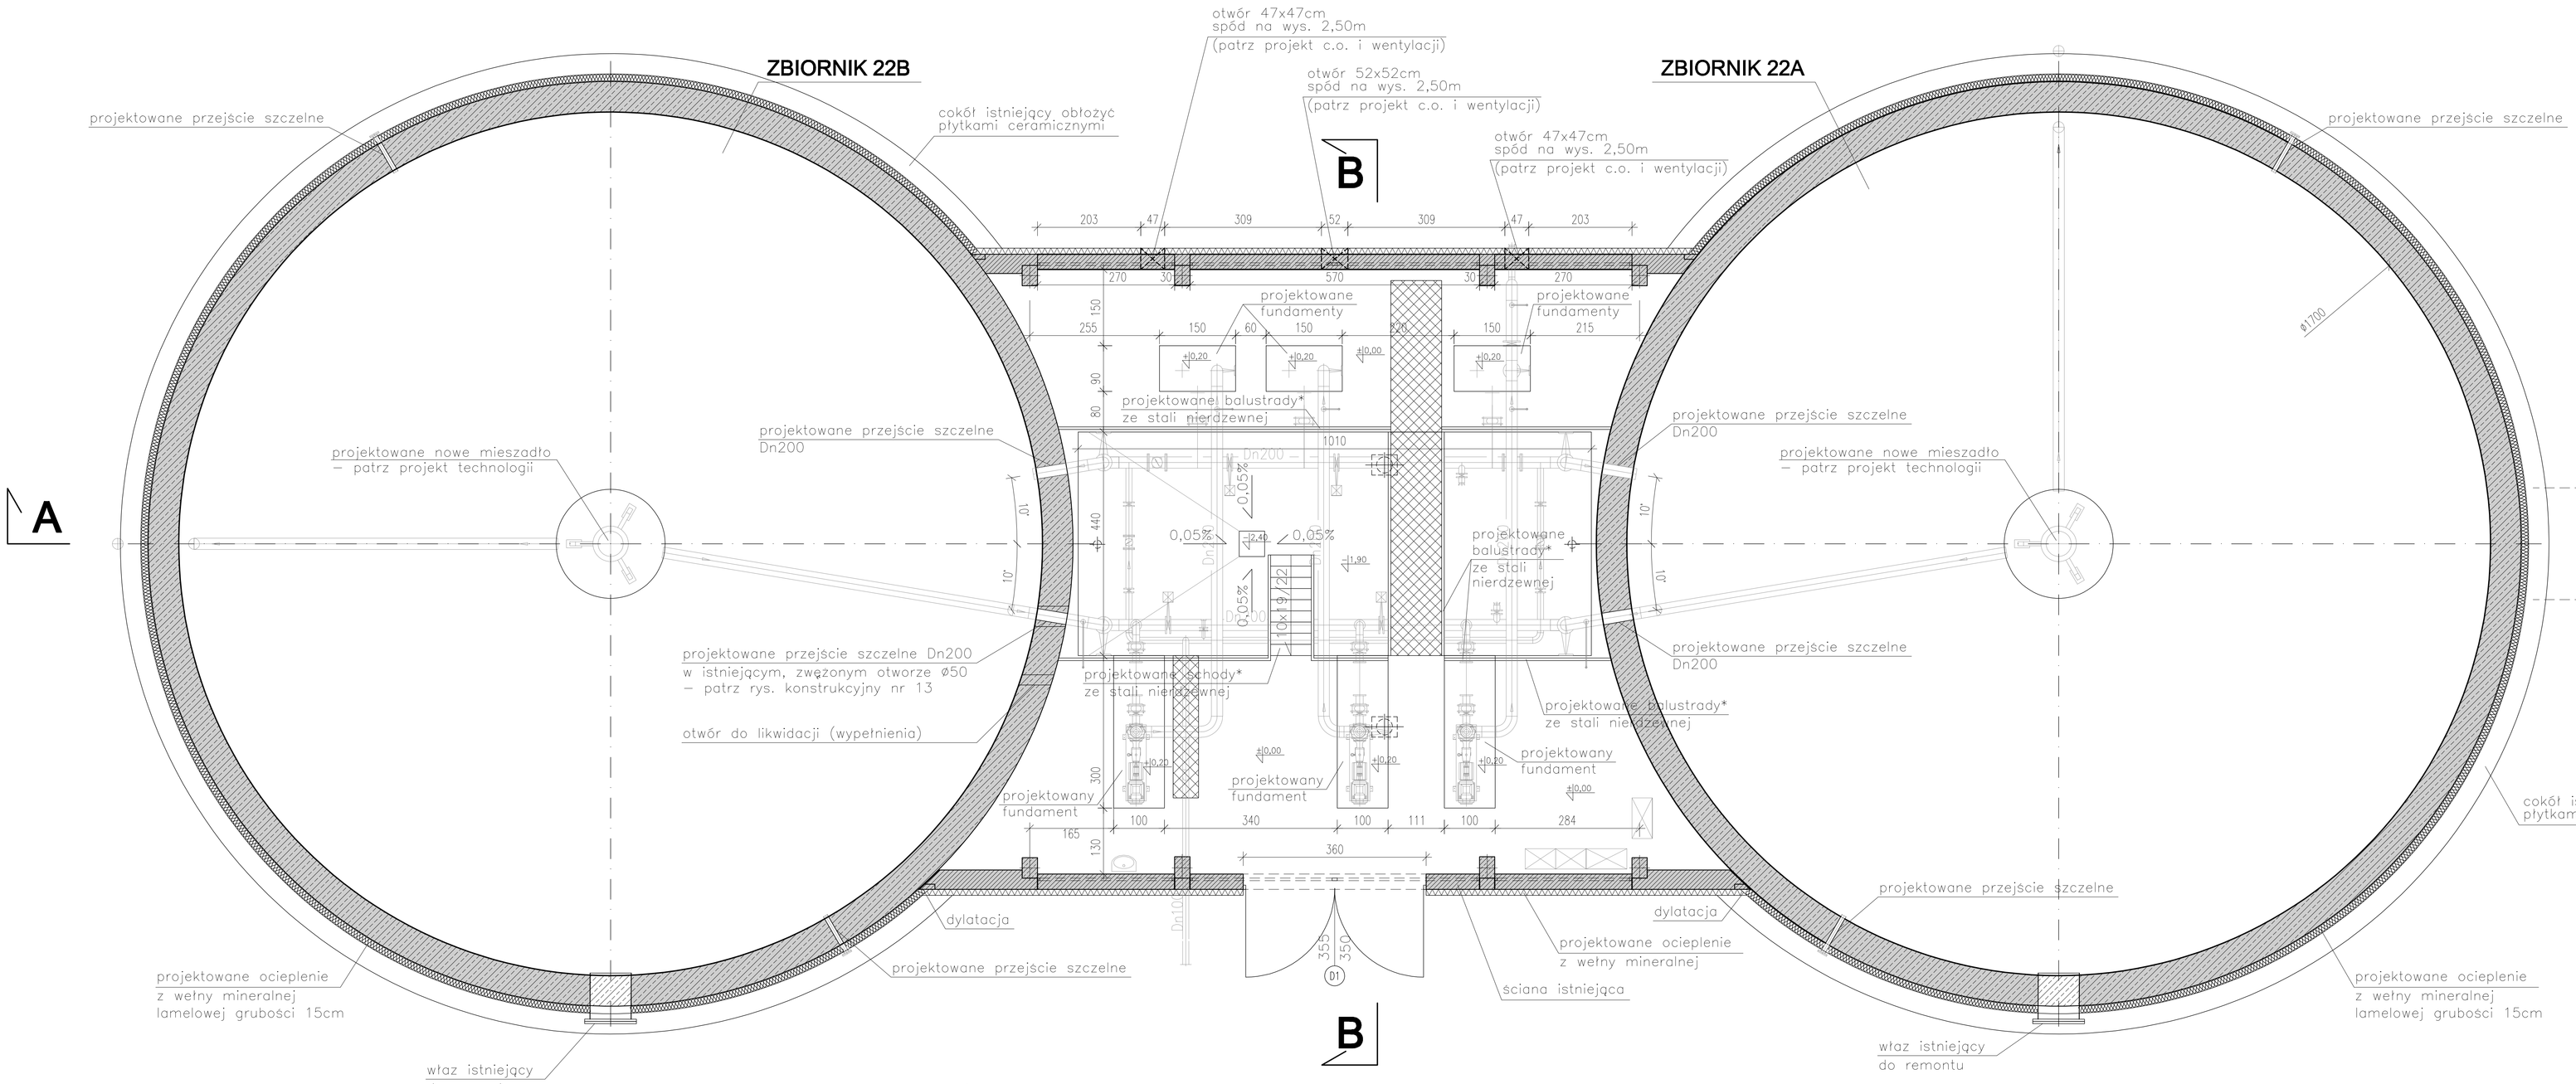

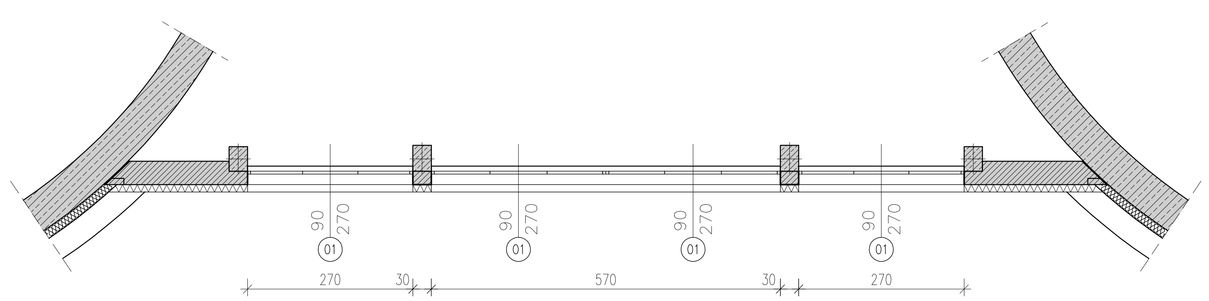

RZUT ŚCIANY NA WYSOKOŚCI +3,90m

(WIDOK OKIEN)

* wszystkie balustrady - w tym balustrady pomostów i schodów, należy wykonywać ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrad min. 110cm. Balustrady należy wyposażyć w poziome poprzeczki w połowie ich wysokości oraz w bortnice wysokości 15cm.

UWAGA!
Rzędna 0,00 = 181,70. Rzędną tę przyjęto na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności, jako 0,00 należy przyjąć faktyczny poziom wykończonej posadzki.

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi demontaż stolarki (wymiana), demontaż kratek pomostowych, barierek i innych zużytych elementów wykończenia (wymiana), rozbiórka niewielkich fundamentów pod urządzenia technologiczne, a także rozbiórka osłony płaszcza żelbetowego zbiornika wraz z ocieplenie. Rozbiórkę górnego, żelbetowego stożka wraz z pomostami ujęto w części konstrukcyjnej projektu.

Rew. 00	Projekt wykonawczy			VI 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU:	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. Ob.23 Budynek operacyjny WKF.			
NAZWA RYS.	Rzut łącznika WKF – roboty projektowane			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska	upr. nr SI–78/87		branża: Budowlana
Projektował	mgr inż. Stanisław Konopiński	upr. proj. MA/KR/0007/02		FAZA: PW
Opracował	mgr inż. Arkadiusz Żołądź			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. ——	——	——	DATA: VI 2011
Sprawdził	mgr inż. arch. Tomasz Wekso	upr. proj. SI–78/90		NR PR. 046/K/PW/2UL2225/21/04
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR RYS. 00