


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## 23-operacyjny WKF / Wyniki jednoarkuszowe

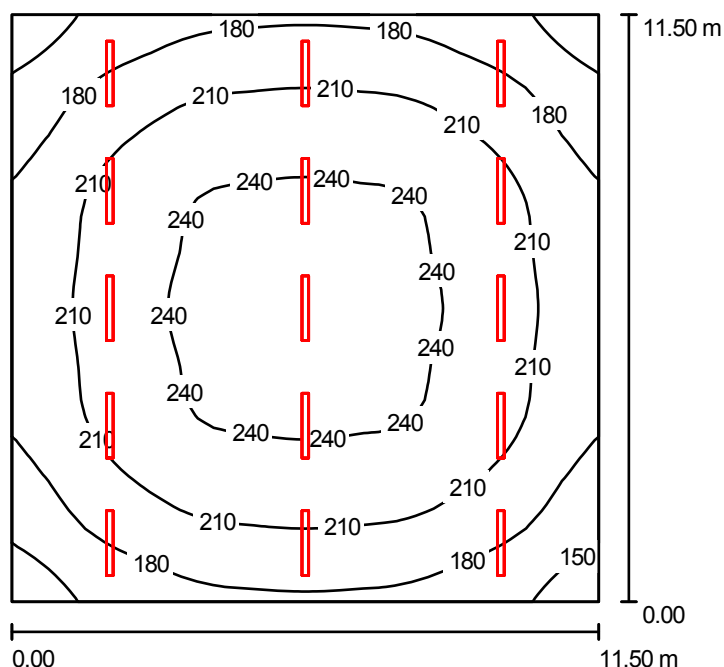

Wysokość pomieszczenia: 5.300 m, Wysokość montażu: 4.900 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.57

Wartości Lux, Skala 1:148

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	209	135	251	0.648
Podłoga	20	190	133	228	0.703
Sufit	70	80	67	98	0.833
Ściany (4)	50	158	95	285	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### UGR

Wzdłuż-  
Lewa ściana 24  
Dolna ściana 24  
(CIE, SHR = 0.25.)

W poprzek

do osi oświetlenia

22  
22

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	15	ESSystem 684100 CO1 236 EVG (1.000)	6700	80.0
W sumie:			100500	1200.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $9.07 \text{ W/m}^2 = 4.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $132.25 \text{ m}^2$ )