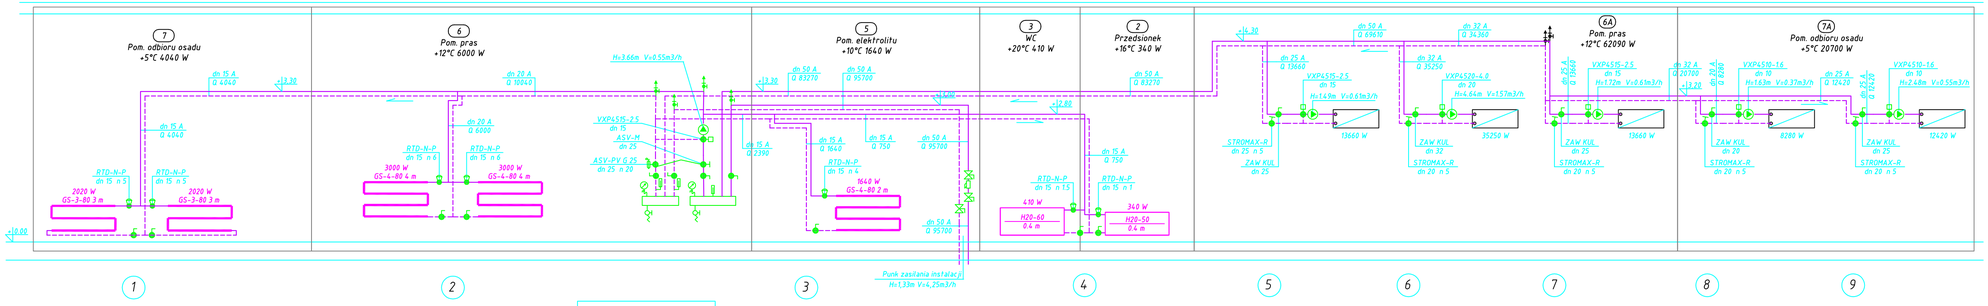

Qco = 16290W
Qct2w/h = 31780W
Qct3w/h = 47650W
tz/tp = 90/70 C sta?e

ROZDZIELACZE

Oznaczenia:

przewody 90/70°C
z rur stalowych wg PN-80/H-74244



grzejnik rurowy z rur stalowych gładkich Dn80
GS-3 rzędowy L=3m, zawór termostatyczny.
Nastawa wstępna - 5,5

Aparat grzewczo wentylacyjny nawiewny

- Kulowy zawór odcinający
- Zawór ze zbiorniczkiem odpowietrzającym
- Regulator różnicy ciśnienia typ ASV-PV
- Zawór odcinający ASV-M dający sygnał ciśnienia dla regulatora ASV-PV
- Zawór odcinający z nastawą wstępną i otworem spustowym
- Zawór trójdrogowy typ VXP współpracujący z siłownikiem

Uwagi:

1. Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zaś w przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnić kitem ognioodpornym
2. W najniższych punktach instalacji zamontować kurki odwadniające z korkami na końcówkach.
3. Instalacja musi być wykonana ze spadkiem min 3 promile w kierunku pionów i rozdzielaczy
4. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki

Rew. 00	Projekt wykonawczy	VI 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 25 - Stacja odwadniania i higienizacji osadu

NAZWA RYS.: OGRZEWANIE I WENTYLACJA - ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: CO i WENTYLACJA
Projektował	mgr inż. Andrzej Kłos	609/84 Instalacje sanitarne		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Andrzej Kłos	609/84 Instalacje sanitarne		SKALA: -
Opracował	———	———		DATA: IX2011
Sprawdził	mgr inż. Marek Zieliński	St-354/76 Instalacje sanitarne		NR RYS: 046/W/PW/25/4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00