


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## kraty-rozdzielnia / Wyniki jednoarkuszowe

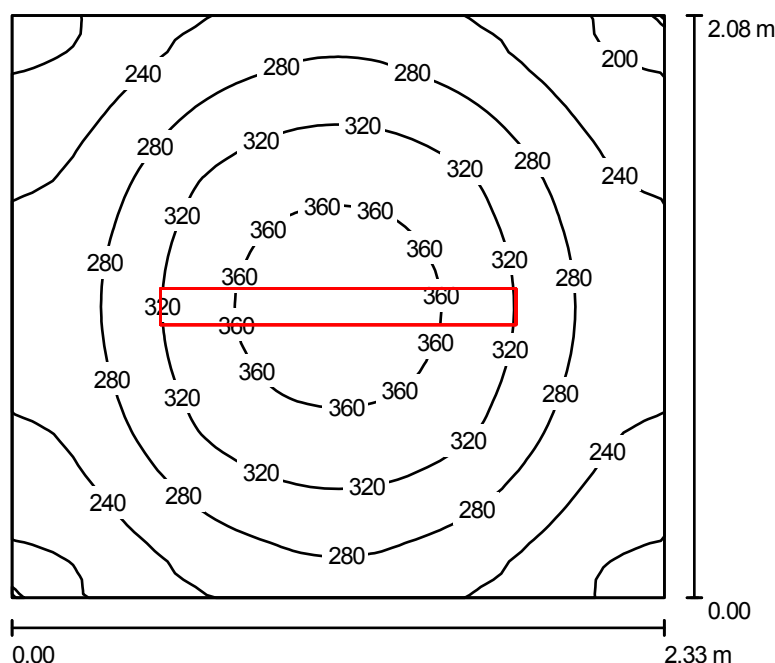

Wysokość pomieszczenia: 3.800 m, Wysokość montażu: 2.500 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	285	189	381	0.662
Podłoga	20	178	140	206	0.785
Sufit	70	56	44	64	0.792
Ściany (4)	50	153	42	405	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	1	ESSystem 683700 CO1 236 (1.000)	6700	82.0
W sumie:			6700	82.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $16.92 \text{ W/m}^2 = 5.94 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $4.85 \text{ m}^2$ )