


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## 4-pompownia główna / Wyniki jednoarkuszowe

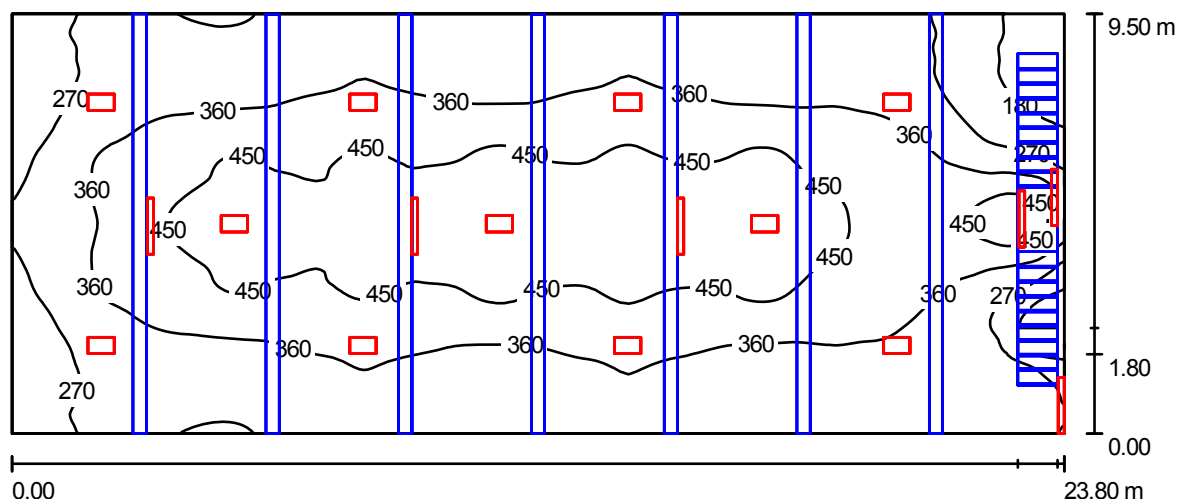

Wysokość pomieszczenia: 5.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:171

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	363	100	520	0.276
Podłoga	20	335	59	453	0.177
Sufit	70	69	27	1067	0.395
Ściany (4)	50	152	38	1789	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	11	ESSYSTEM 3075001 PG 150N (1.000)	15000	165.0
2	6	ESSystem 683700 CO1 236 (1.000)	6700	82.0
W sumie:			205200	2307.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $10.20 \text{ W/m}^2 = 2.81 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $226.10 \text{ m}^2$ )