


PROFIL KND48

PROFIL KND49

PROFIL KND50

PROFIL KND51

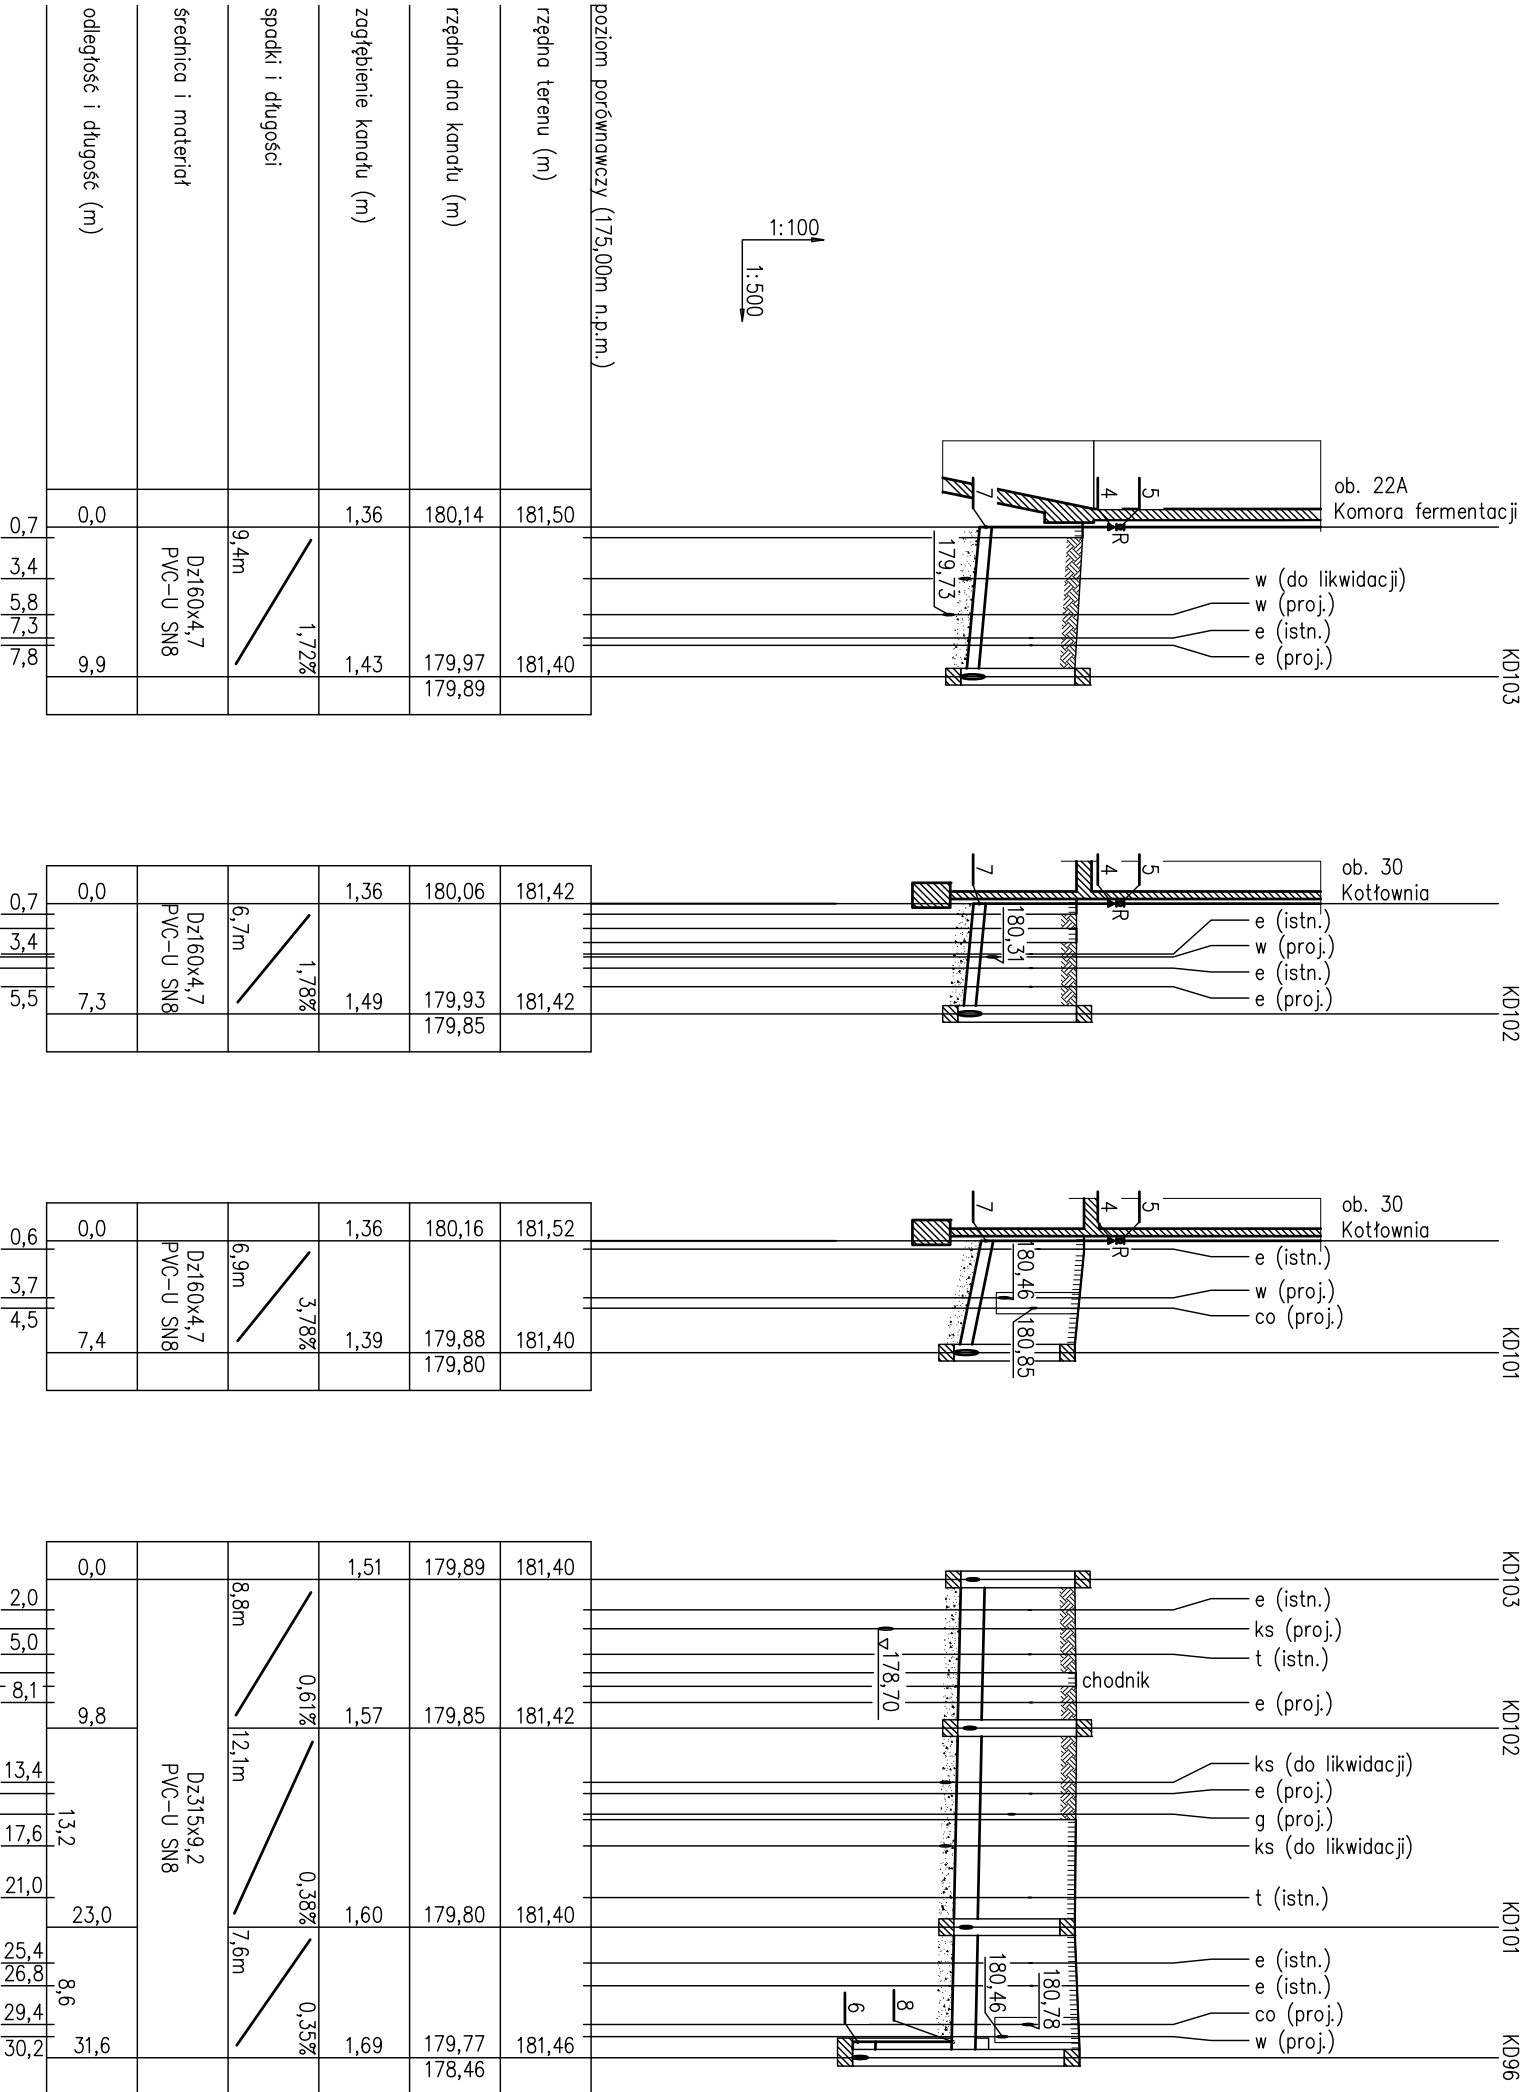

- UWAGI:
- Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
 - Rurociągi zewnętrzne układane w gruncie powyżej poziomu przemarzania izolować termicznie łupkami z pianki poliuretanowej gr. 5 cm w otulinie z foli PVC.

8	1szt.	Trójnik PVC-U SN8 Dz315/315x90	-	-	-
7	3szt.	Kolano PVC-U SN8 Dz160/90	-	-	-
6	1szt.	Kolano PVC-U SN8 Dz315/90	-	-	-
5	3szt.	Rewizja PVC-U SN8 Dz110	-	-	-
4	3szt.	Redukcja PVC-U SN8 Dz160/110	-	-	-
3	18m	Rura PVC-U SN8 Dz110x3,2	-	-	-
2	30m	Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7	-	-	-
1	34m	Rura PVC-U SN8 Dz315x9,2	-	-	-
Poz.	Ilość jedn.	Wyszczególnienie	Jedn.	Całk.	Uwagi
			Masa [kg]		

Rew. 00	Projekt wykonawczy		IX 2011r.	
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji	
Tytuł projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim				
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa		
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski		
OBIEKT:		Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
NAZWA RYS.		Sieci międzyobiektowe i obiekty na sieciach		
Profil kanalizacji deszczowej KND48, KND48, KND50, KND51 – z ob. 22A i ob. 30 do studz. KD96				
Główny projektant	<small>mgr inż.</small> Elzbieta Kozłowska			Technologia
Projektował	<small>mgr inż.</small> Elzbieta Kozłowska	ST-708/87 <small>spec.inżyniersko-inżynier/na</small>		PW
Opracował	<small>mgr inż.</small>			1:100/500
	Robert Marcjanuk			IX 2011
Sprawdził	<small>mgr inż.</small> Włodzimierz Głanowski	SI-437/86 <small>spec.inżyniersko-inżynier/na</small>		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
				00