
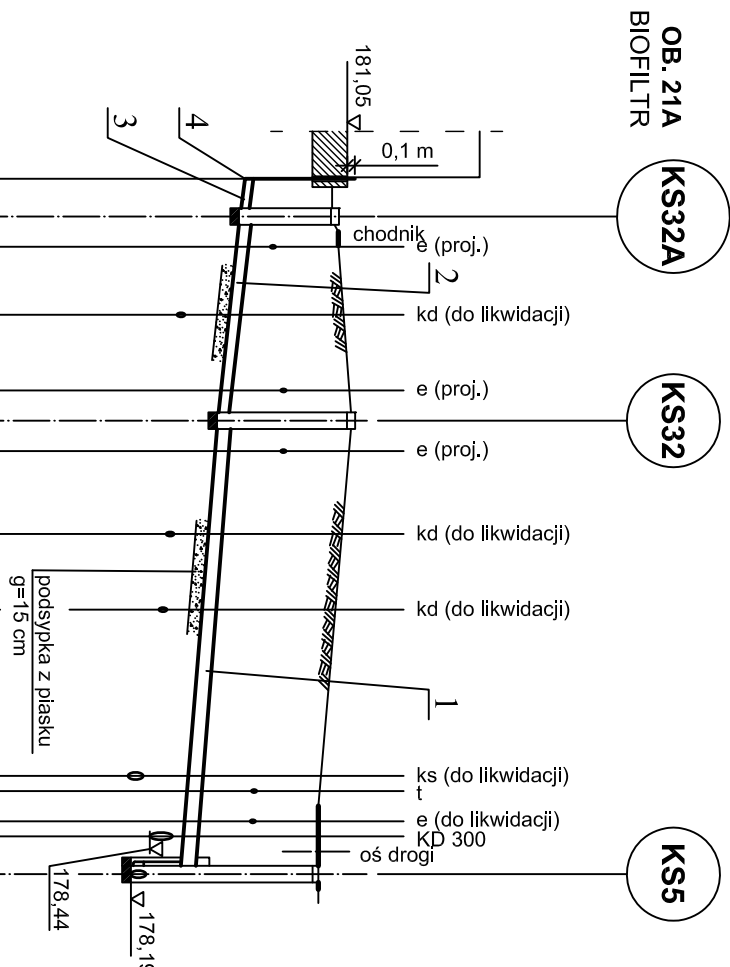


PROFIL KNS9


[illegible]

Zatamania trasy


→ KS32

KS5

PROFIL KNS10

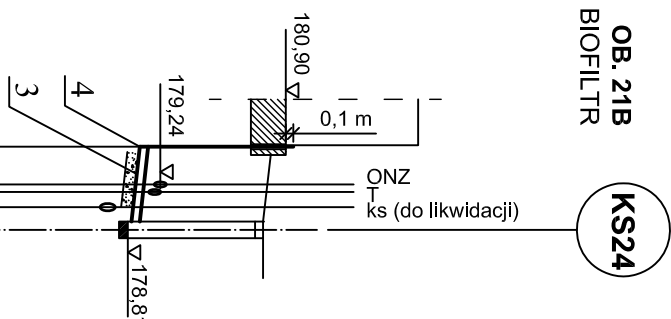

PROFIL KNS11

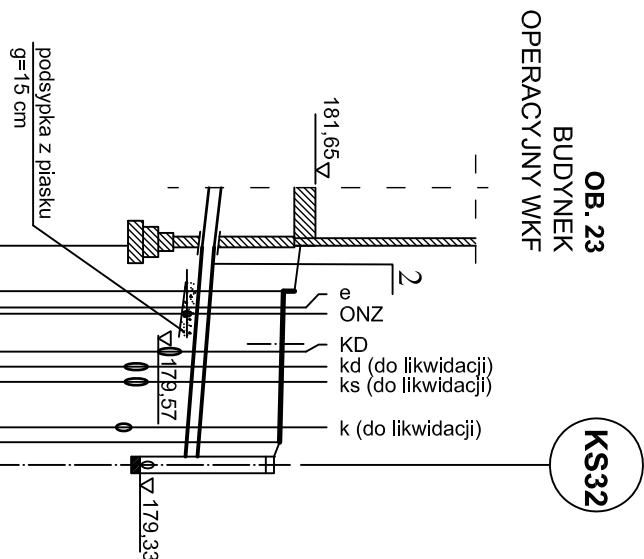



	0,0	Dz110 PVC-U SN8	$i=2\%$ $H=5,5m$	1,73	181,00	180,70
3,0	2,5				178,97	
	4,0				178,92	
	5,5			1,74	178,86	180,60
					178,81	

	0,0			1,30	180,15	181,45
3,0					180,09	
4,5					180,05	
7,0	14,5	Dz160 PVC-U SN8	$i=1,5\%$ $H=14,5m$			181,20
8,0	9,0					
	4,5					
13,0	14,5			1,30	179,93	181,10

→ KS24

100

4	2 szt.	Kolano z uszczelką Dz110/87,5° PVC SN 4	-	-	
3	11,5 mb.	Rura kanalizacyjna kielichowa Dz110x3,2 PVC-U SN 8	-	-	
2	28,0 mb.	Rura kanalizacyjna kielichowa Dz160x4,7 PVC-U SN 8	-	-	
1	30 mb.	Rura kanalizacyjna kielichowa Dz200x5,9 PVC-U SN 8	-	-	
Poz.	Ilość Jedn.	Wyszczególnienie	Jedn.	Całk.	Uwagi
			Masa (kg)		

Rew. 00	Projekt budowlany	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
Wykonawca:	 CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	
Investor:	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
Obiekt:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Opis: Sieci międzyobiektowe i obiekty na sieciach		
Nazwa rys.	Profile kanalizacji sanitarnej KNS9 – z ob. 21A do studz. KS5, KNS10 – z ob. 21B do studz. KS24 i KNS11 – z ob. 23 do studz. KS32	
Główny projektant	^{mgr inż.} Elżbieta Kozłowska	^{mgr inż.} ST-708/87
Projektował	^{mgr inż.} Elżbieta Kozłowska	^{spec.inżynier} spec.inżynier-inżynier
Opracował	^{mgr inż.} Renata Raczkowska	
Sprawdził	^{mgr inż.} Włodzisław Giamkowski	^{mgr inż.} ST-437/86 spec.inżynier-inżynier
Funckja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
		Podpis
		Nr rewizji
		00