




SK06201

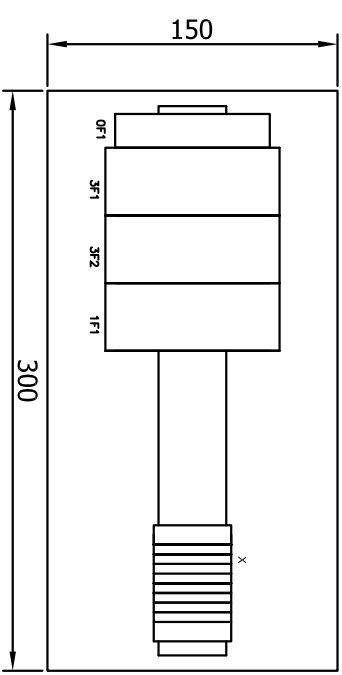


SK11101

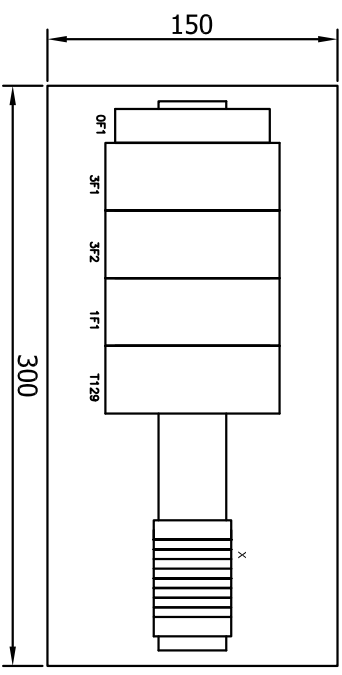


SK08001

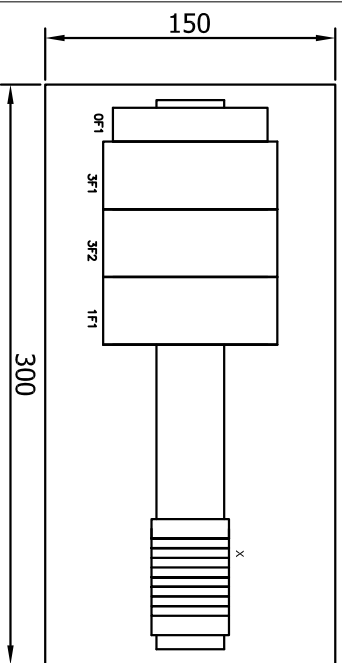


SK11201

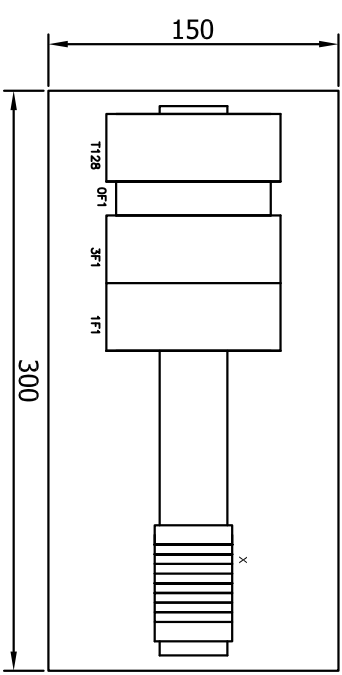

SK11102

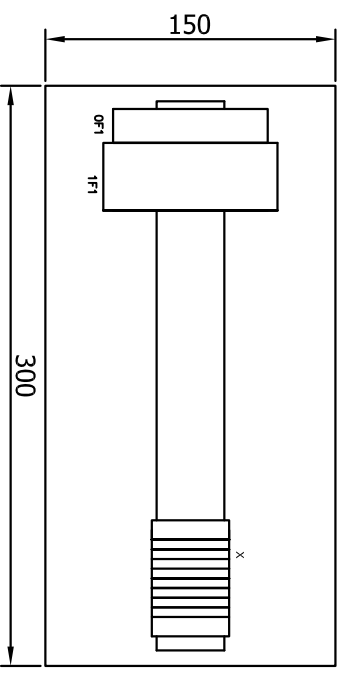

SK08007

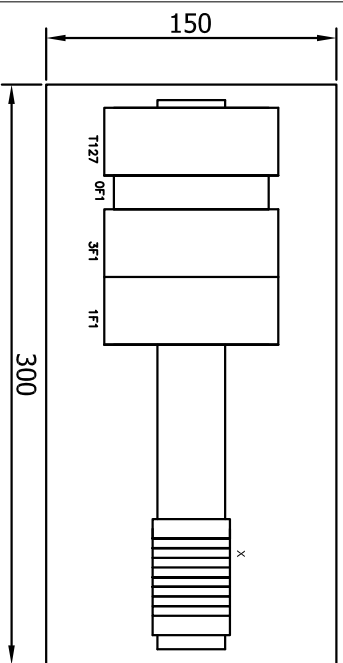

SK11202

1F.. -ZABEZPIECZENIE PRZEPięCIOWE W TORZE ZASILANIA
2F.. -ZABEZPIECZENIE PRZEPięCIOWE W TORZE 4...20 mA
0F.. -WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2A
3F.. -ZABEZPIECZENIE PRZEPięCIOWE DLA SIECI PROFIBUS
T.. -TERMINATOR PROFIBUS LUB MODBUS
K.. -KONWERTER PROFIBUS/MODBUS
REP.. -WZMACNIACZ SIECI PROFIBUS

<div><div><div></div><div>CDM</div></div><div>CDM Sp. z o. o. ul. Sowiński 40, 01-440 Warszawa</div></div> <div><div><div></div><div>Biurowy</div></div><div>Biurowy Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa</div></div>	WYKONAWCA		PROJEKTOWAŁ		NR UPRAWNIEN		PODPIS		INWESTOR		NAZWA RYSUNKU:		STADIUM		DATA	
	OPRACOWAŁ		NR UPRAWNIEN		PODPIS		TYTUŁ PROJEKTU		Wzł 2.1. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach obiektyowych cz.2		PW		IX 2011			
	Krzysztof Ziolkowski		KL-269/86				Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		AKPiA		NR RYSUNKU		046/P/PW/12/21			