


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom05 / Wyniki jednoarkuszowe

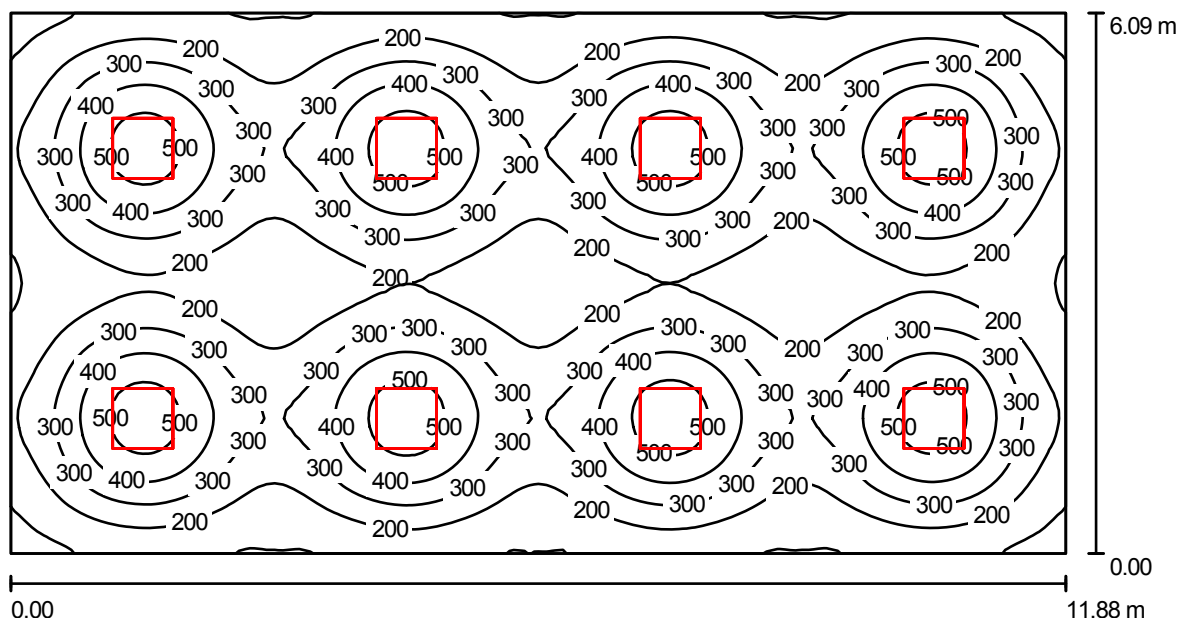

Wysokość pomieszczenia: 2.610 m, Wysokość montażu: 2.610 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:85

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	284	69	555	0.242
Podłoga	20	258	125	325	0.483
Sufit	70	44	29	51	0.661
Ściany (4)	50	73	31	157	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 11
Dolna ściana 11
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	8	ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000)	5400	82.0
W sumie:			43200	656.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.07 \text{ W/m}^2 = 3.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 72.37 m^2)