


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom205 / Wyniki jednoarkuszowe

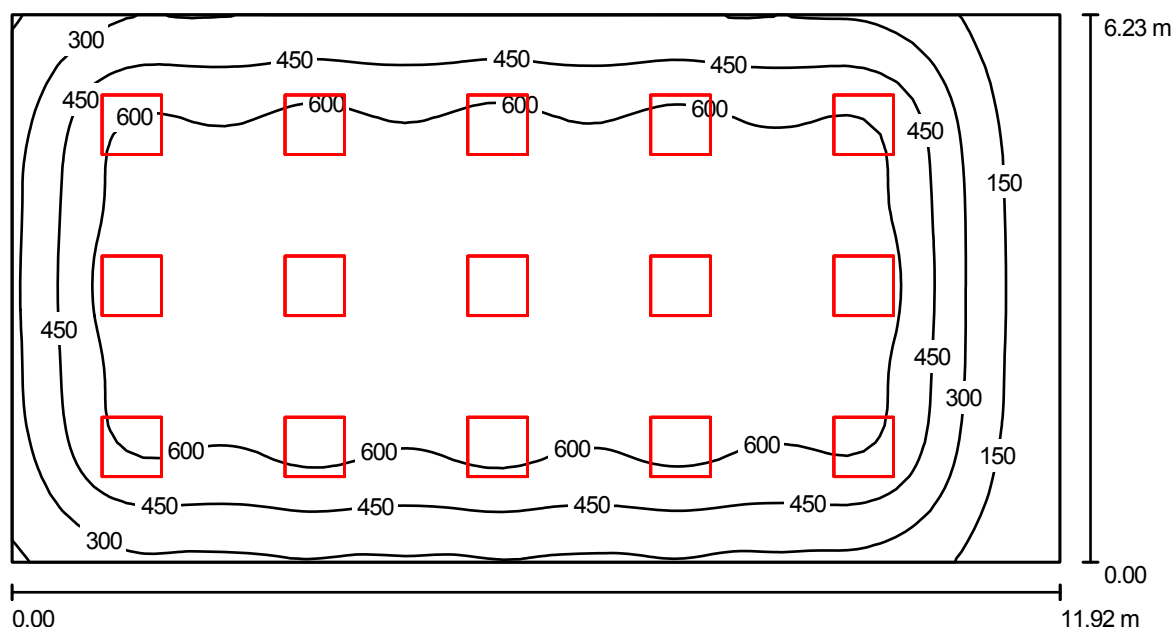

Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:86

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	512	44	750	0.087
Podłoga	20	474	96	674	0.202
Sufit	70	81	43	105	0.531
Ściany (4)	50	128	45	245	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Wzdłuż-
Lewa ściana 11
Dolna ściana 11
(CIE, SHR = 0.25.)

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	15	ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000)	5400	82.0
W sumie:			81000	1230.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $16.57 \text{ W/m}^2 = 3.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 74.23 m^2)