


POSLEDOVAČNOST	POSLEDOVAČNOST	POSLEDOVAČNOST	POSLEDOVAČNOST
01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07

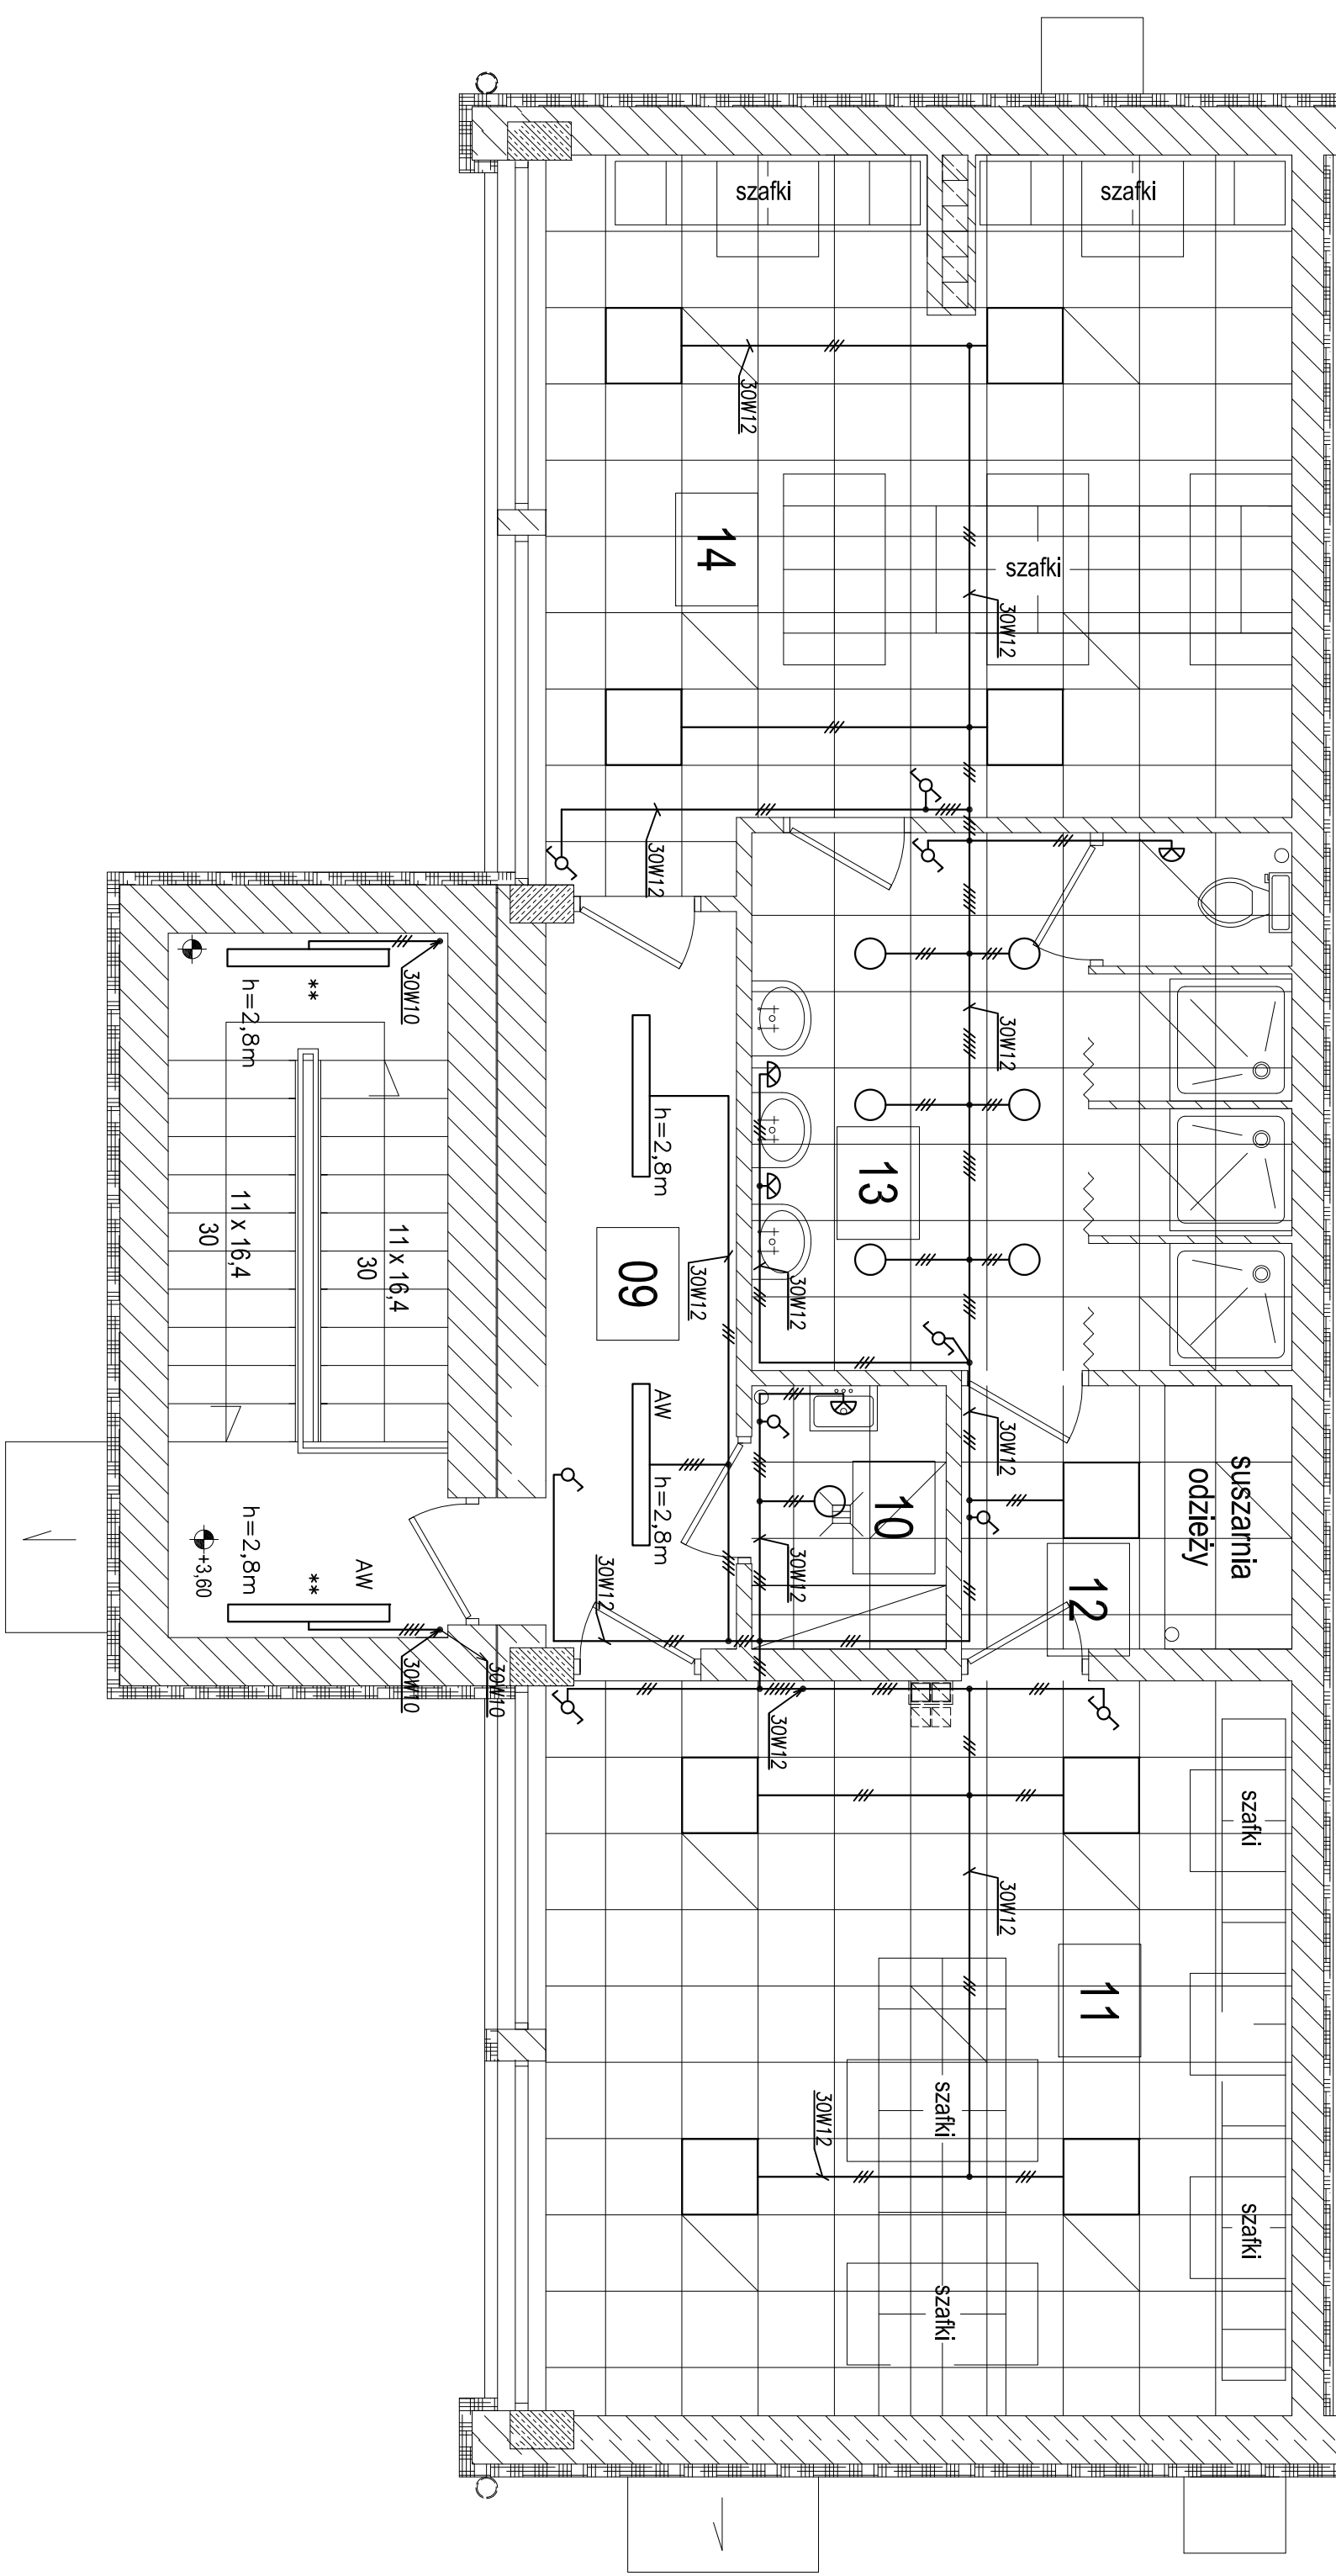

- ## OZNACZENIA:

- oprawa świetłokwowa IP54, 2x36W
- jw. lecz z modulem awaryjnym 2h
- oprawa świetłokwowa IP54, 4x18W
- oprawa świetłokwowa IP44, 2x18W
- oprawa świetłokwowa, nacienna, IP44, 2x18W
- łącznik 1bieg, n/t, szczelny
- łącznik schodowy, n/t, szczelny
- instalacja oświetleniowa

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnic RPWK
2. ** – na kolejnych poziomach oprawy mocować analogicznie poza ostatnim poziomem – patrz projekt ob. 22A/B
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YKY20 3(4)×1,5mm² z oszczędzaniem szczeliny, prowadzonymi w t.
4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN – IEC 60364–4–41

TITUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
OBJEKT:	Obiekt nr 30 – Kottownia
MAZWA RYS.	Plan instalacji oświetleniowej – poziom 1
Główny projektant	Elżbieta Koziółska
Projektował	Andrzej Popek
Opracował	Krzysztof Molik
Opracował	Piotrek Pojatkowski
Sprzedaż	Mariusz Pazura
Inicjały	Imię i nazwisko
Nr uprawnień	Podpis
DATA:	SYGNATURA
SKALA:	Elektryczna
NR RYS.	1:50
DATA:	IX 2011
046/E/PW/30/4	
00	