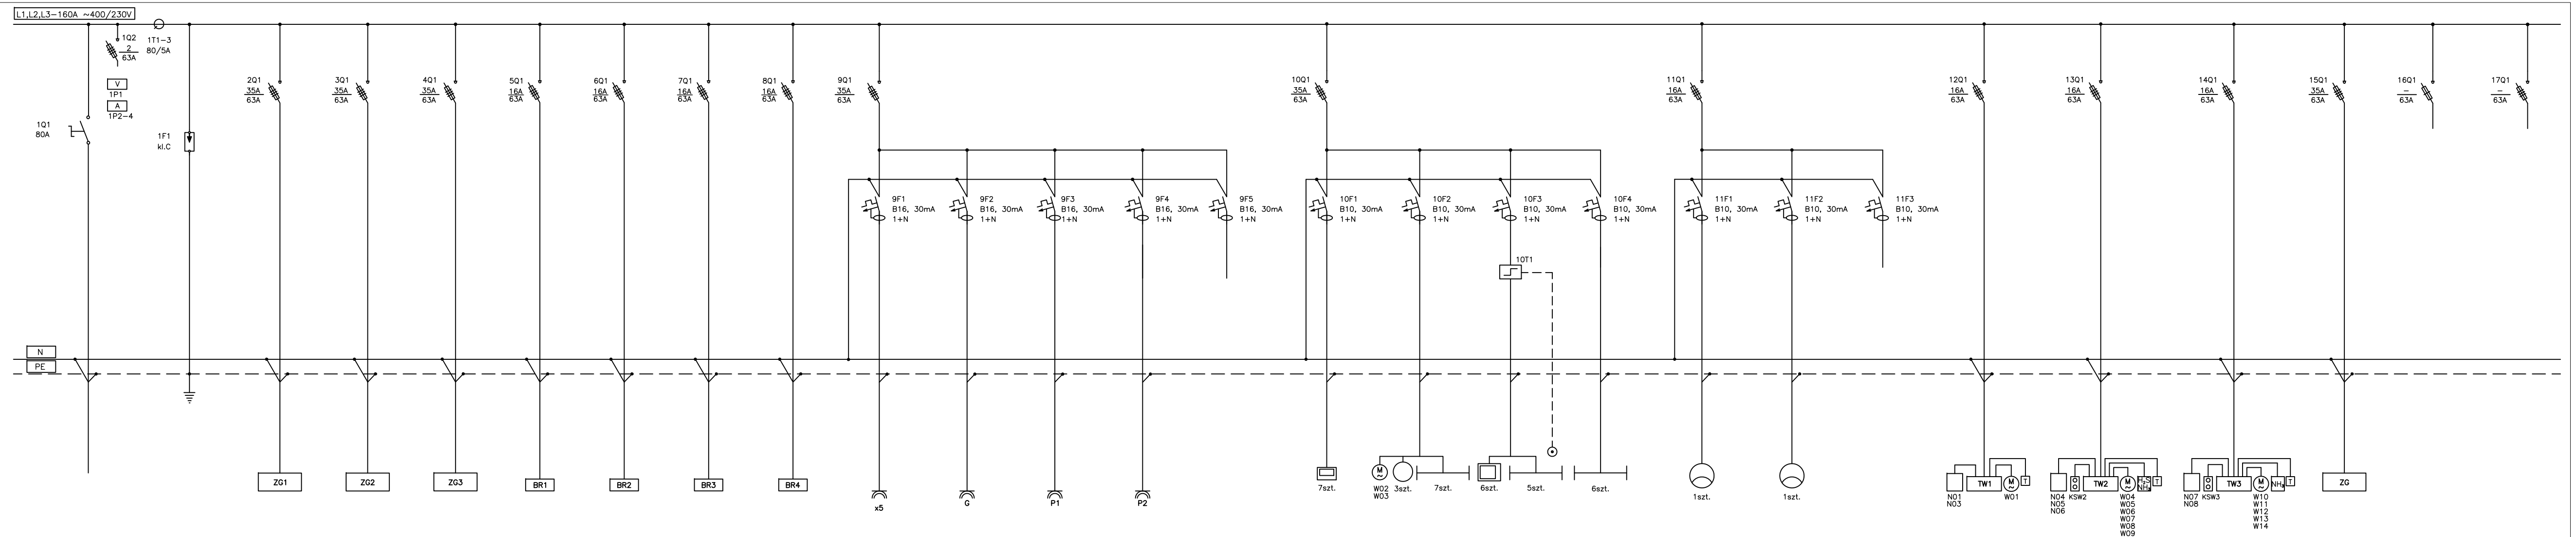

Nazwa odbiornika	Zasilanie z R25	Ochronnik kl. C	Zestaw gniazd w stacji odwadniania ob. 25	Zestaw gniazd w stacji odwadniania ob. 25	Zestaw gniazd w stacji odwadniania ob. 25	Zasilanie napędu bramy ob. 25	Zasilanie napędu bramy ob. 25	Zasilanie napędu bramy ob. 25	Zasilanie napędu bramy ob. 25	Gniazda 1f, 16A ob. 25	Gniazdo 1f, 16A grzejnik – dyżurka ob. 25	Gniazdo 1f, 16A podgrzewacz wody ob. 25	Gniazdo 1f, 16A podgrzewacz wody ob. 25	Rezerwa	Oświetlenie wejść ob.25	Oświetlenie magazyn,rozdzielnia,dyżurka ob.25	Oświetlenie pom. prac ob.25	Oświetlenie pom. odb. osadu ob.25	Oświetlenie ob. 24	Oświetlenie ob. 26	Rezerwa	Tablica wentylacji TW1 ob. 25	Tablica wentylacji TW2 ob. 25	Tablica wentylacji TW3 ob. 25	Zestaw gniazd ob. 26	Rezerwa	Rezerwa
P_i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0kW	1,0kW	1,5kW	1,5kW	–	0,7kW	0,8+2x0,1kW	1,3kW	0,5kW	0,1kW	0,1kW	–	2x2,2+0,18kW	3x0,18+3x0,12+3x0,18kW	4x0,12kW+0,18kW+2x0,06kW	8kW	–	–
Kabel	YKYżo 5x25 (25K23)	DY16	YKYżo 5x6 (25W13)	YKYżo 5x6 (25W10)	YKYżo 5x6 (25W12)	YDYżo 5x2,5 (25W14)	YDYżo 5x2,5 (25W15)	YDYżo 5x2,5 (25W17)	YDYżo 5x2,5 (25W11)	YDYżo 3x2,5 (25W5)	YDYżo 3x2,5 (25W7)	YDYżo 3x2,5 (25W6)	YDYżo 3x2,5 (25W8)	–	YDYżo 3(4)x1,5 (25W19)	YDYżo 3(4,5)x1,5 (25W18)	YDYżoЗ(4)x1,5 (25W20) YDY 2x1,5 (25W21)	YDYżo 3(4)x1,5 (25W22)	YKYżo 3x1,5 (24W1)	YKYżo 3x1,5 (26W2)	–	YDYżo 5x1,5 (25W23)	YDYżo 5x4 (25W29)	YDYżo 5x2,5 (25W56)	YKYżo 5x10 (26W1)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 25 – Stacja odwadniania i higienizacji osadów			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica RPW25 – Schemat ideowy.			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS. 046/E/PW/25/6
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00