


Ciąg dalszy wg. projektu
zewnętrznych sieci kablowych
rys. 046/E/PW/00/01

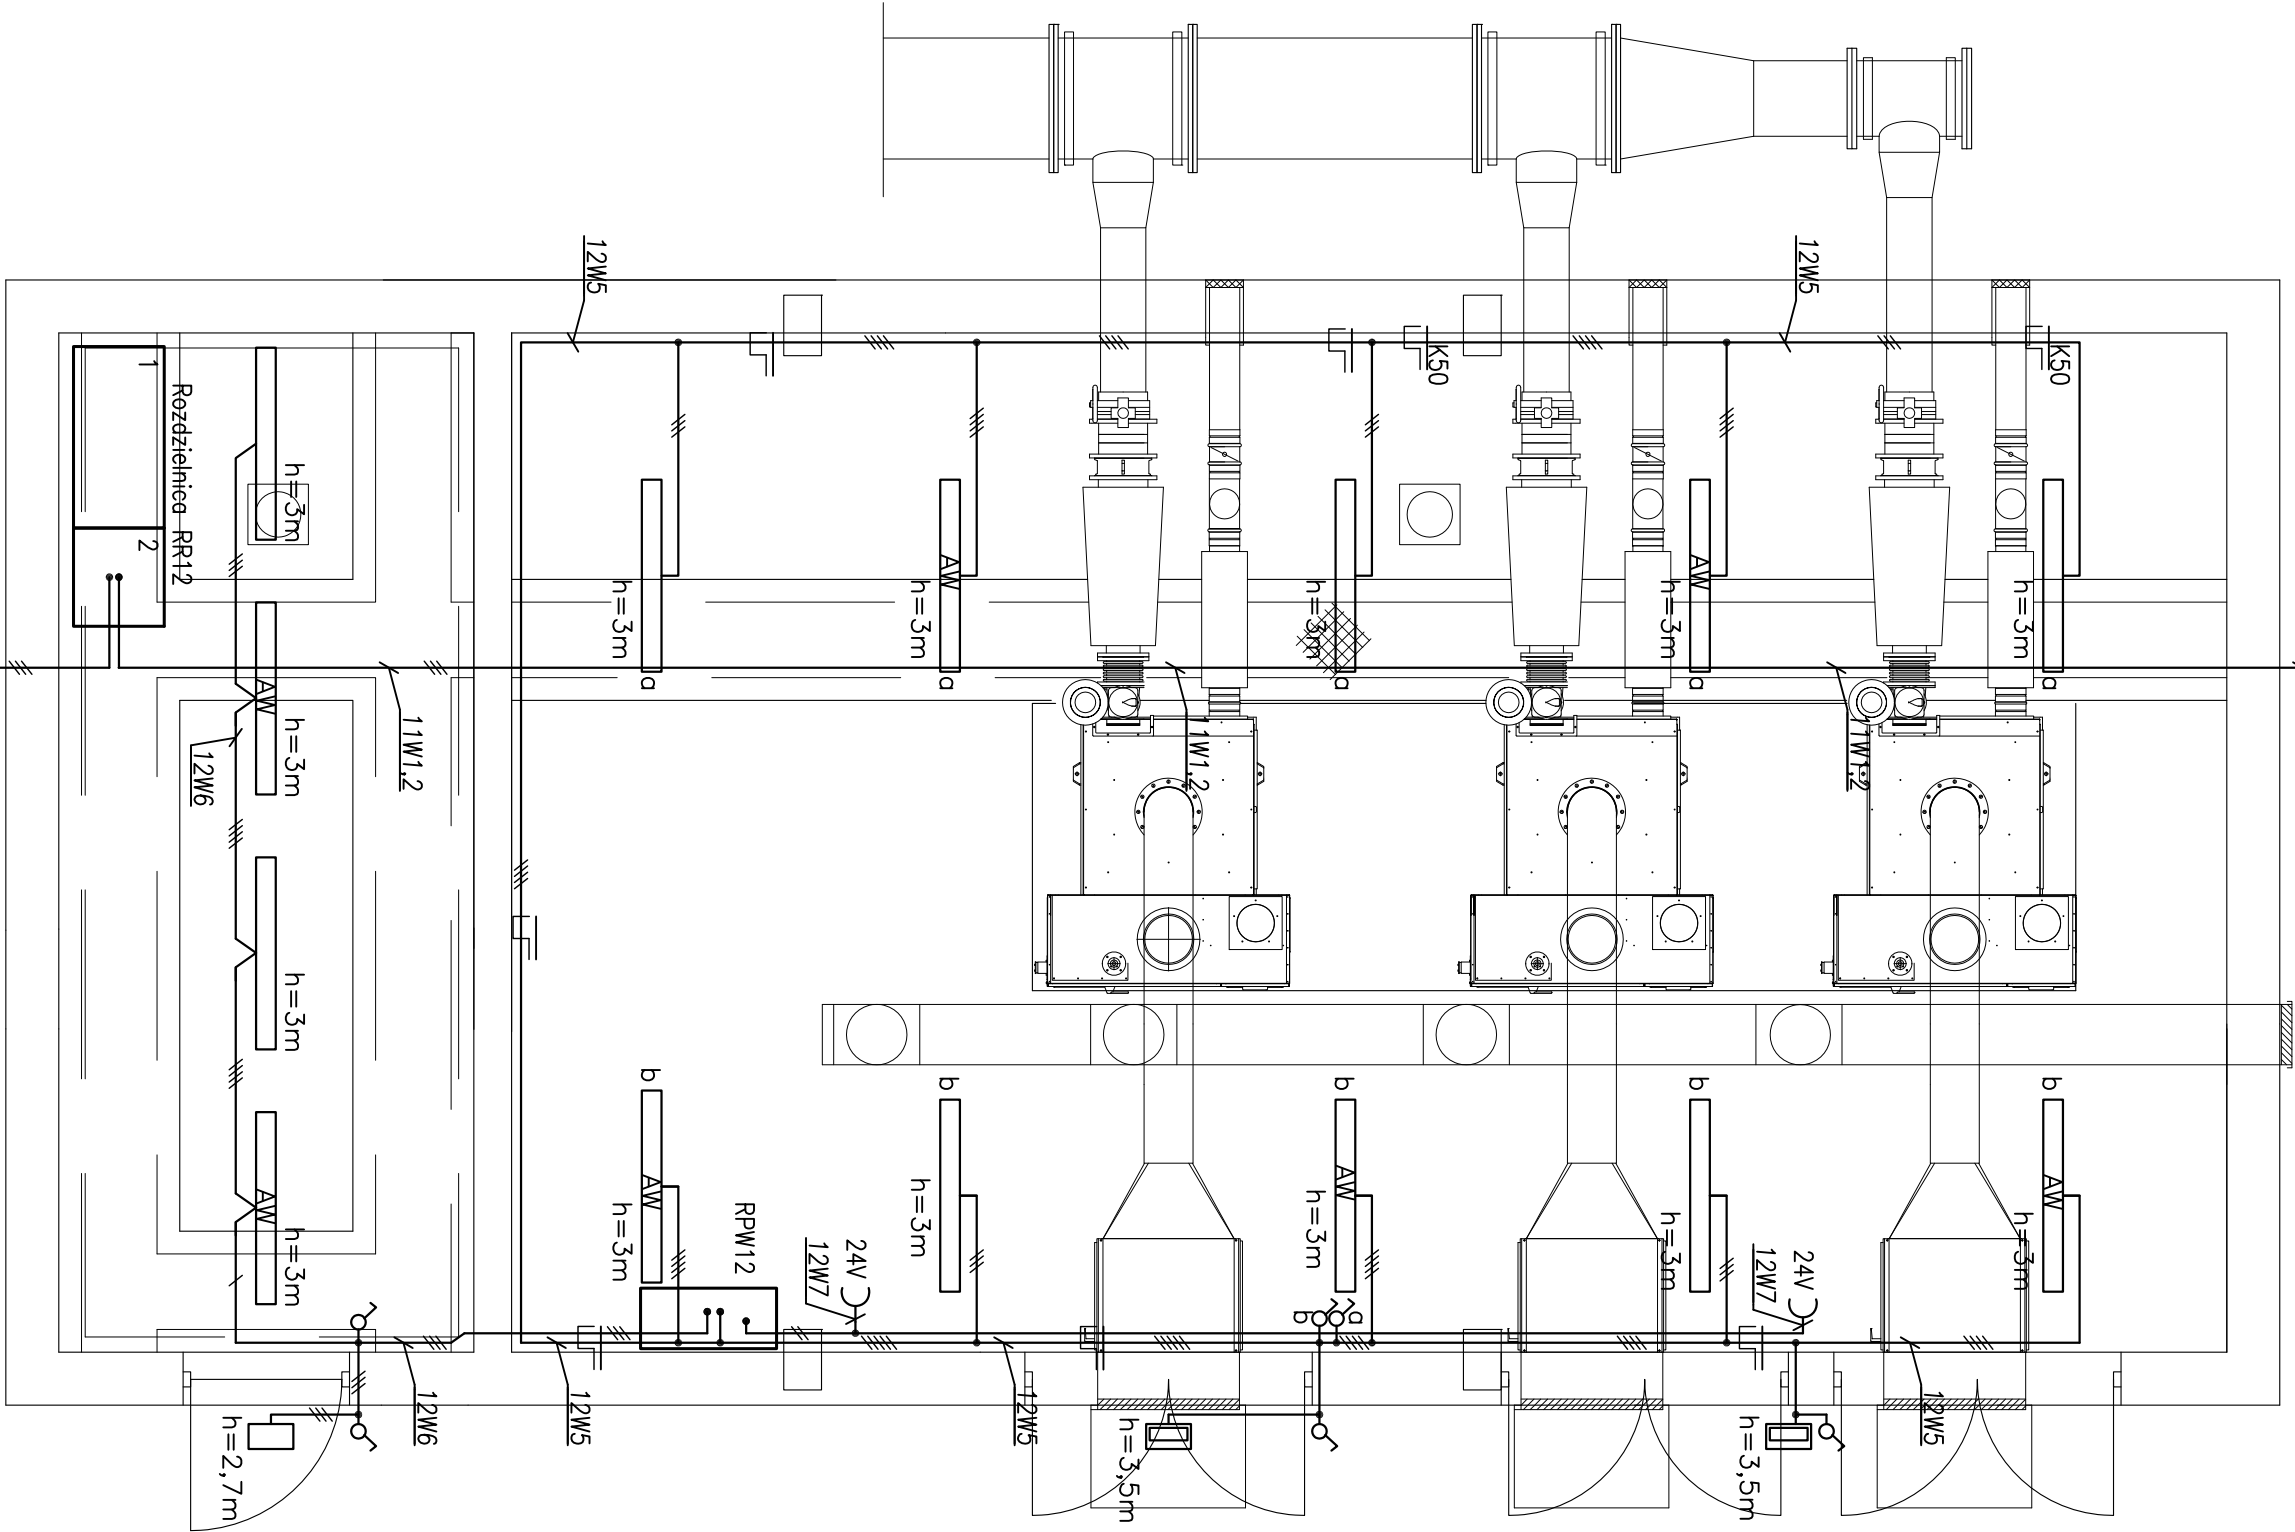

Ciąg dalszy wg. projektu
zewnętrznych sieci kablowych
rys. 046/E/PW/00/01

OZNACZENIA:

- oprawa świetłówkowa IP54, 2x36W
- AW — jw. lecz z modulem awaryjnym 2h
- oprawa halogenowa 100W, IP65
- oprawa halogenowa 70W, IP65
- łącznik 1bieg., n/t, szczelny
- 24V — gniazdo 24V
- — — — — Instalacja oświetleniowa

- K50 — korytko dla instalacji oświetleniowej
- korytko wspólne dla instalacji siłowej i oświetleniowej — p. rys. instalacji siłowej

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielniicy RPW12
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/t.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII	
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM	ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa	CDM Sp. z o. o.
		Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.	
		ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa	
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski	
Obiekt:		Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski	
NAZWA RYS.		Instalacja oświetleniowa	
Główny projektant		Elzbieta Kozłowska	Elektryczna
Projektował		Andrzej Popek	PW
Opracował		Łukasz Molik	1:50
Opracował		Patryk Pojastka	IX 2011
Sprawdził		Mariusz Pazura	MAZ/0413/PW0E/07
Funkcja		Imię i nazwisko	Nr uprawnień
			Podpis
			046/E/PW/12/2
			00