


korka bezpieczeństwa

dytacja płyty dennej
1:20

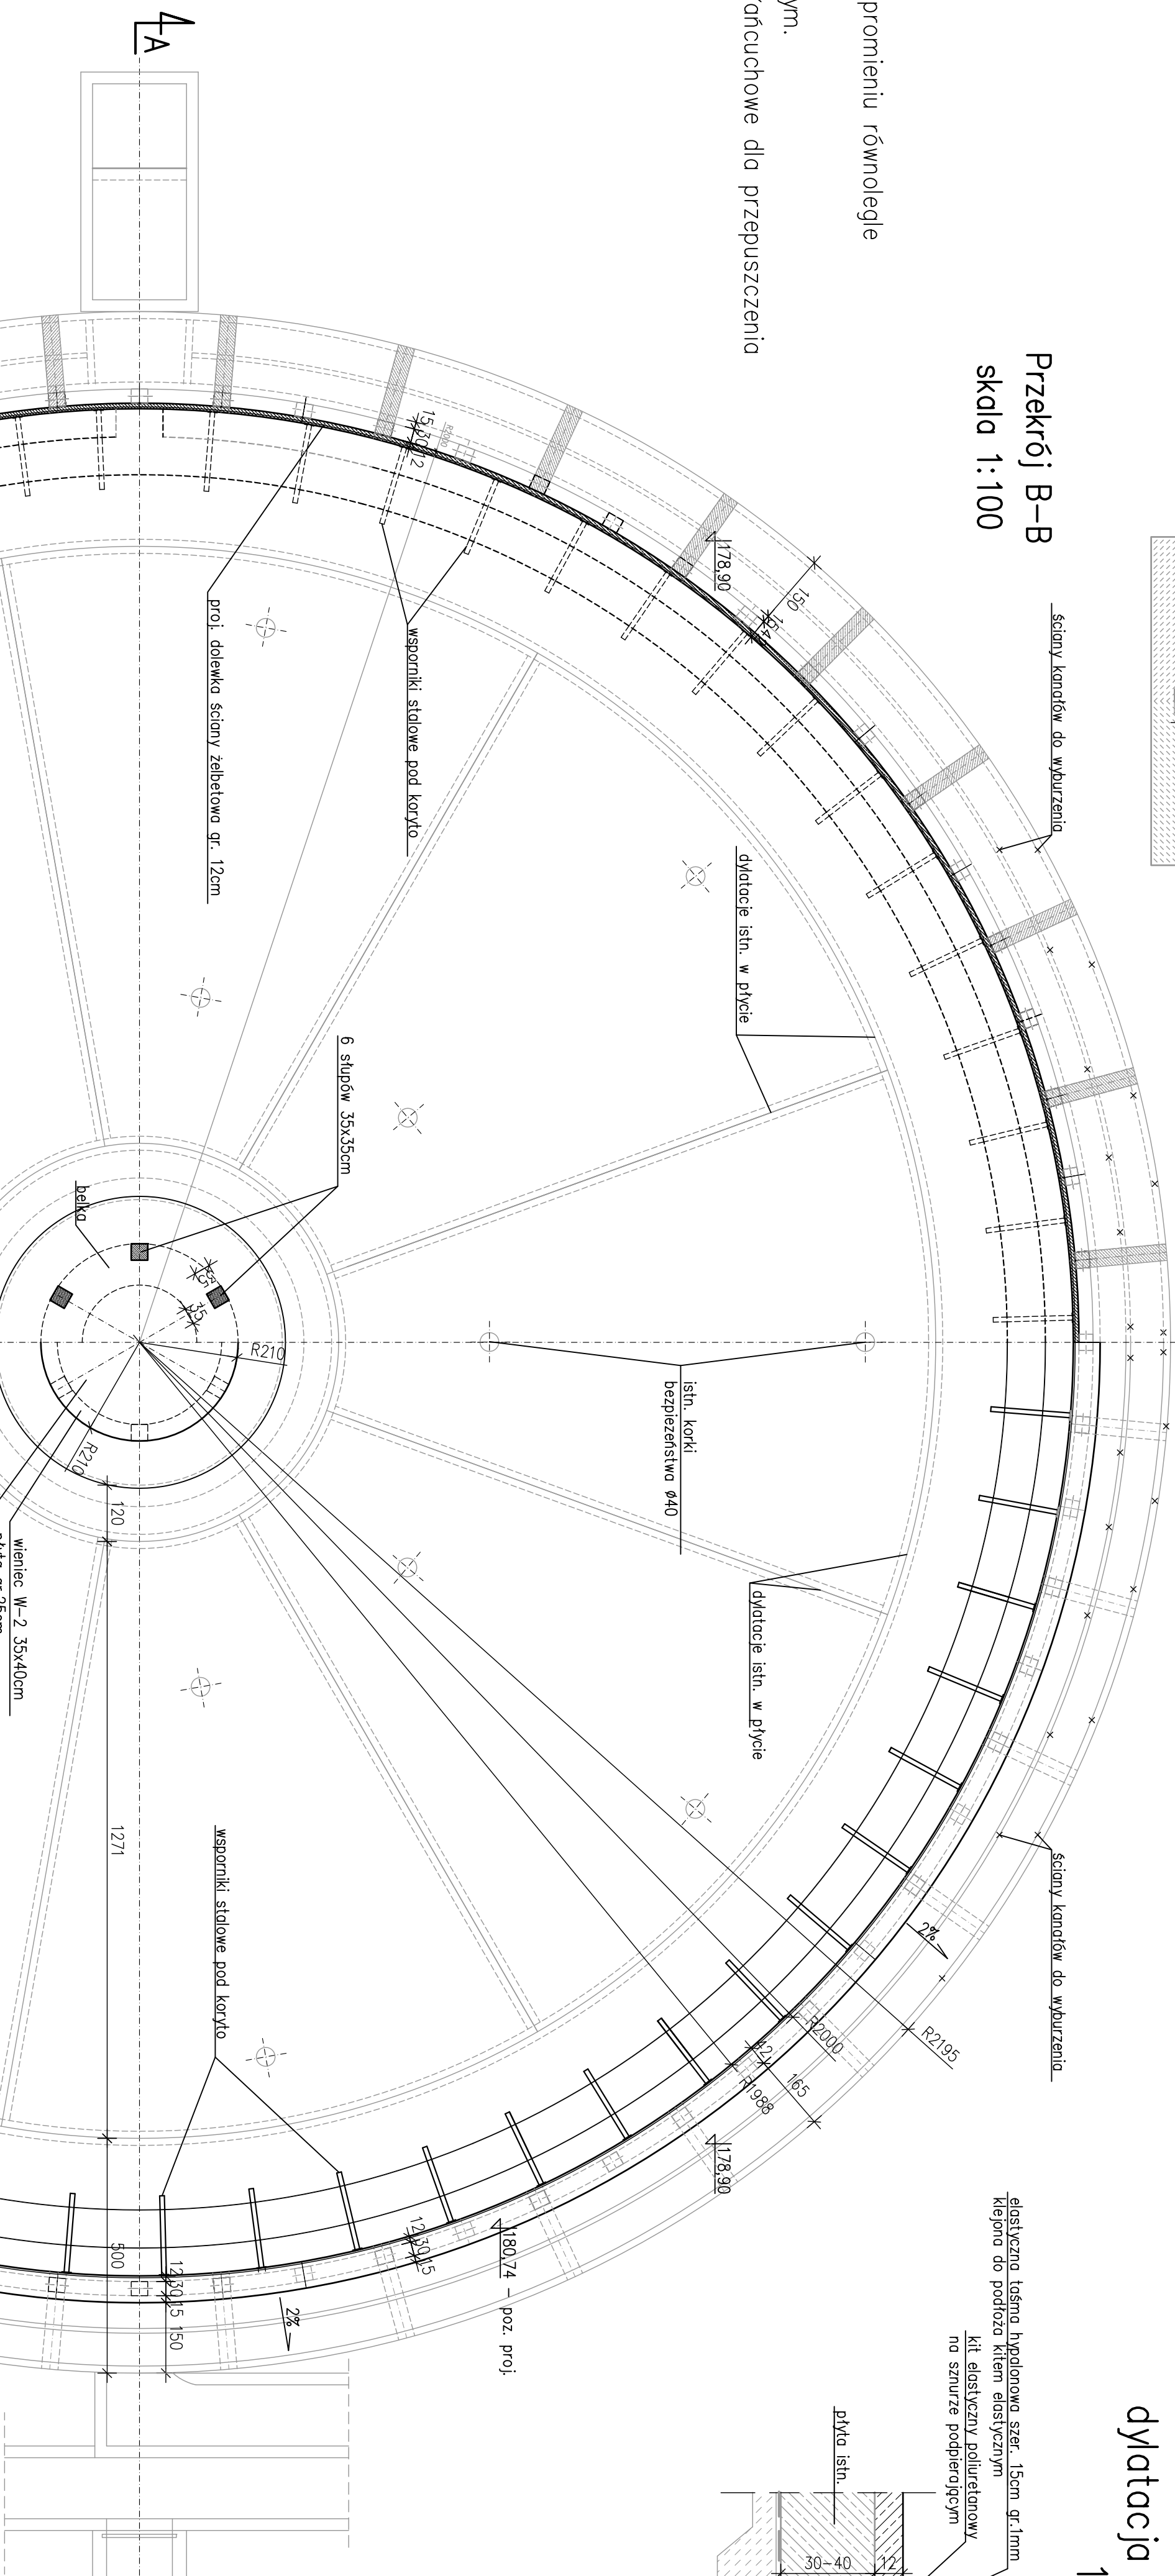

Beton B30 (C25/30) F150 W8
Stal # A-IIIIn (RB500W)
Stal profilowa OH18N9
Elektrody 308L/MVR AC/DC

- | | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Rev. 00 | Projekt wykonawczy | X 2011 |
| Nr rewizji | Opis rewizji | Data rewizji |
| <p>Tytuł projektu
 Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII
 w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
 ścieków w Piotrkowie Trybunalskim</p> | | |
| <p>WYKONAWCA:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>CDM Sp. z o. o.
 ul. Sławki 40, 01-040 Warszawa</p> </div> </div> | | |
| <p>INWESTOR:
 Pasz Sz Karola Rudowskiego 10, 87-800 Piotrków Trybunalski</p> | | |
| <p>OBJEKT:
 Ob. 7A i 7B – Osadnik wtórny</p> | | |
| <p>MAZKA FYS.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Rzut i przekrój</p> | | |
| Opisy projektant | Opis wykonawcy | Opis wykonawcy |
| Projektował | Wykonał | Weryfikował |
| Opracował | Wykonał | Weryfikował |
| Opracował | Wykonał | Weryfikował |
| Sprawił | Wykonał | Weryfikował |
| Wzmacnia | Wykonał | Weryfikował |
| Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko |
| Podpis | Podpis | Podpis |
| 00 | 00 | 00 |