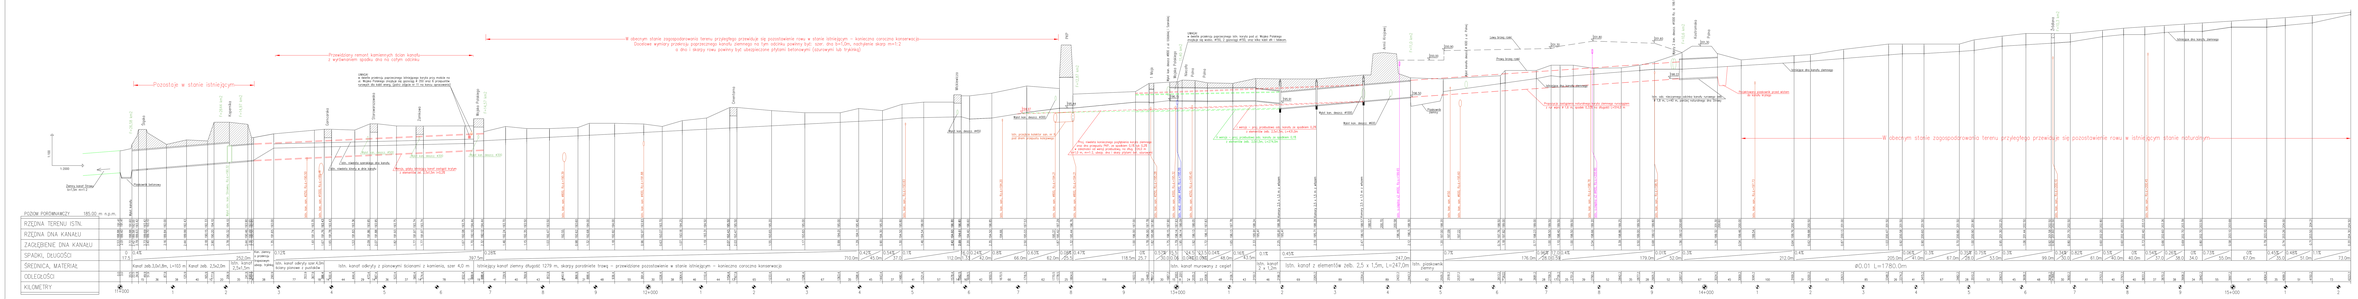
Pozostaje w stanie istniejącym
Przewidziany remont kamiennym bram konuś- z wykonaniem spustu dna na ostrym ostrzu.
UWAGA:
- w celu zmniejszenia zagrożenia istniejące bramy przy wlocie na ul. Wojska Polskiego zlicytuje się przelewy 6 000 mm X 2 wysokość wynosić ok.1400 mm(w celu zabezpieczenia przed zatkaniem)
W obecnym stanie zagospodarowania terenu przyjętego przewiduje się pozostawienie rowu w istniejącym stanie naturalnym
Dodatkowe wymiary projektuje przyjmuje kanału ziemnego na tym odcinku przelewy być, szer. dna b=1,0m, nachylenia skarpy m=1:2
a dno i skarpy rowu powinny być zabezpieczone płytami betonowymi (ażurowymi lub trylinką)
Istn. kanał ceglany o przekroju kołowym fi 1000 mm
Istn. kanał ceglany o przekroju kołowym fi 1000 mm
Istn. kanał ceglany o przekroju kołowym fi 1000 mm