


ist. słup PP-ŻN/10, nr 3      ist. linia napowietrzna ze stacji transf. Nr 1-0939 "Gazownia", obwód nr 2

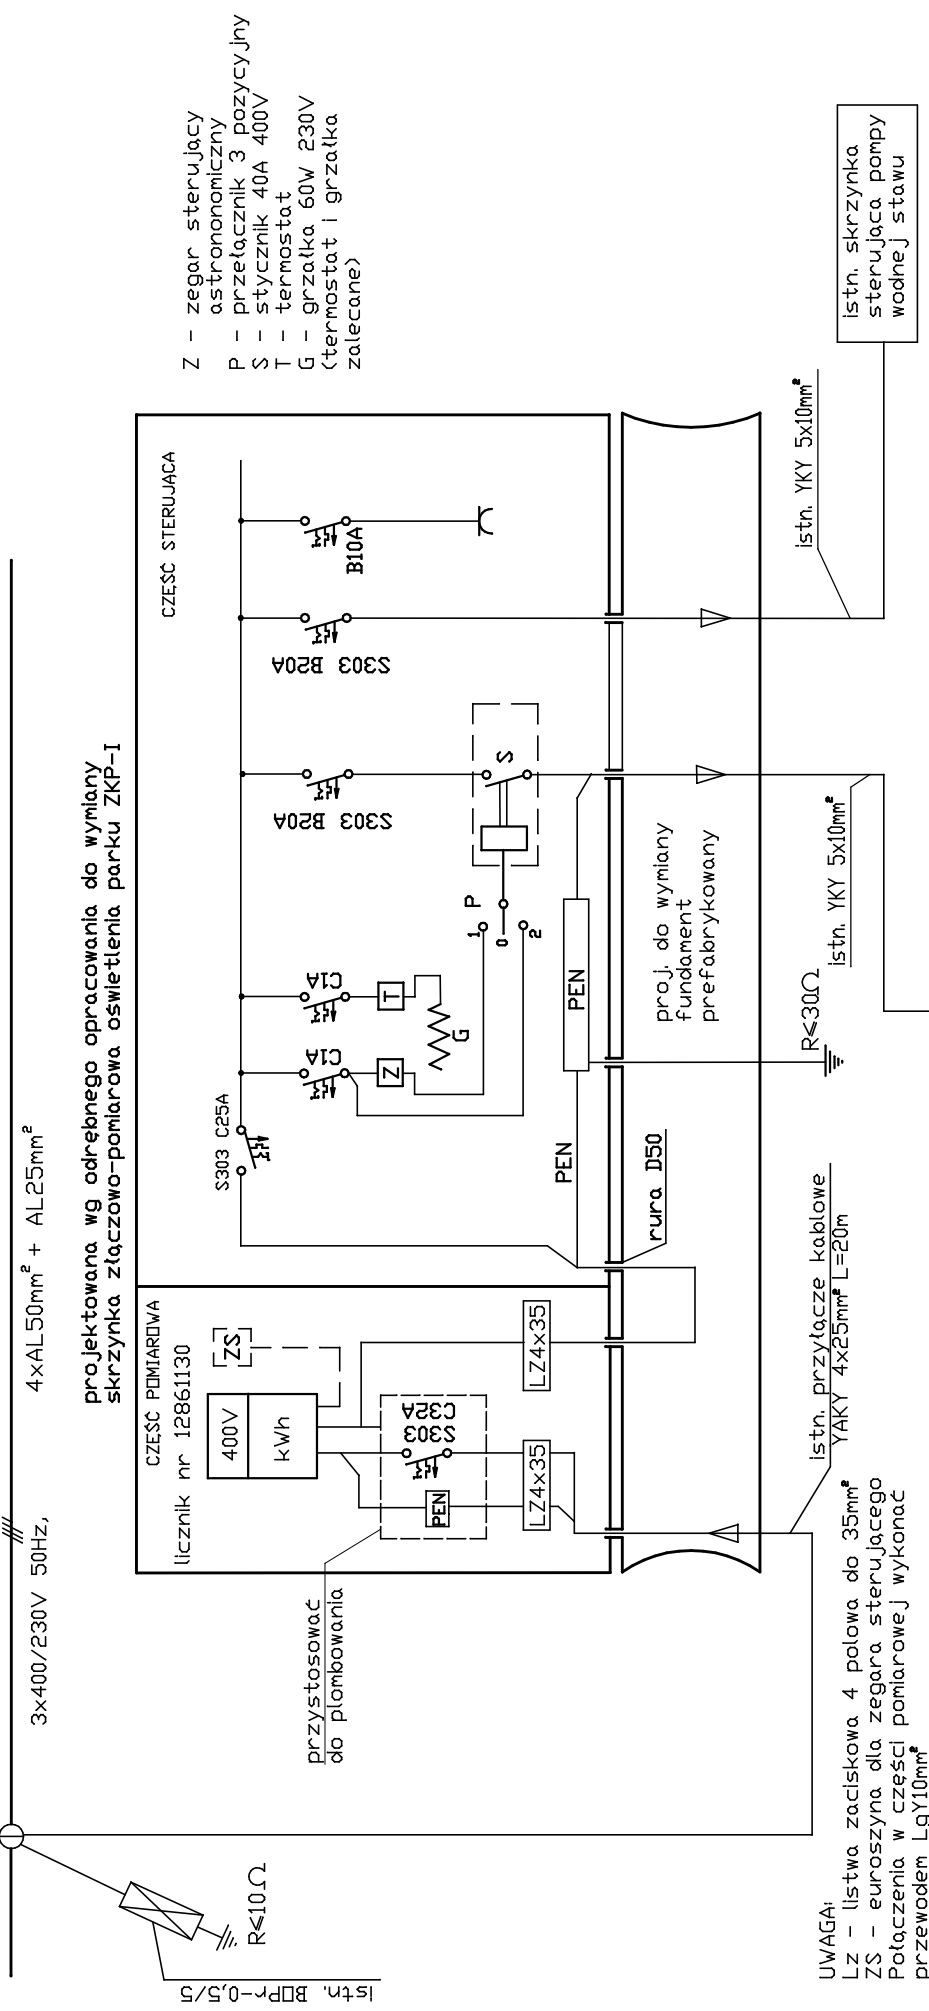

UWAGA!  
Lz - listwa zaciskowa 4 polowa do 35mm²  
ZS - euroszyna dla zegara sterującego  
Potężniejsza w części pomiarowej wykonać przewodem LgY10mm²


istn. skrzynka sterująca pompą wodnej stawu

istn. YKY 5x10mm²

istn. YKY 5x10mm²

istn. przyłącze kablowe YAKY 4x25mm² L=20m

<b>Temat:</b>	Remaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
<b>Tytuł rys.:</b>	Schemat ideowy skrzynki złączowo-pomiarowa ZKP-I - od strony ul. Roosevelta
<b>Adres:</b>	Piotrków Tryb. ul. Żeromskiego 22, dz. nr ewid. 26, 27, 28 obr. 32
<b>Inwestor:</b>	Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10
<b>Branch:</b>	elektryczna
<b>Data:</b>	lutą 2014r.
<b>Projektant:</b>	Paweł Apanowicz
<b>Rys. nr 2</b>	

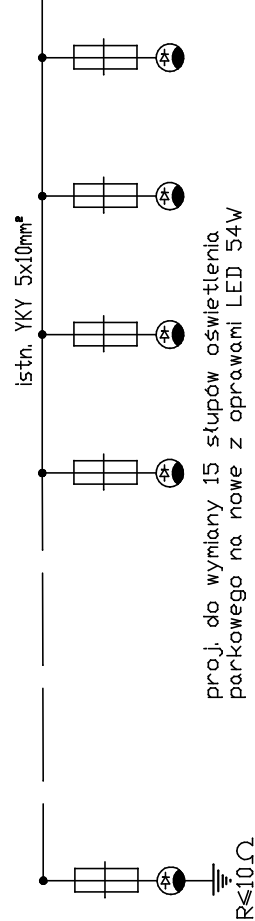

UWAGA:  
1. Słupy nr 4, 10 i 15 łączyć od ZKP-I uziemić  
2. Przewód ochronny dołączyć do zacisku uziemiającego słupa we wszystkich słupach