



ist. stupa PP-ŻN/10, nr 9 ist. linia napowietrzna ze stacji transf. Nr 1-0888 "Parkowa", obwód nr 8

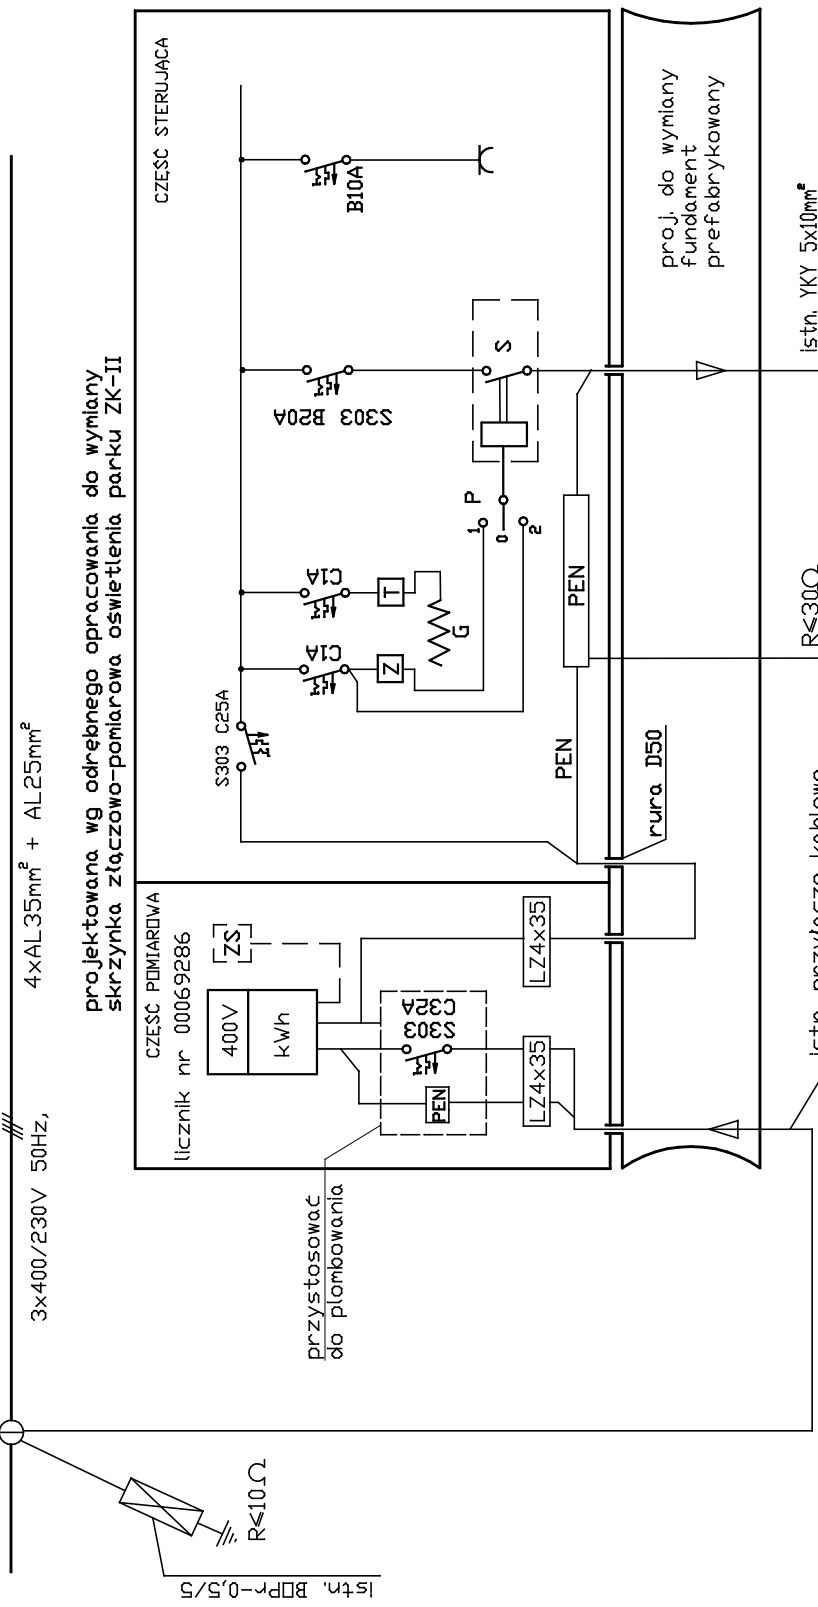

UWAGA!
Lz - listwa zaciskowa 4 polowa do 35mm²
ZS - euroszyna dla zegara sterującego
połączenia w części pomiarowej wykonać przewodem LgY10mm²

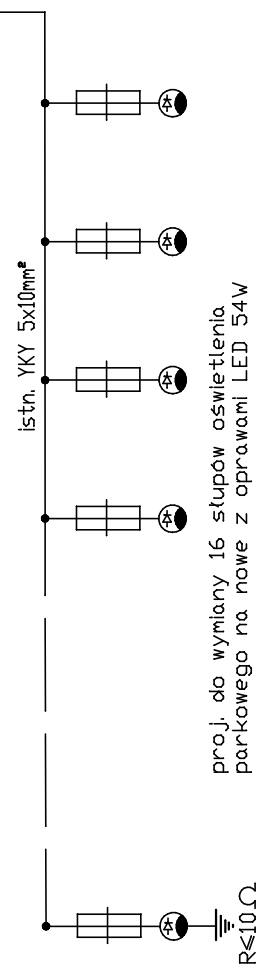

UWAGA!
1. Stopy nr 6, 11 i 16 licząc od ZKP-II uzemieć
2. Przewód ochronny dołączyć do zacisku uzmielającego stupa we wszystkich słupach

Temat:	Rewaloryzacja zabytkowego parku Im. ks J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Tytuł rys.:	Wymiana słupów oświetleniowych oświetlenia parku.
Adres:	Schemat ideowy skrzynki złączowo pomiarowa ZKP-II - od strony ul. Parkowej
Inwestor:	Piotrków Tryb. ul. Żeromskiego 22, dz. nr ewid. 26, 27, 28 obr. 32
Branża:	Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10
Projektant:	Paweł Apanowicz
Data:	luty 2014r.
Rys. nr 3	