


- UWAGI:
- Stopy oświetleniowe stalowe stylowe z elementami ozdobnymi, wys. 3,2m wg rys.
 - Oprowy oświetleniowe stalowe stylowe z elementami ozdobnymi wg rys.
 - Oprowy wyposażone w układ zapłonowy i źródła światła sodowe 70W 230V 50Hz.
 - Oprowy montowane na koronie stupa z elementami ozdobnymi wg rys.
 - Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm² 1kV.
 - Zabezpieczenie oprow BiWts 6A, przewód zasilający 1LY 3x2,5mm².
 - Tabliczki zaciskowe—bezpiecznikowe Z—bezpiecznikowe.
 - Równoległe z kablami ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm do uziemienia stópów Ru<10Ω.
 - Dla kabli oświetleniowych rury ochronne ø50 z polietylenu HDPE kolor niebieski.
 - Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125.
 - W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie.
 - Skrzynka oświetleniowa SO we wnęce zamknięto dodatkowo drzwiczkami wg rys. 4.
 - Obudowa skrzynki SO z tworzywa termoutwardzalnego IP44, zamki typu Master Key.

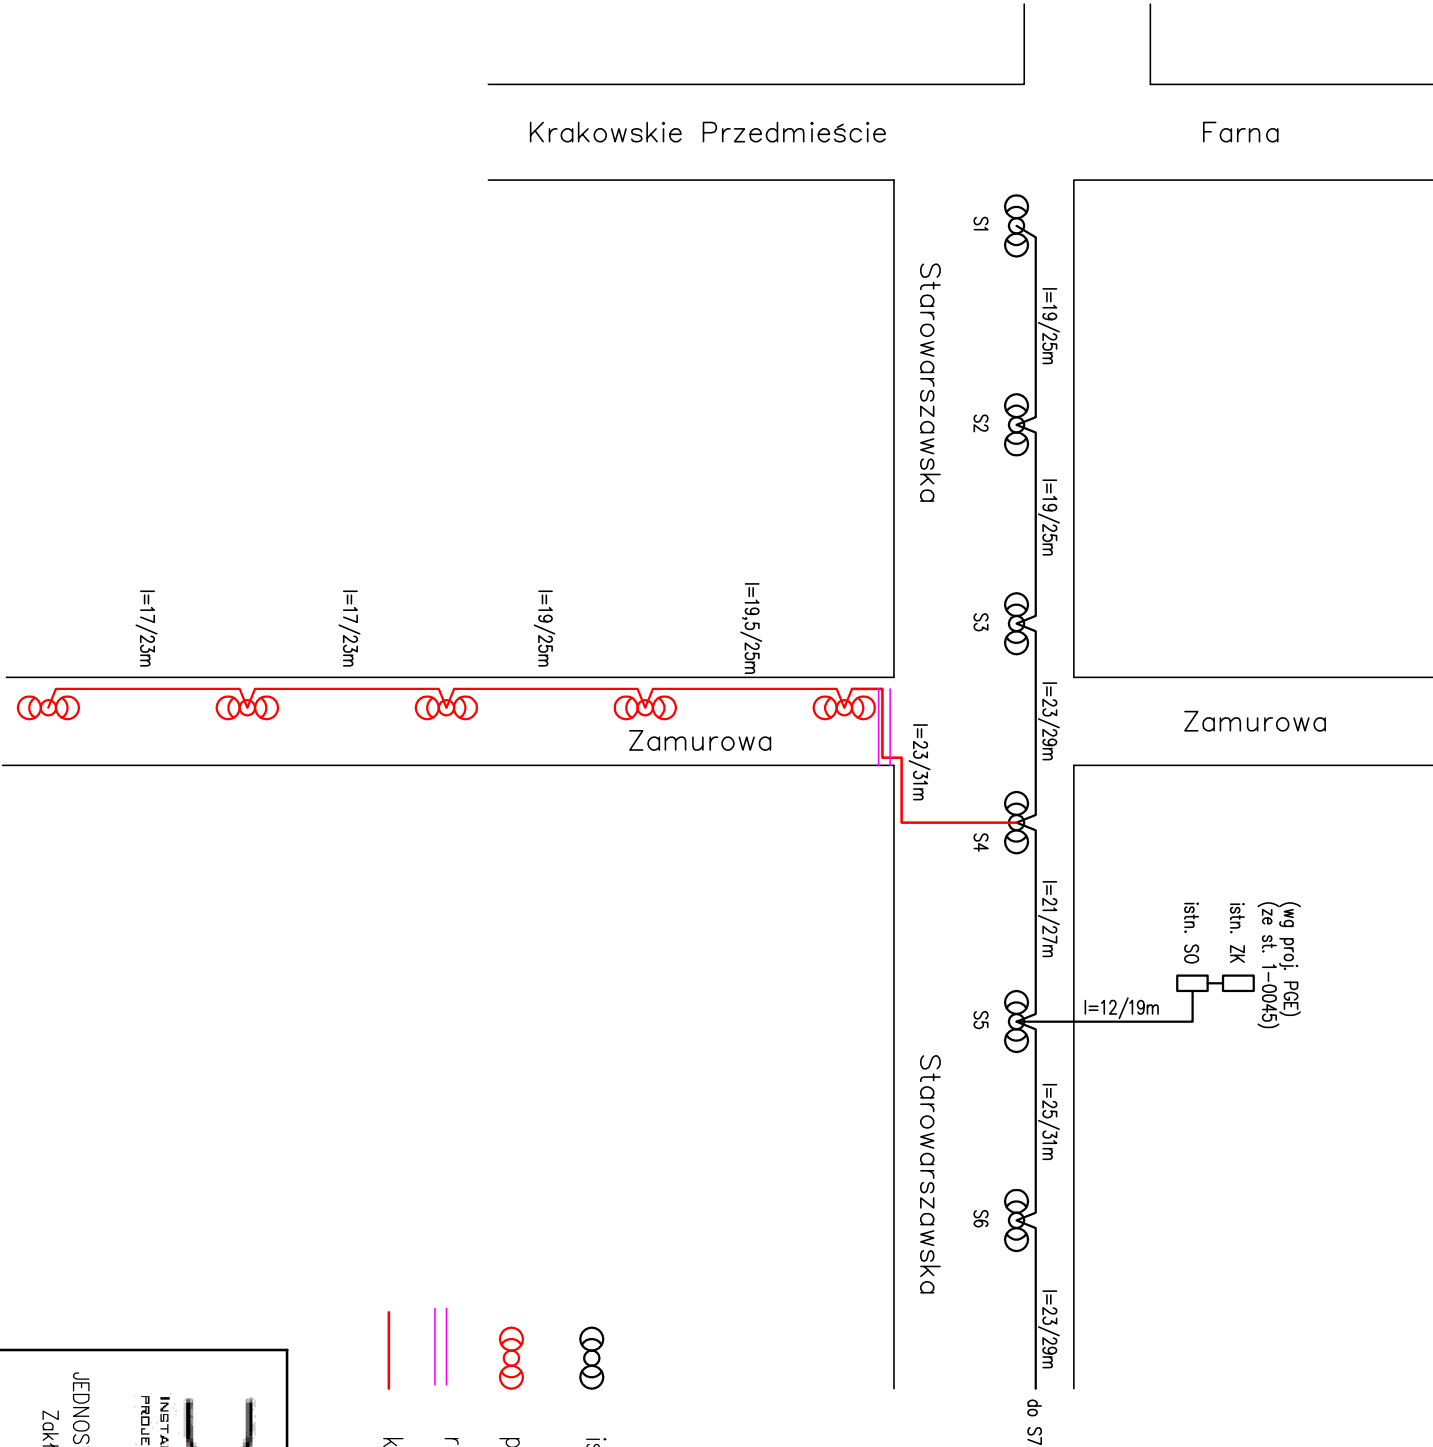

- istniejące stopy oświetleniowe sodowe 2x70W wraz z linią kablową YAKXS 4x35mm
- proj. stopy oświetleniowe sodowe 2x70W wraz z proj. linią kablową YAKXS 4x35mm
- rura ostonowa DVK75
- kabel YAKXS 4x35mm

<div><div><div>DELTA</div><div>INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE & SERWIS</div></div><div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div><div>Zakład Projektowo–Usługowy "DELTA"</div><div>Jacek Jakubowski</div><div>ul. Kwiatowa 52, 97–300 Piotrków Tryb.</div><div>NIP: 771–256–21–69</div><div>zpudelta@o2.pl</div></div></div>			TYTUŁ OPRACOWANIA		
FAZA			PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA			ELEKTRYCZNA		
NR RYS.			TYTUŁ RYS.		
PB–E–02			Schemat linii kablowej zasilającej oświetlenie uliczne		
SKALA			1:100		
DATA			10.2014		
TYTUŁ OPRACOWANIA			Przebudowa ul. Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.: Trakt Wielu Kultur etap III, dz. nr 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2, obr. 21, jedn. ewid. Piotrków Tryb.		
PROJEKTANT:			ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
ASYSTENT PROJEKTANTA			NR UPRAWNIENI		
Krzysztof GORTYŃSKI			PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY			UAN.IV.10220/70/81		
Andrzej KACPERSKI					