


Pętla dozorowa nr 4 – kabel HTKShekw PH90 1x2x1

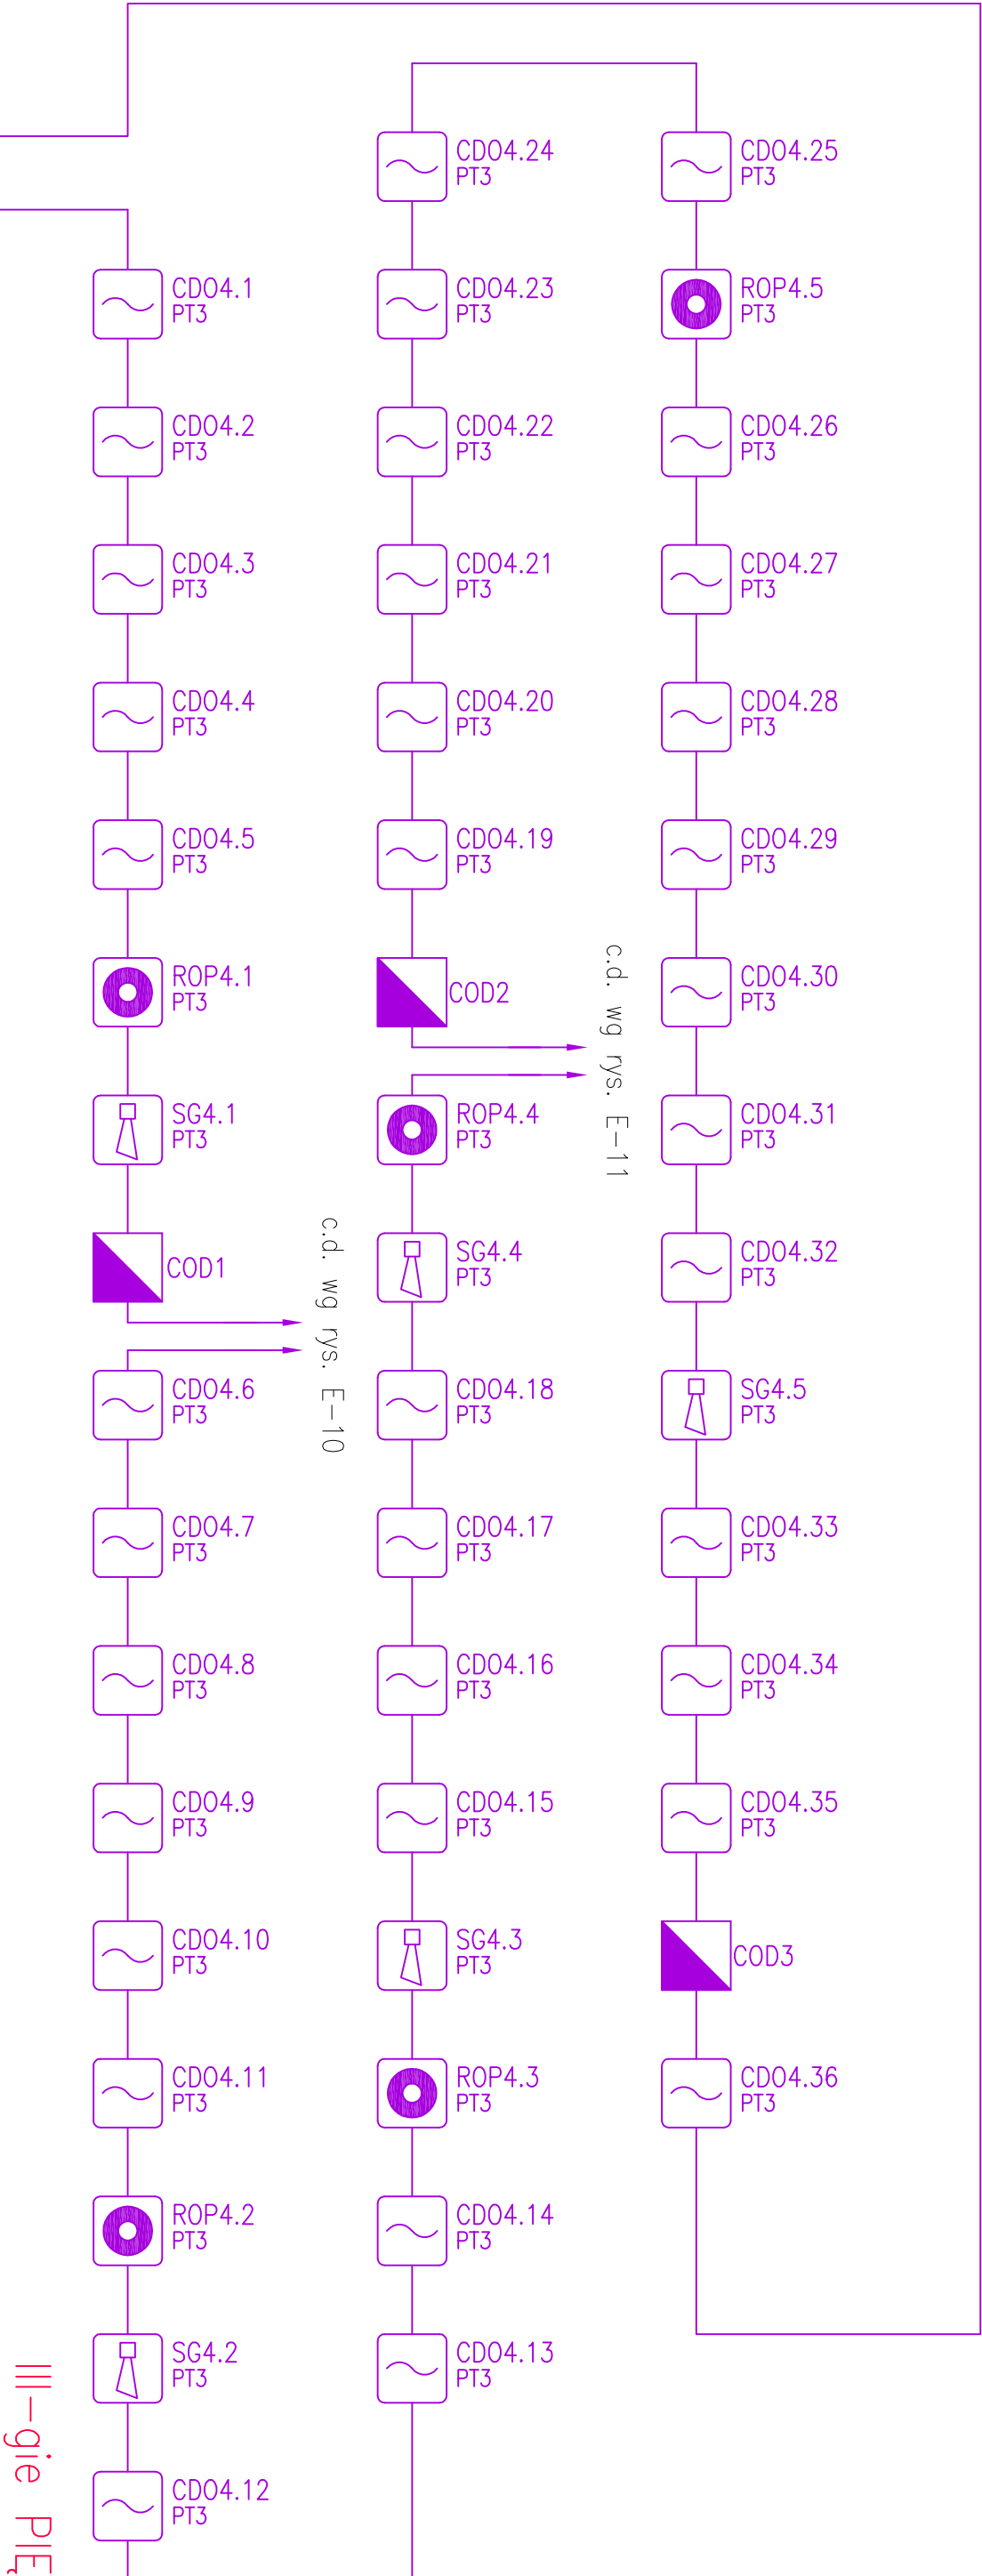

OZNACZENIA:
CDOx.x – optyczna czujka dymu DOR-4046 adresowalna, prod. Polon-Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,
ROPx.x – ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001, prod. Polon-Alfa,
SGx.x – sygnalizator akustyczny SAL-4001 prod. Polon-Alfa, głośność 94dB, wyposażony w dodatkową baterię, montowany na ścianie lub suficie w gnieździe g40S,
CSP – centrala sygnalizacji pożaru POLON 4500, prod. Polon-Alfa,
COD1,2,3,4 – centrala oddymiania UCS4000, prod. Polon-Alfa.

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA				
docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I-III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwiękiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42-200 Częstochowa, ul. Biała 7	INWESTOR	Miasto Piotrków Trybunalski, Paszok Karola Rudowskiego 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Paweł KOZUCH	NUMER UPRAWNIEN SLK/4013/PWOE/11		PODPIS	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY				DATA 02.2016
BRANŻA	ELEKTRYKA				SKALA – : –
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP – III PIĘTRO				NUMER RYSUNKU E-06