


PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1 : 50
 hm. 0+00,00 - hm. 0+81,73

Szczegół "A"
 skala 1 : 25 "krawężnik wysoki"
 Krawężnik bet. 30x15 cm
 Podsyпка cem.-piask. grub. 5 cm
 Podsyпка z piasku grub. śr. 15 cm
 Ława bet. z oporem C 12 / 15
 0,09 m3/mb.

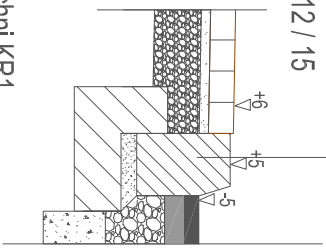

Konstrukcja nawierzchni KR1
 /wórný moduł oduksztálcenia E=100 MPa,
 wskázázník zagúszczenia Is=1,00/

Zamawiający:	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Jedn. prog.:	97-2000 Przekłóć Tryb. Państw Kanał Rucznostwego 10
Nazwa oprac.:	PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Zespół projektowy:	PROJEKT PRZEBUDOWY UL.MOOREI W PIOTRKOWIE TRYB.
Nazwa rys.:	Piotrków Tryb.
Nazwa rys.:	Profil podłużny
Skala:	1 : 50
Strona:	4