


Oznaczenia	t5		t6		t7		t8		t9		d8	
	2,00	4,70	5,95	2,40	1,70	0,00	1,95	2,85	4,60	6,05	6,85	8,50
Proj. spadek, materiał, sr.	-2,00-		-1,80-		-1,70-		-1,35-		-1,45-		-0,80-	
Długość odcinka	0,60		0,70		0,70		0,70		0,70		0,85	
Odległość od początku	2,00		4,70		1,70		1,95		4,60		6,85	
Oznaczenia	t5		t6		t7		t8		t9		d8	
	2,00	4,70	5,95	2,40	1,70	0,00	1,95	2,85	4,60	6,05	6,85	8,50

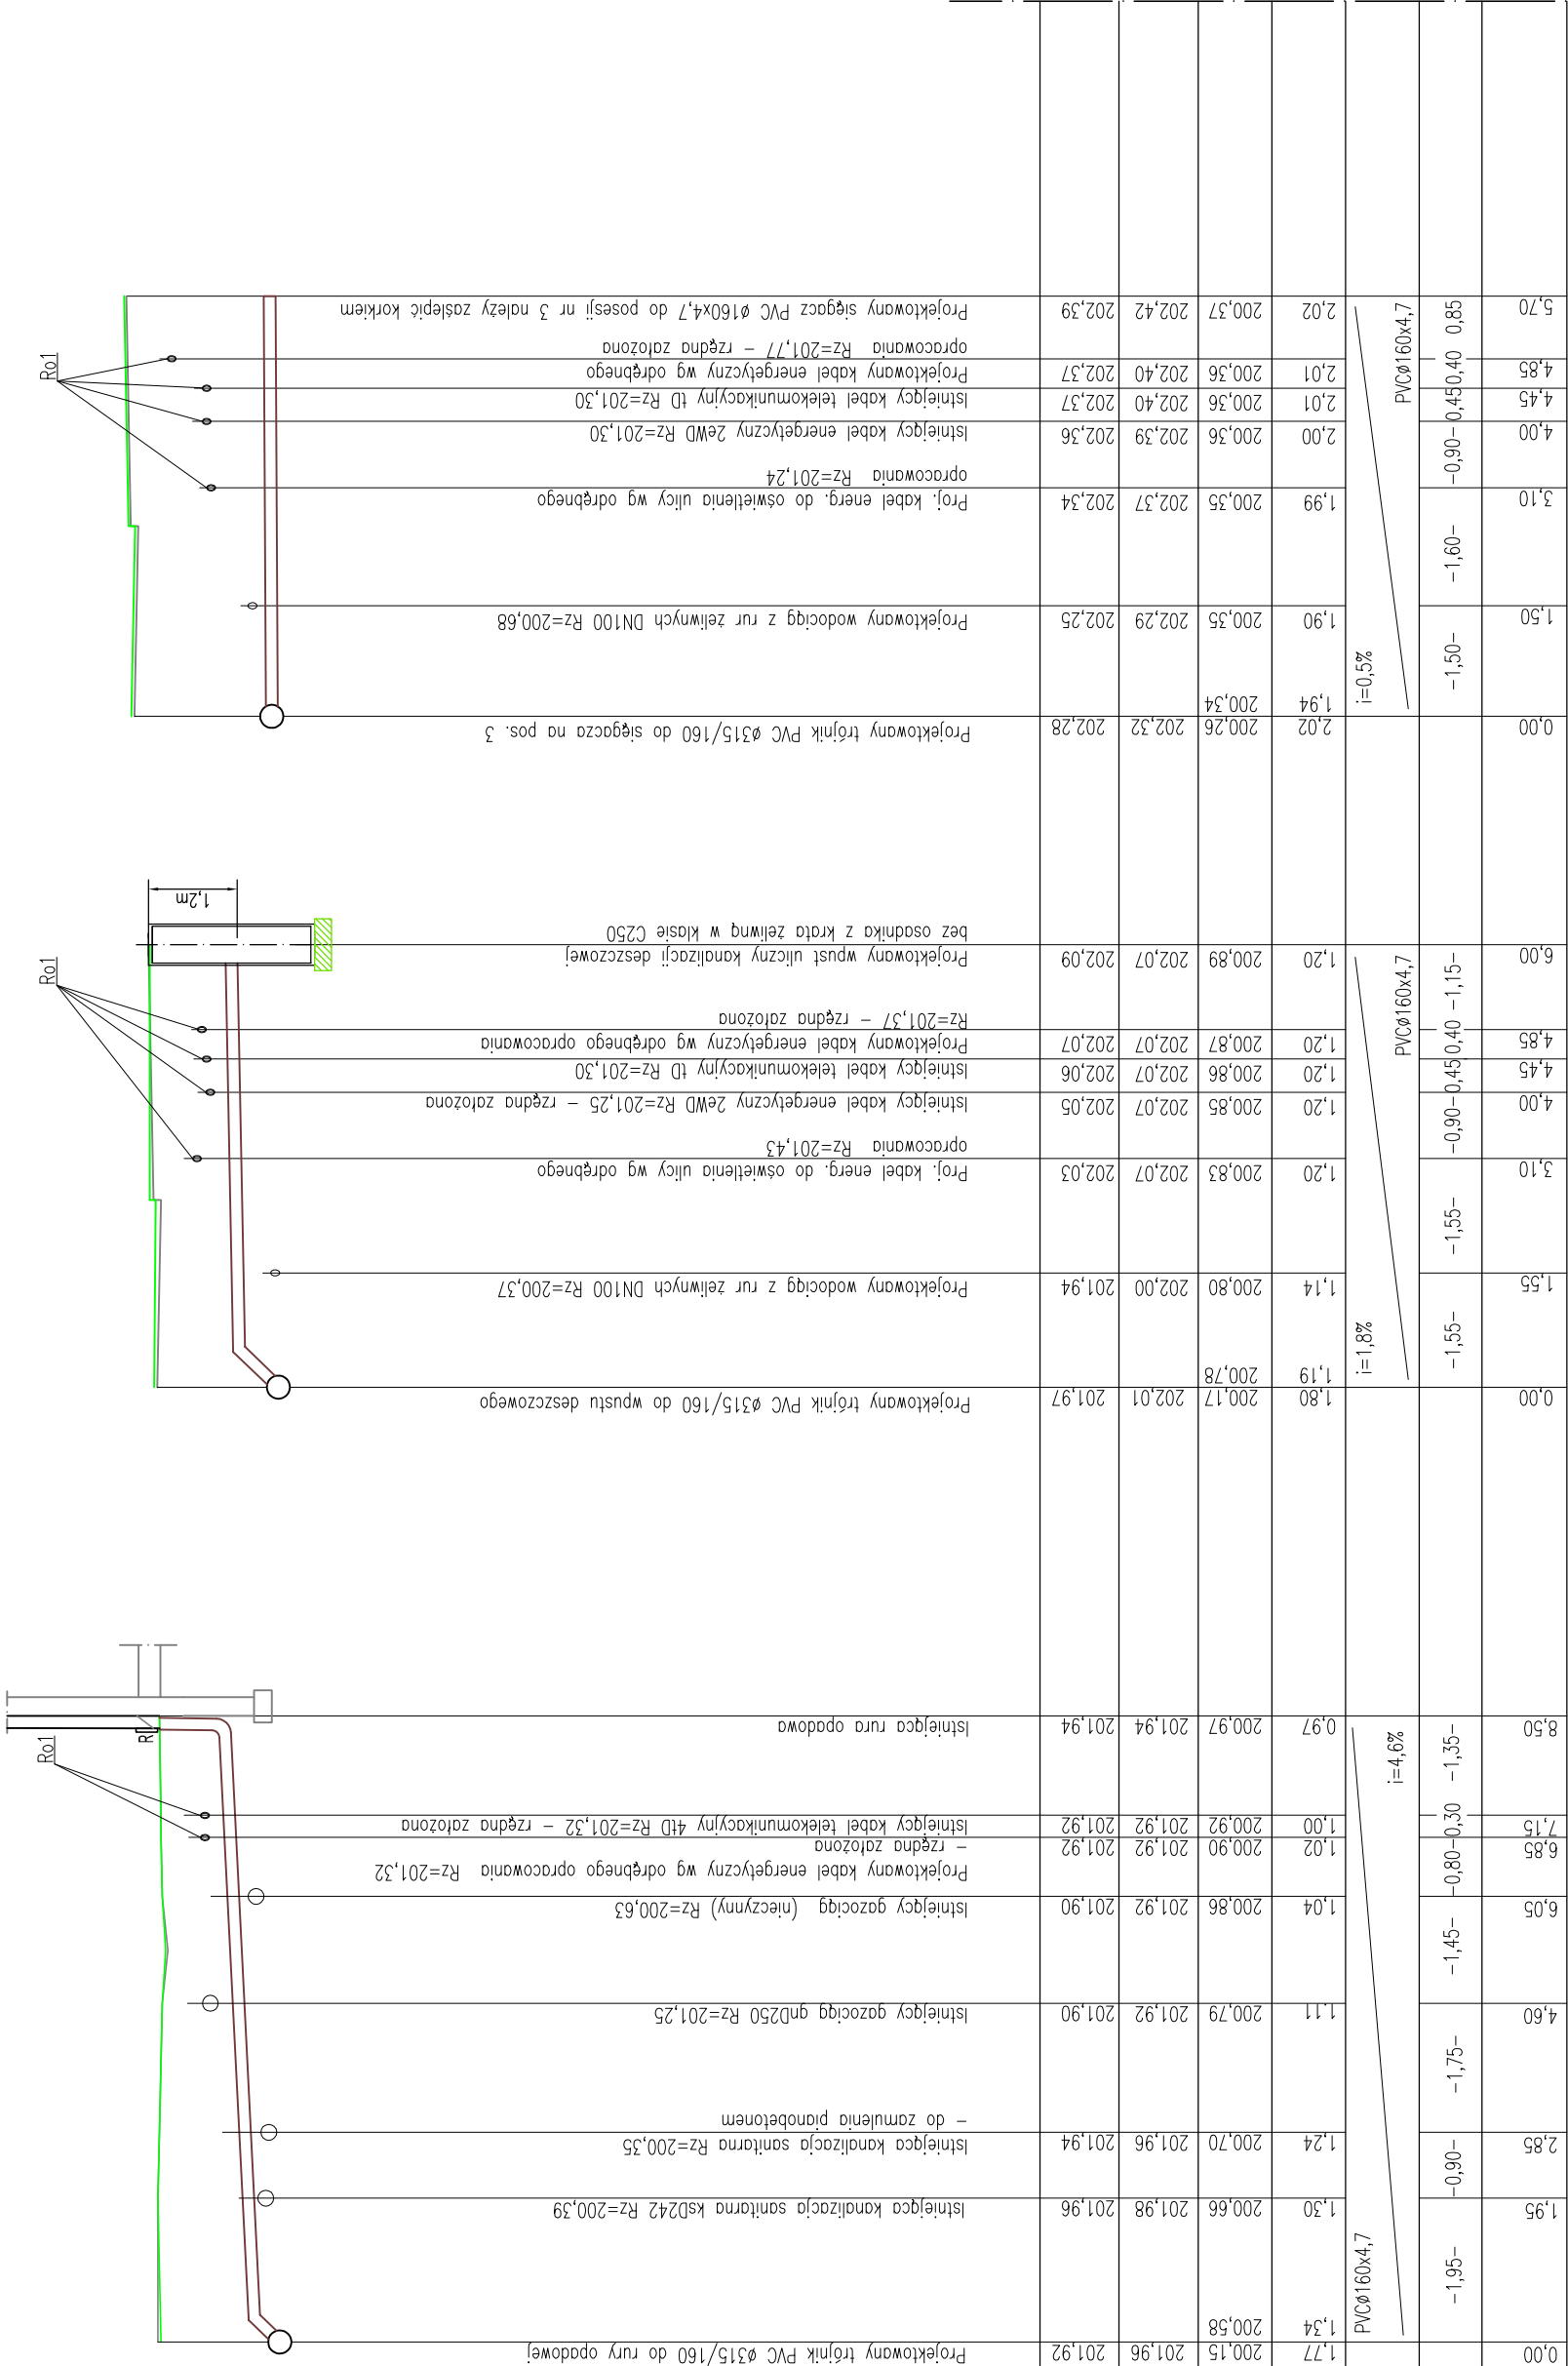

OZNACZENIA:

- projektowany teren
- istniejący teren

projektowana rura osłonowa dwudzielna
AROT PS Ø160 L=1,5m Średnicę rury
osłonowej na kable energetyczne i
telekomunikacyjne dobrać do ilości
przewodów.

R01

UWAGI:

- W pobliżu skrzyżowań projektowanej instalacji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.		Strona: SANITARNA	Strona: PB-W
Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA NA ODCINKU OD UL. SŁOWACKIEGO DO UL. WOJ. POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.			
Objekt budowlany: WYMIANA WODOCIĄGU RODZIELCZEGO Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYMIANA KAN. SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, LIKWIDACJA ODC. KANALU SANITARNEGO			
Lokalizacja: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza odcinek od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego działki nr 97/1, 97/2, 84/3, 335		Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.	
Projektant mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:		
Asystent projektanta mgr inż. Katarzyna Malecka	Podpis:		
Sprawdzający mgr inż. Edyta Wójcik	Podpis:		
mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12			
Tytuł rys.:		Rysunek nr: 14	
PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODC. t5-t9		Skala: 1:100	
Utworzony: 10.2017		Zmieniony:	