

Znak sprawy IMG.6630.272.2016

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
przeprowadzonej w dniu 2016-10-27 dotyczącej uzgodnienia sytuowania  
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa  
Trybunalskiego.**

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28<sup>(\*)</sup>  
~~przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej<sup>(\*)</sup>~~

Przedmiot uzgodnienia: **proj. sieć oświetleniowa**

Asortyment: **Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Lokalizacja obiektu:

**Piotrków Tryb. ul. Broniewskiego dz.130/2**

Wnioskodawca:

**Biuro Projektowe i Usług Technicznych Tadeusz Pabin**

Przewodniczący narady: Anna Kołakowska

Data wpływu wniosku:

2016-10-11

*Wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnia 25.06.2015 r. ze zm.) :*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

## Skład osobowy i uwagi uczestników narady koordynacyjnej:

Lp.	Oznaczenie podmiotów uczestniczących w naradzie	Stanowisko uczestnika narady	Imię i nazwisko uczestnika narady
1	<b>URZĄD MIASTA</b> Referat Architektury i Budownictwa	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Janusz Korczak - Ziołkowski
2	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Waldemar Gumieny
3	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Rafał Szewczyk
4	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Dział Utrzymania Zieleni i Porządku</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Mirosław Świąconek
5	<b>URZĄD MIASTA</b> Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	NIEOBECNY	
6	<b>PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie. Zakład w Łodzi</b> Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim	UZGODNIONO: zgodnie z pismem ZG Łódź OW.L210.679.200016.BP z dnia 24.10.2016r. PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi - prace ziemne w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie, o terminie realizacji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112 tel.44 6495452, 6495680, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi - prace ziemne w obrębie sieci gazowej należy wykonać pod nadzorem służb PSG, Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112 tel.44 6495452, 6495680.	Wiesław Kałużny
7	<b>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren</b> Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	UZGODNIONO - uwagi dla wykonawcy nr:2,3,4,6,8,9 zgodnie z pismem 01-RM-000450-2012 z dnia 29.05.2012r.	Paweł Kołtunowski
8	<b>Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Artur Skoneczny
9	<b>Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Paweł Wroński
10	<b>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Paweł Zaremba
11	<b>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi</b> Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Wiktoria Długoszewska
12	<b>TOYA Sp. z o.o.</b>	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Bogdan Kopeć
13	<b>Przewodniczący Narady Koordynacyjnej</b> Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Referat Geodezji, Kartografii i Katastru	UZGODNIONO	Anna Kołakowska
14	<b>Wnioskodawca</b>	NIEOBECNY	Biuro Projektowe i Usług Technicznych Tadeusz Pabin

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Anna Kołakowska



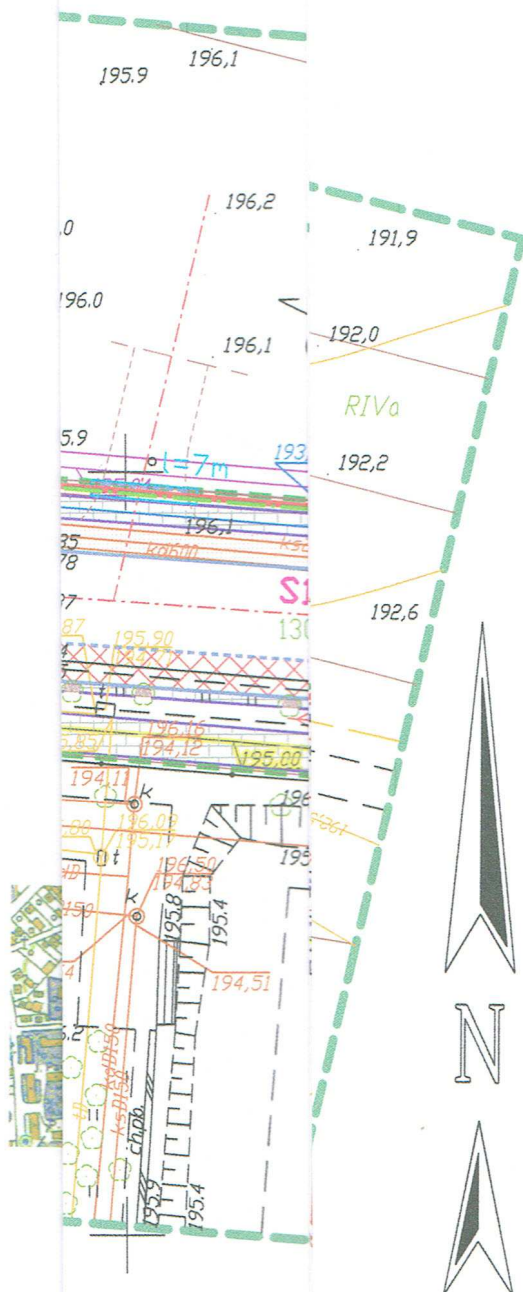

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
Reformat Godzisz, Kartografia i Kelaszy, ul. Szkolna 28

Numeracja dokumentów:

1M6-6630.772.2016

(znak sprawy)

była przewodniczącą narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
w dniu 27 -10- 2016

w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28

data:

-10- 2016 podpis Przewodniczącego  
Narady Koordynacyjnej

**UWAGI:**

1. Roboty kablowe wykonać zgodnie z PN-76/E-05125.
2. Dla kabli ośw. rury ochronne  $\phi$  50 z polietylenu HDPE, k. niebieski
3. Dla kabla SN w rejonie słupów od S8 do S11 rury ochronne dwudzielne  $\phi$  160 z polietylenu HDPE, kolor czerwony.
4. W rejonie istniejąc. uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie.

<b>BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH</b> <b>mgr inż. Tadeusz Pablin</b> <b>97-300 Piotrków Tryb., ul. Korczaka 9</b>					
Nazwa obiektu : <b>BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE TRYB. OŚWIETLENIE ULICZNE</b>					Branża : <b>Elektr.</b>
Nr ewid. dz. : Piotrków Tryb. dz. nr 130/1,130/2,130/3,122/2,123/3,127/13,128/3,143/163,217,218/2,218/4,219/2,219/3 obr. 20.					
Nazwa i adres Inwestora: <b>MIASTO PIOTRKÓW TRYB.</b> <b>Piotrków Tryb. ul. Pasaż Rudowskiego 10</b>					
<b>Branża</b>	<b>Inię i nazwisko</b>		<b>Nr uprawnień</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
<b>Elektr.</b>	<b>Projektował</b>	<b>mgr inż. Tadeusz Pablin</b>	<b>UANY 8388/24/87</b>	<b>07.2016</b>	<b>Pablin</b>
			<b>4 ust. 2, § 7 i § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a</b>		
Nazwa rysunku <b>Projekt Zagospodarowania Działki</b>				Skala: <b>1:500</b>	Nr rysu <b>1</b>



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź-Teren  
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski  
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35  
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04  
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrków Tryb., 29.05.2012r.  
01-RM-000450-2012

Urząd Miasta  
Wydział Geodezji, Kartografii i  
Katastru  
ul. Szkolna 28  
97-300 Piotrków Tryb.

W załączeniu przesyłamy uaktualniony katalog typowych uwag i zaleceń Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

**Uwagi i zalecenia :**

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania** lub **zbliżenia** z kablem energetycznym **0,4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
2. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania** lub **zbliżenia** z kablem energetycznym **15 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności **po wyłączeniu napięcia pod nadzorem** pracownika Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. Zastrzega się, że w przypadku nie zastosowania się do ww. uwagi winę za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robót;
3. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 kV** lub **0,4 kV** zachować odległość **pionową min. 0,5 m** ;
4. W miejscu **zbliżenia** projektowanego obiektu do kabla energetycznego **15 kV** lub **0,4 kV** zachować odległość **poziomą min. 0,8 m** ;
5. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0,4 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **Ø110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0,4 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac ;
6. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **15 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **Ø160** koloru czerwonego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **15 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac ;
7. Zachować odległość **poziomą** od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu **min 1,0 m** ;
8. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z **1 egz. projektu budowlanego** (wraz z protokołem ZUD) na **2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
9. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektroenergetycznej;
10. Lokalizację urządzeń w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych **15 kV** i **0,4 kV** opiniujemy pozytywnie.
11. Instalacja wewnętrzna za układem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branżowemu.

Do wiadomości: RM, RP – indos.

Z poważaniem  
PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź - Teren  
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski  
Dyrektor Rejonu  
Piotr Zwoliński





**Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**Spółka z o.o.**  
**ul. Rolnicza 75**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**



tel./fax 44 645 16 04 tel. 44 645 16 05 e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl strona: [www.mzgk-piotrkow.pl](http://www.mzgk-piotrkow.pl)  
konto bankowe: BGZ S.A. O/Piotrków Tryb. 07 2030 0045 1110 0000 0025 3440 kapitał zakładowy: 600.000 PLN  
NIP: 771-17-98-036 REGON: 590488125 KRS Nr 0000000879 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

MZGK/TS/.../2012

Piotrków Tryb., 14.11.2012r.

URZĄD MIASTA Piotrkowa Tryb.  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dnia 14-11-2012

Nr ..... podpis

## Urząd Miasta

Wydział Geodezji  
Kartografii i Katastru  
97- 300 Piotrków Tryb.  
ul. Szkolna 28

W załączeniu przesyłamy aktualny katalog typowych uwag i zaleceń stosowanych przez naszego przedstawiciela do uzgodnienia dokumentacji projektowej na posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

### Katalog uwag i zaleceń stosowany przez przedstawiciela MZGK Spółka z o.o. :

1. Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi MZGK Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75 o terminie rozpoczęcia prac ziemnych w rejonie sieci ciepłowniczej (tel.44 645 16 08).
2. Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczej należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o. (tel.44 645 16 08)
3. W rejonie sieci ciepłowniczej wykonawca robót , w obecności i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o. , wykona na swój koszt odkrywkę w celu ustalenia faktycznych rzędnych jej posadowienia . Dotyczy to wszystkich robót a w szczególności przecisków i przewiertów. (tel.44 645 16 08).
4. Kolizję z siecią ciepłowniczą przed zasypianiem należy zgłosić do MZGK Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75 celem odbioru (tel.44 645 16 08).
5. UWAGA: sieć ciepłownicza preizolowana. Wszelkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej wykonywać tylko w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o. (tel.44 645 16 08)

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Sieci i Sprzętu Technologicznego

Krzysztof Rożmiński

PROKURANT  
Dyrektor Techniczny

mgr inż. ...  
Oferujemy usługi w zakresie: opracowań audytów i świadectw energetycznych budynków; wykonawstwa i remontów sieci, przyłączy i węzłów cieplnych; eksploatacji i konserwacji sieci i węzłów cieplnych; prac ślusarskich, tokarskich i spawalniczych; pomiarów elektrycznych do 1 kV; prac sprężaniem ciekłym; prac z wykorzystaniem własnej bocznicy kolejowej.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Grzegorz Karpiński